



STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 22.05.2018

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 22.05.2018 do sprawy znak: 6630.14.10.2018

Wasz znak:

z dnia: 07.05.2018

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), zespół koordynujący

UZGADNIA

lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w miejscowości: Bańska Niżna - ul.Topory

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DOMED Sp. z o.o.

Bystrzycka 26
54-215 Wrocław

Stanowiska uczestników narady:


1. Wnioskodawca: nieobecny.
2. Wójt Gminy Szaflary: nieobecny.
3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu: Bez uwag.
4. Stanisław REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie:
 - a) Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
 - b) Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.
 - c) Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego 0.5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
 - d) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- e) Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1 m,
 - linii SN - 2 m
 - linii WN - 5 m
5. Jerzy PROKOP - ORANGE Polska S.A. :
- a) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 r. poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004.
 - b) W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - c) W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze ul. Dauna 66, 30-629 Kraków
EiSI_Paszportyzacja_Krakow@orange.com
 - d) Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
 - e) Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- W miejscach skrzyżowań obowiązuje zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurami ochronnymi.
6. Leszek WIKTOR - Małopolska Sieć Szerokopasmowa TELEKOM sp. z o.o. Kraków: Bez uwag.
7. Janusz MICHALAK - Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Nowym Targu:
- a) Zachować odległość od istniejących urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
 - b) Wszelkie prace w pobliżu rurociągów wykonywać ręcznie (strefa ochronna 1,5 m z każdej strony rurociągu kanalizacji sanitarnej)
 - c) Przed przystąpieniem do prac w pobliżu rurociągów kanalizacji sanitarnej należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia położenia rurociągów kanalizacji sanitarnej, prace te należy uzgodnić wcześniej z PPK Sp. z o.o.
 - d) W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną wykopy należy wykonywać ręcznie.
8. Stanisław KOŚCIELNIAK - Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Gazownia w Nowym Targu: Bez uwag.
9. Jerzy TRZASKA - PKP TELKOL sp. z o.o. Region Południowy w Krakowie: Bez uwag.
10. PEC Geotermia Podhalańska: nieobecny.

Z up. STAROSTY
Aneta Ślomp
mgr inż. Aneta Ślomp
GEODETA POWIATOWY

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
w dn. **22.05.2018** znak: 6630. 14.10.2018
w zakresie: **projekt kanalizacji sanit. wraz z przyłączami**
i została uzgodniona z uwagami jak w protokole narady.

Z. H. STAROSTA
podpis przebiegającego narys
mgr inż. Małgorzata Stępiec
GEODEZJA I BUDOWNICTWO

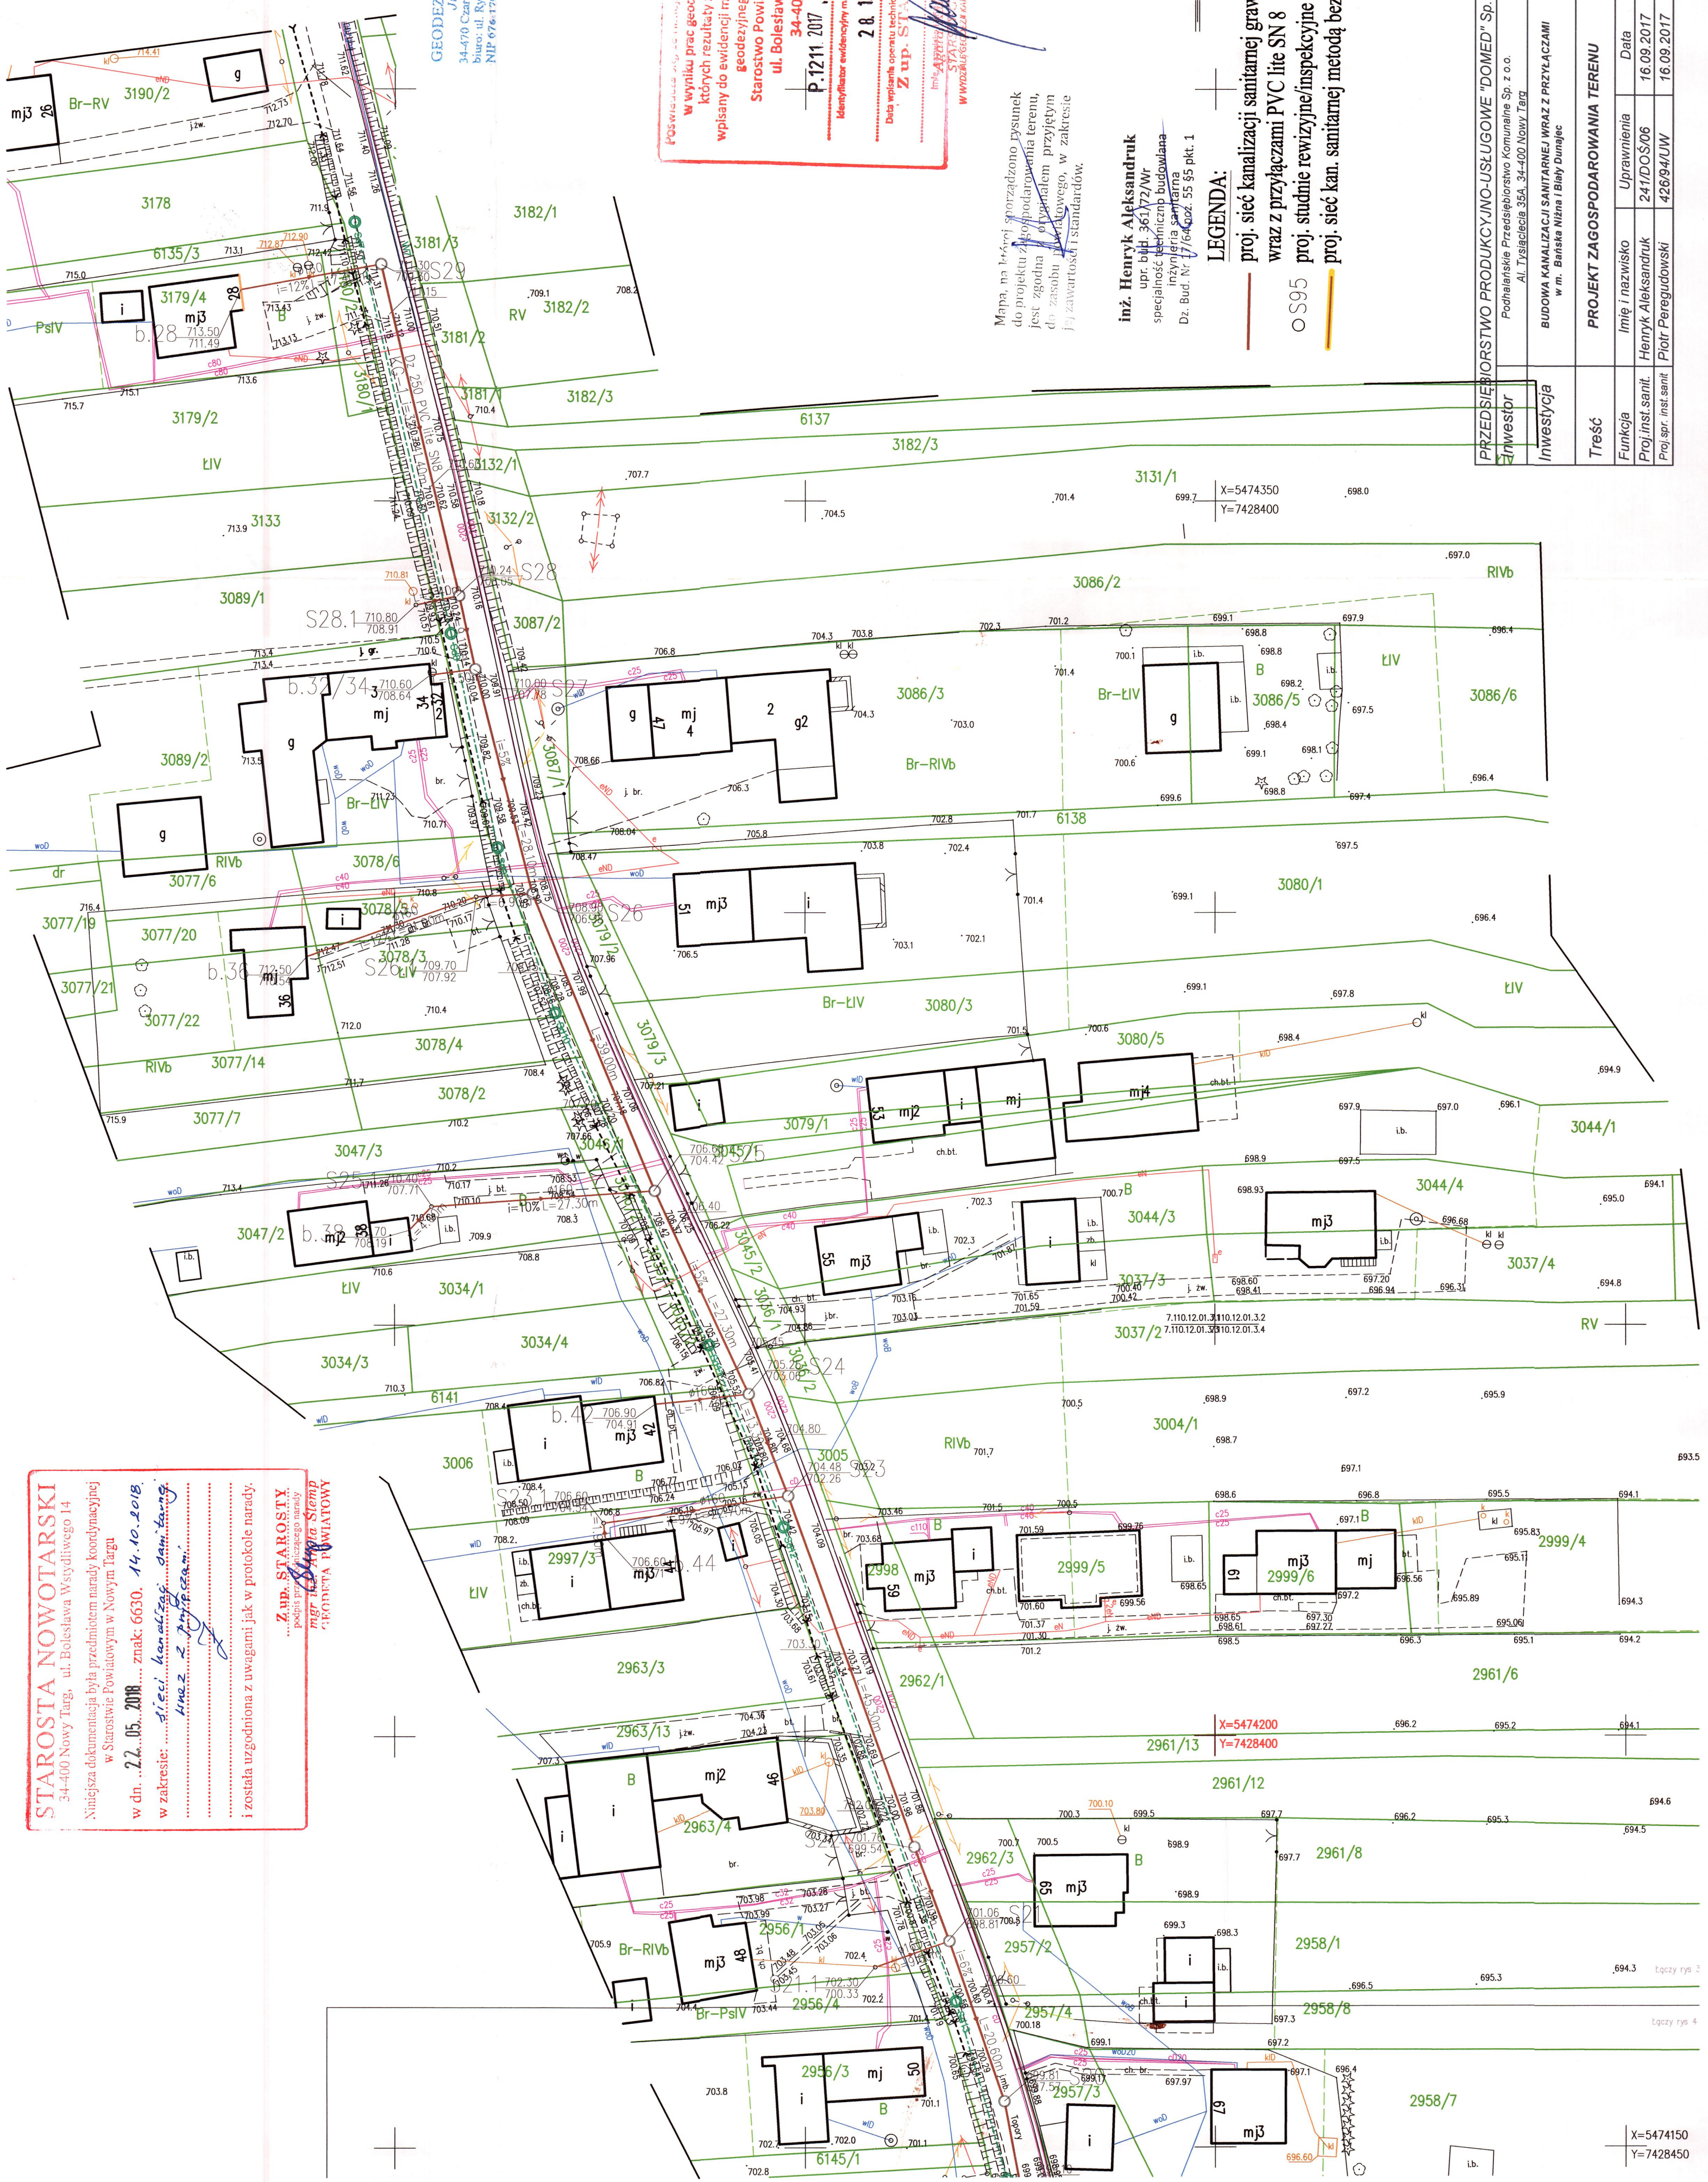

GEODEZJA I BUDOWNICTWO
Małgorzata Stępiec
34-470 Czarny Błaziej, ul. Mostowskiego 21
biuro: ul. Rynek 36, tel/fax (018265-75-93
NIP 676-174-44-64, REGON 492835730


Powstała na podstawie danych geodezyjnych i kartograficznych, w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
P.1211.2017.6.02.3
Materiał ewidencyjny materiału zasobu - operat techniczny
2.8.12.2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Z. H. STAROSTA
inż. Agnieszka Stępiec
www.zup-sts.com.pl

Mapa, na której sporządzono rysunek do projektu zagospodarowania terenu, jest zgodna z oryginalnym przyjętym do zasobu państwowego, w zakresie jej zawartości i standardów.


inż. Henryk Aleksandrak
upr. bud. 361/72/Wr
specjalność techniczna budowlana
inżynieria sanitarna
Dz. Bud. Nr 17/64/Gdz. 55 55 pkt. 1


LEGENDA:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami PVC lite SN 8
- proj. studnie rewizyjne/inspekcyjne
- proj. sieć kan. sanitarnej metodą bezwykopową



X=5474350
Y=7428400

PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Bańska Nizna i Białe Dunajec		PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Bańska Nizna i Białe Dunajec		PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Bańska Nizna i Białe Dunajec		PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Bańska Nizna i Białe Dunajec	
Inwestor		Inwestycja		Treść		Funkcja	
Podhaleńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Bańska Nizna i Białe Dunajec		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Henryk Aleksandrak	
PB		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala: 1:500		Nr rys. 4	
Stadium		Temat		Podpis		Data	
						16.09.2017	
				426/94/UW		16.09.2017	

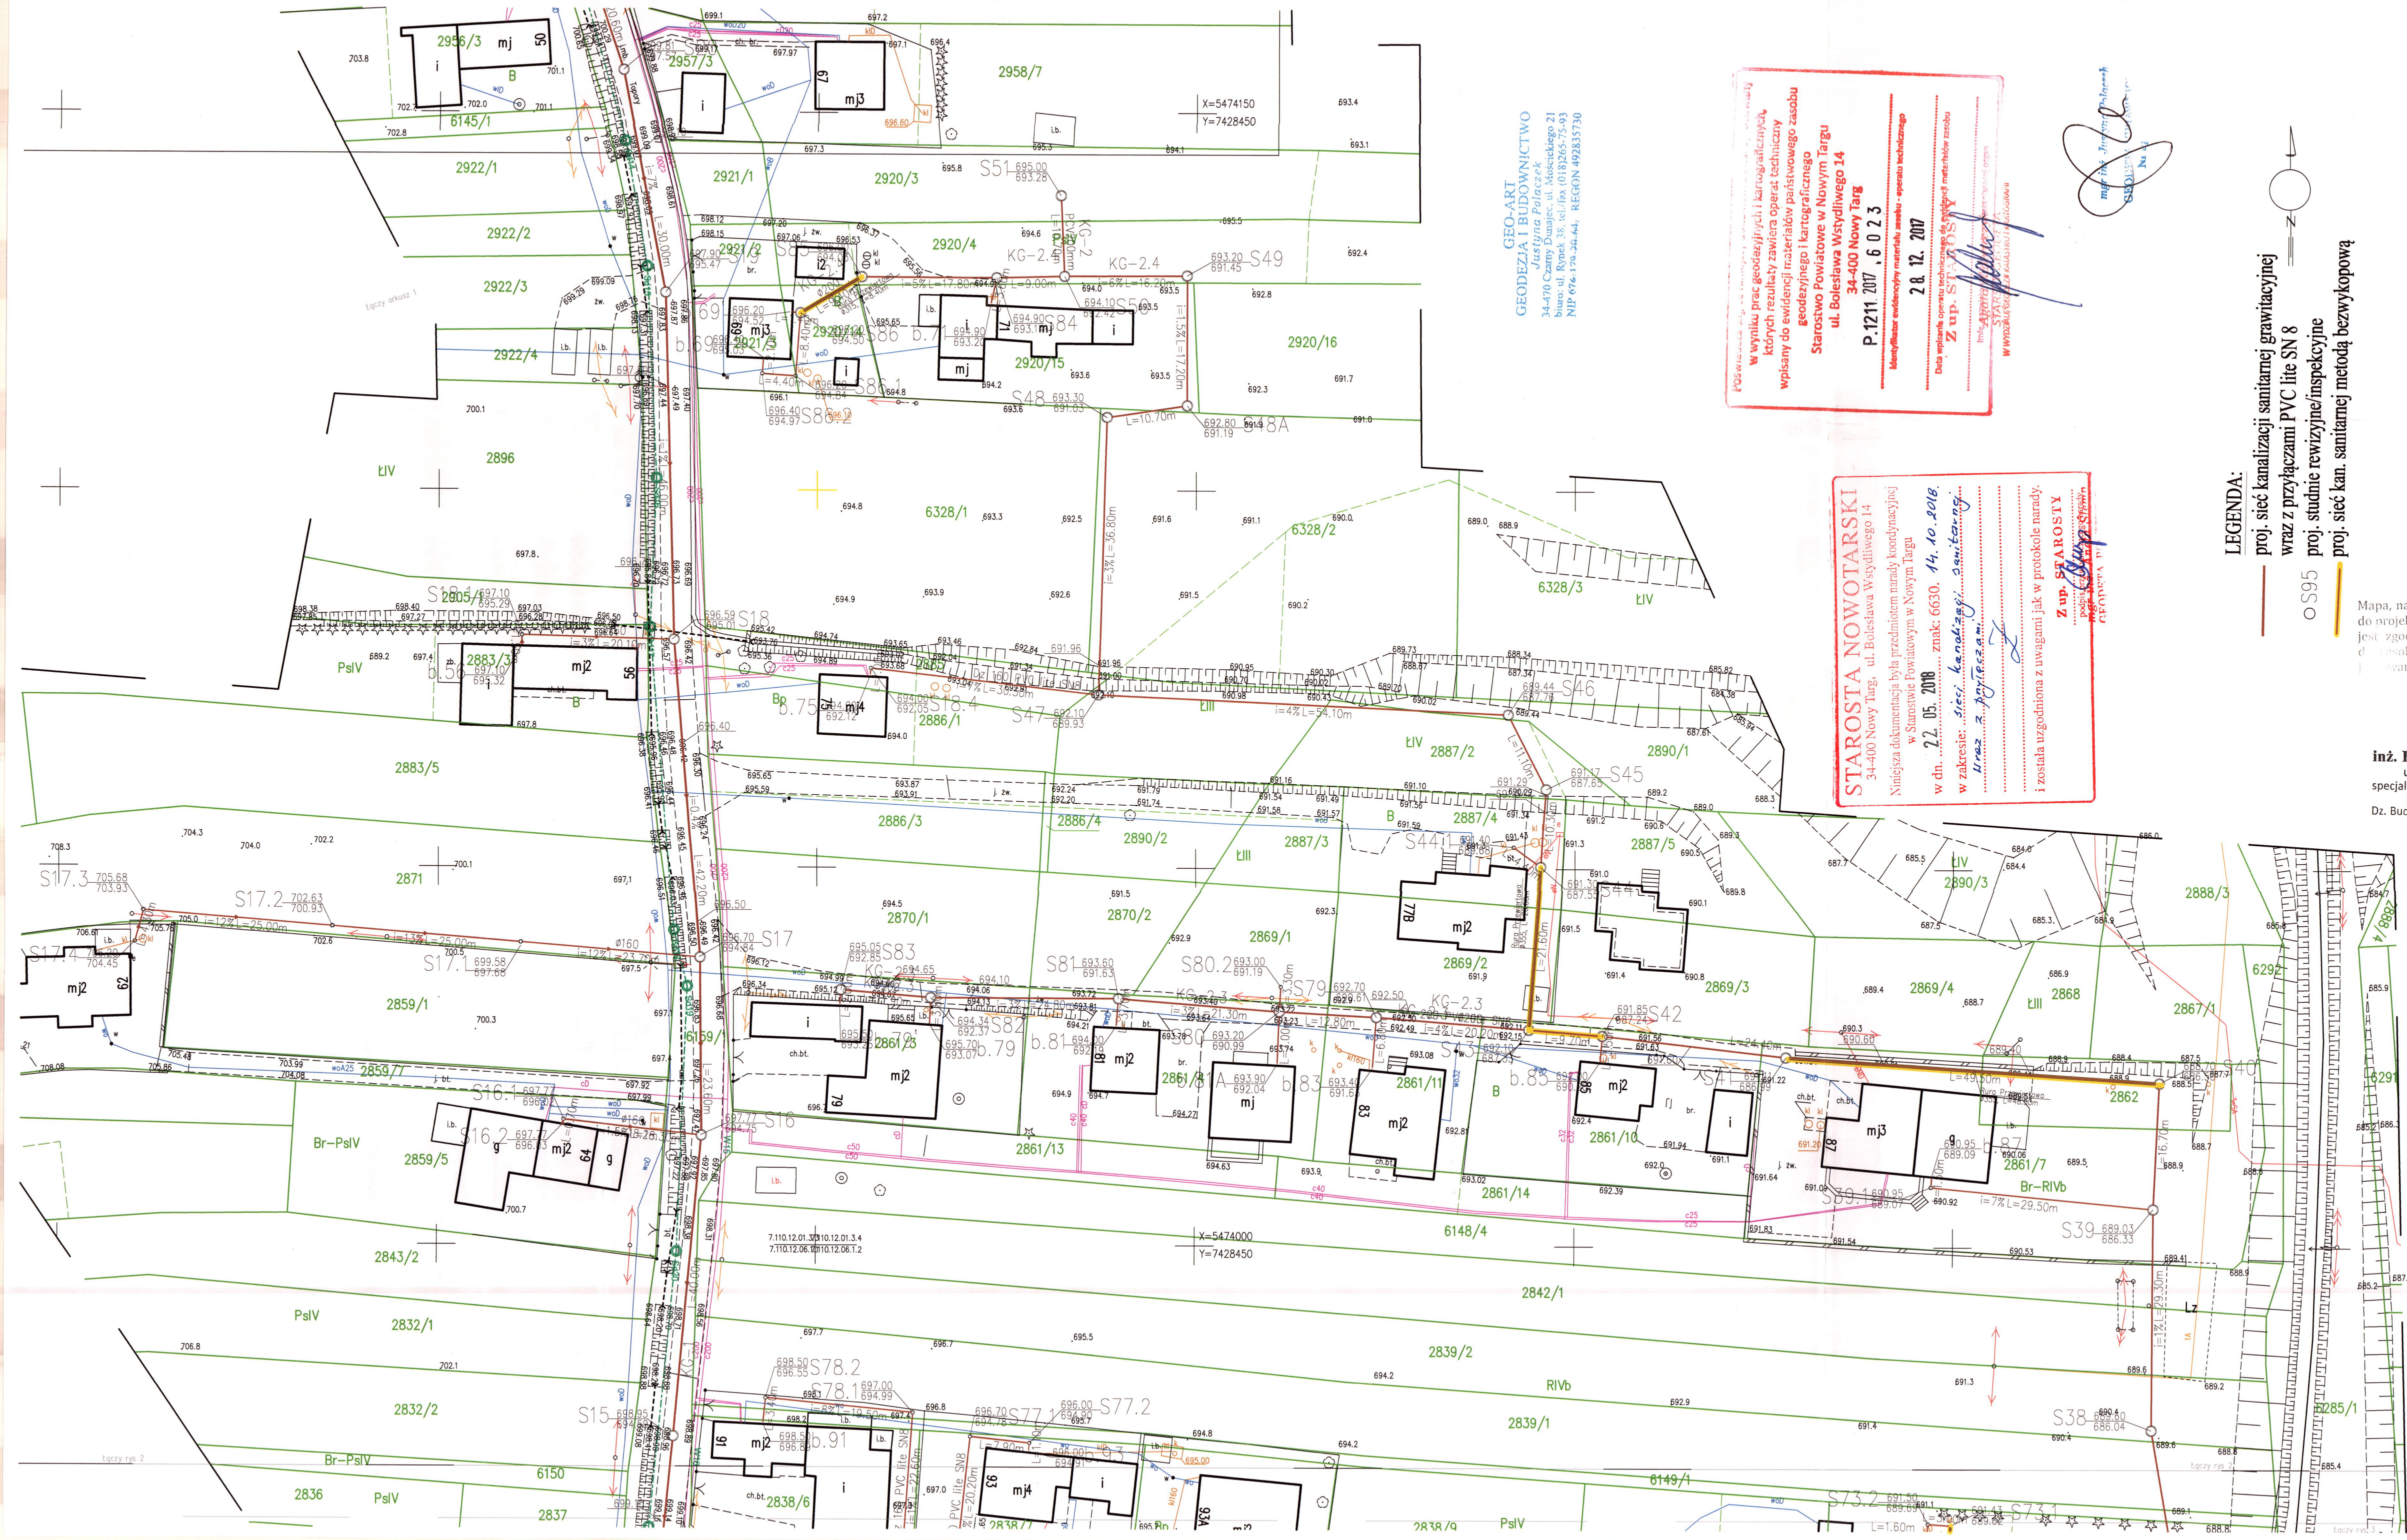

LEGENDA:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami PVC lite SN 8
- S95
- proj. studnie rewizyjne/inspekcyjne
- proj. sieć kan. sanitarnej metodą bezwykopową

Mapa, na której sporządzono rysunek do projektu zagospodarowania terenu, jest zgodna z oryginałem przyjętym do zarobku powiatowego, w zakresie prawdziwości i standardów.

inż. Henryk Aleksandrak
upr. bud. 361/72/Wr
specjalność: techniczno-budowlana
inżynieria sanitarna
Dz. Bud. Nr 17/64 poz. 55 §5 pkt. 1



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCyjNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław		PB	Stadium		Temat		Skala: 1:500		Nr rys. 3	
Inwestor	Podhalanckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Trąbkowicza 35A, 34-400 Nowy Targ	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WPAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Błńska Włna i Błdy Dunajec	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ		Temat		Podpis		Data	
Inwestycja			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Imię i nazwisko		Uprawnienia		Data	
Treść					inż. Henryk Aleksandrak		241/DOS/06		16.09.2017	
Funkcja					Proj.inst.sanit. i Piotr Peregudowski		426/94/UW		16.09.2017	

GEO-ART
GEODEZJA I BUDOWNICTWO
Justyna Polaczek
34-470 Czarny Dunajec, ul. Mościckiego 21
biuro: ul. Rynek 38, tel./fax (018)265-75-93
NIP 676-179-24-64, REGON 492835730

Poswiadczenie o tym, że niniejszy dokument jest zgodny z
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
których rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydlwego 14
34-400 Nowy Targ
P.1211.2017.6023
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
28.12.2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Z up. STAROSTY

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydlwego 14
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
22.05.2018 znak: 6630.14.10.2018
w dn. znak: 6630.14.10.2018
w zakresie: sieć kanalizacji sanitarnej
i została uzgodniona z uwagami jak w protokole narady
Z up. STAROSTY

PRZEL	Inwes	Inwes	Treść	Funkcj	Proj.ins
-------	-------	-------	-------	--------	----------

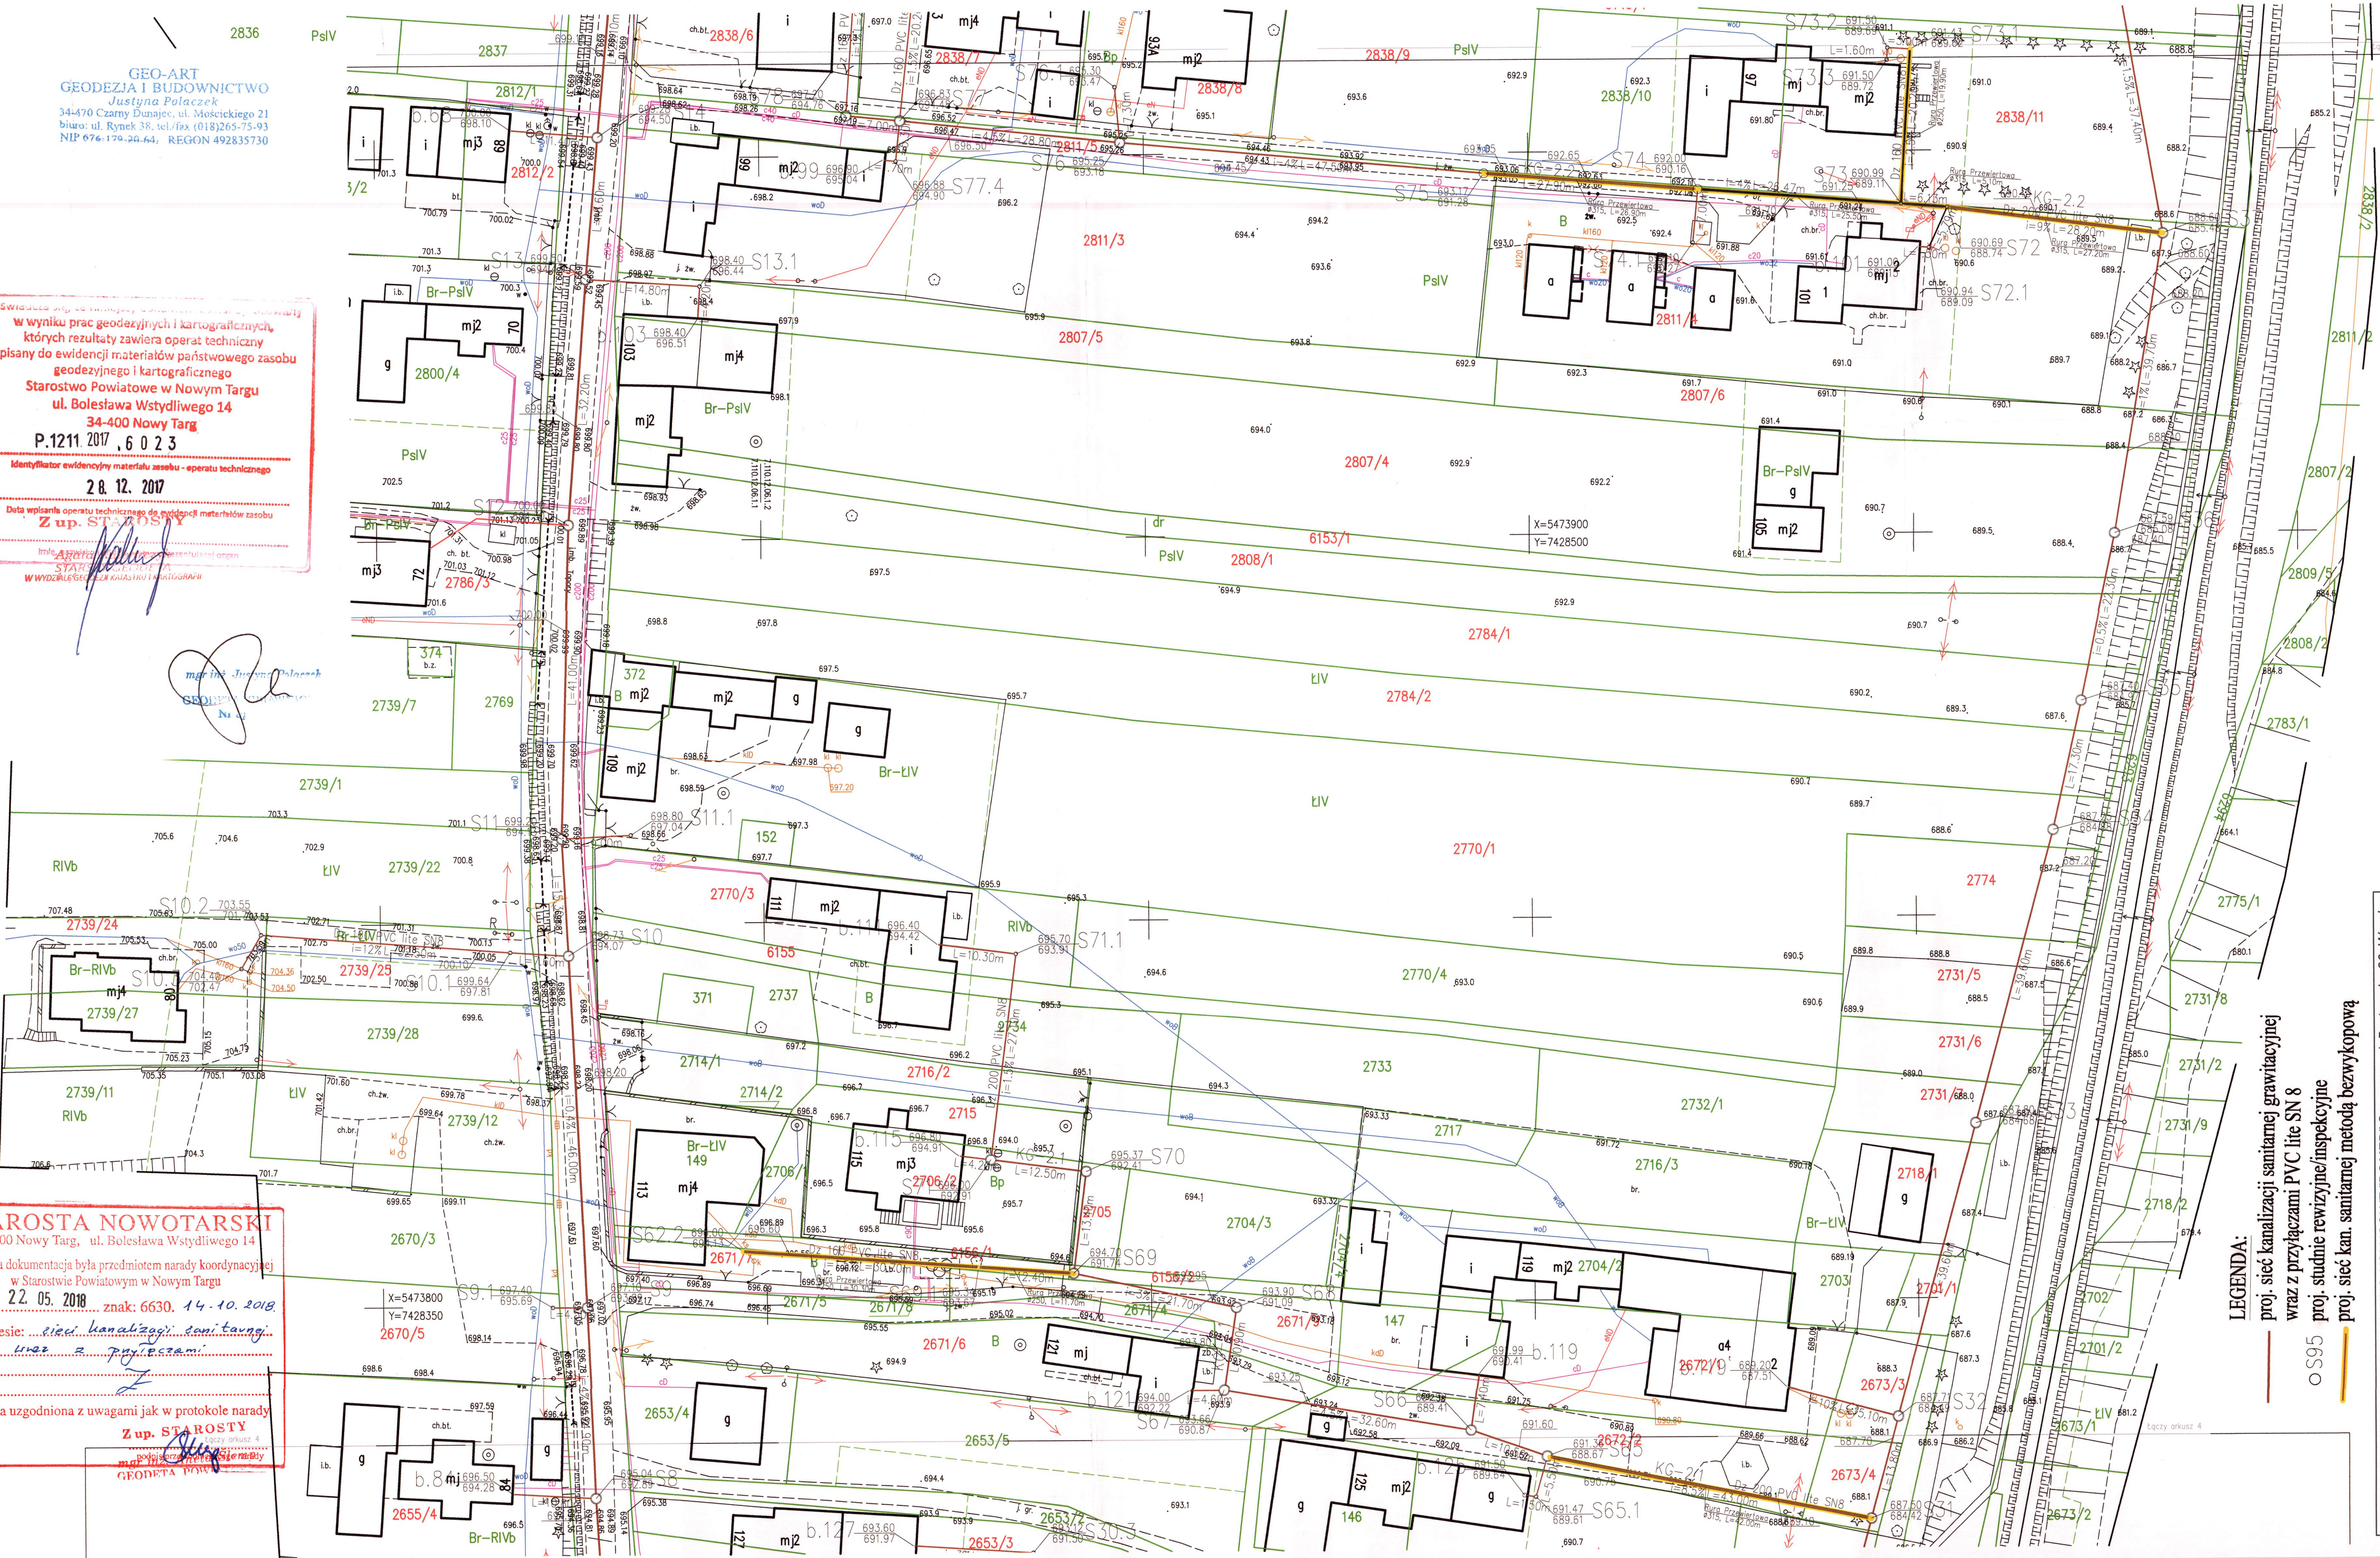

LEGENDA:
proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przyłączami PVC lite SN 8
proj. studnie rewizyjne/inspekcyjne
proj. sieć kan. sanitarnej metodą bezwykopową

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław	PB	Stadium	Temat	Podpis
Podziałanie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ	SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI w m. Borska Niżna i Biały Dunajec	Skala: 1:500 Nr rys. 2	
Inwestor	Inwestycja	Treść	Imię i nazwisko	Data
			Henryk Aleksandrak	15.01.2018
			Piotr Peregudowski	15.01.2018

