


AGREGAT  
PRĄDOTWORCZY  
ZSE 25-3/400-S  
25 kVA  
400/230V, 50Hz


POD KWIATĄ WG.  
PROJEKTU ARCH.  
UMIESZCZONO  
W POMICIESZCZENIU

301a

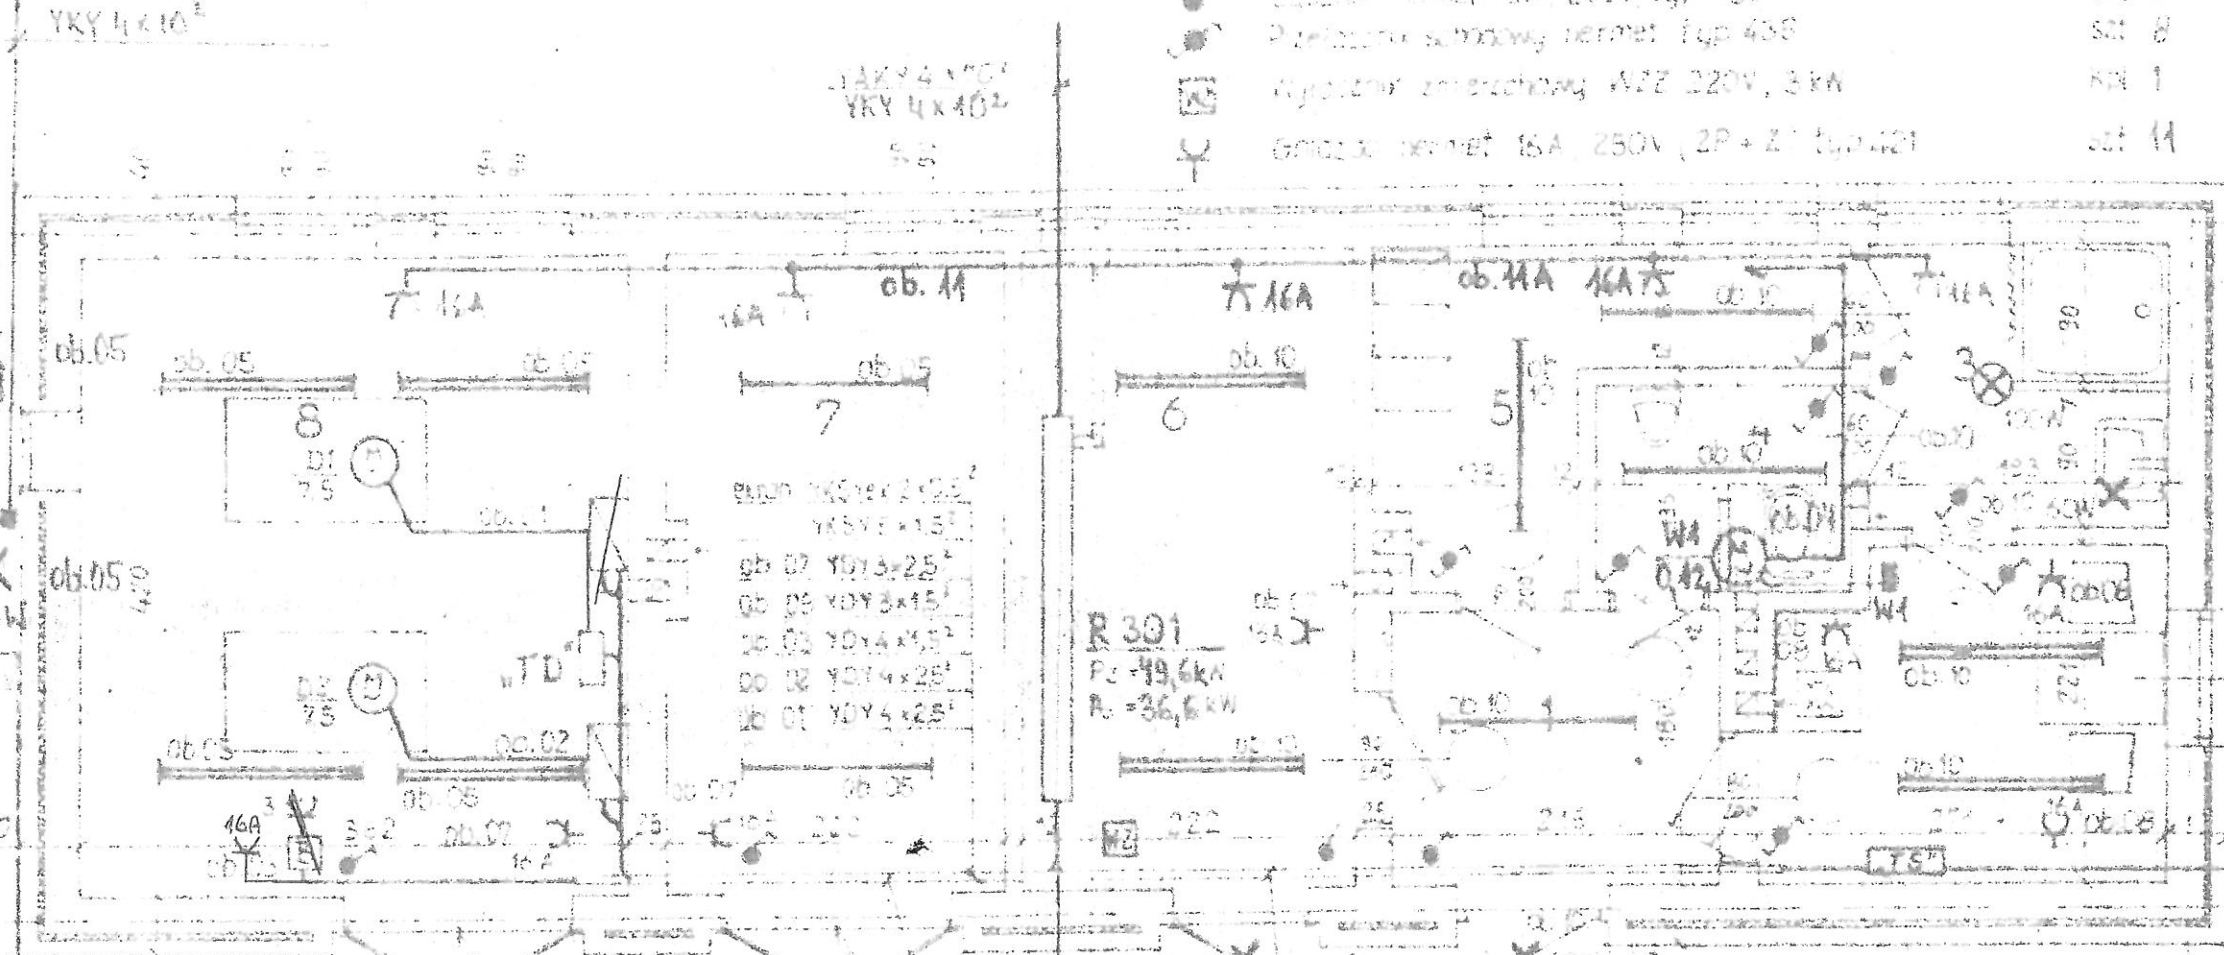

- bezn. normalna 1x400 - 0,6x1x100 kpl. 8
- bezn. normalna 1x400 - 0,6x1x100 kpl. 5
- Oporność izolacji hermet. 100W 0,1A kpl. 1
- Oporność izolacji hermet. 60W 0,1A kpl. 5
- czujnik hermet. 6A, 250V, typ 430 szt. 8
- Pięciopunktowy hermet. typ 430 szt. 8
- Regulator zmienny WZZ 220V, 3kW kpl. 1
- Gniazdo hermet. 16A, 250V, 2P+Z typ 421 szt. 11

CZUJNIK OŚWIETLENIA 60W  
TERENU  
KOKYTKA K111 FT3  
Złazki 9m

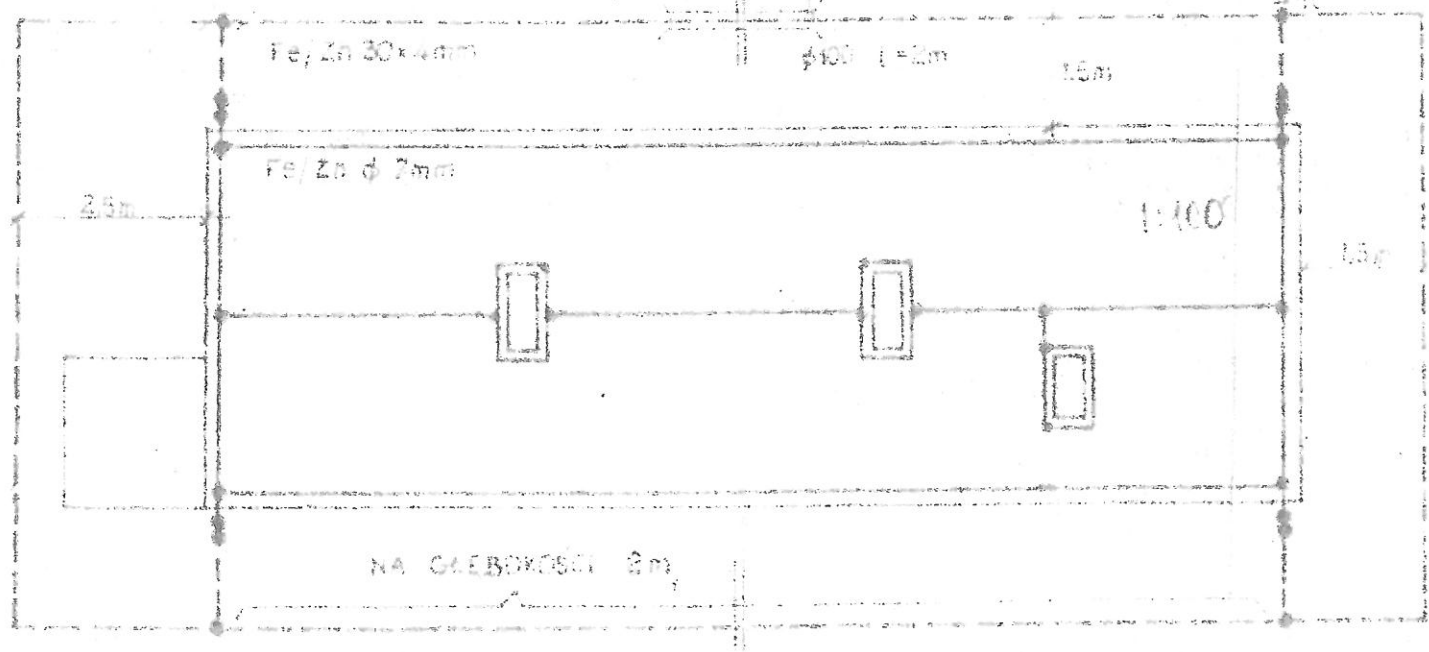

- ob. 07 YDY 3x15
- ob. 09 YDY 3x15
- ob. 10 YDY 3x15
- ob. 12 YDY 2x15
- ob. 13 YDY 2x15

Tłumaczona przetworzona  
częściowo TPC-26  
ELEKTROMONTAŻ RUCNA  
KPL 2

- Gniazdo 16A, 250V, 3P+Z  
z wyłącznikiem M62  
typ 1-16A kpl. 1
- Wyłącznik M612 w  
bud. GJ.

INTERTECON		ul. Długa 10A WARSZAWA	
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE		tel. 34-77-40	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BUDYNEK OBSŁUGI OB. 301			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
P.T.D. 08093		TE 04	