



**\*RZUT\***



LAMPA 2X38W

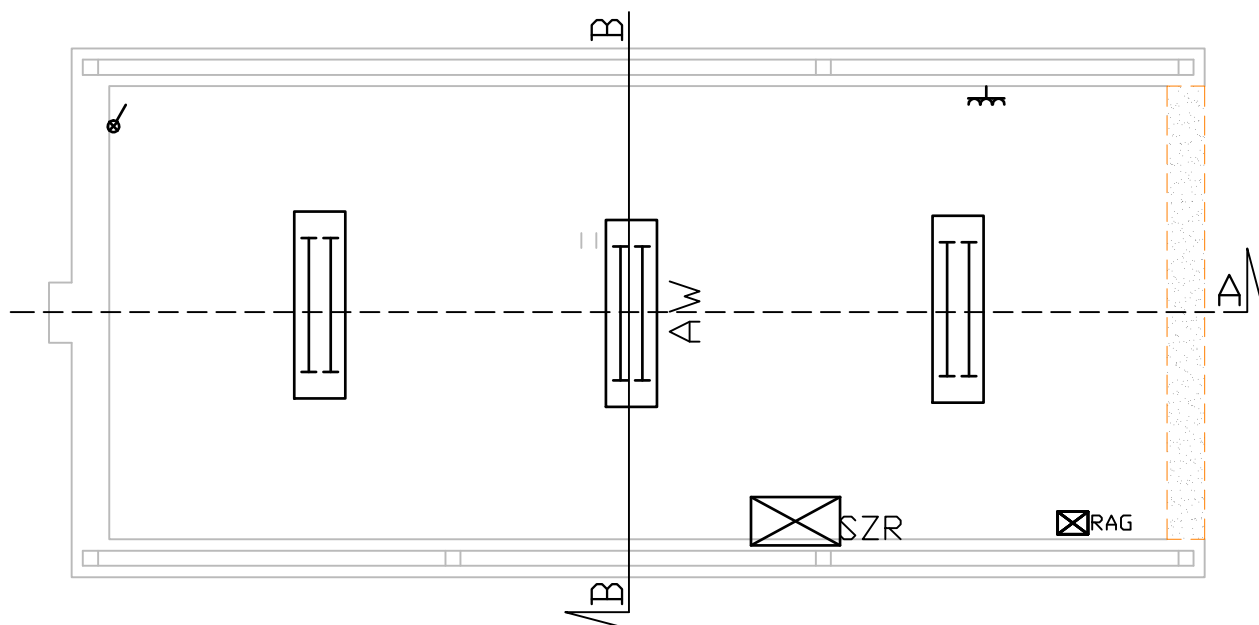

RAG- ROZDZIELNIA  
BUDYNEK AGREGATU




SZR - SZAFAR SZR




GNIAZDO REMONTOWE  
3P+1P 32A




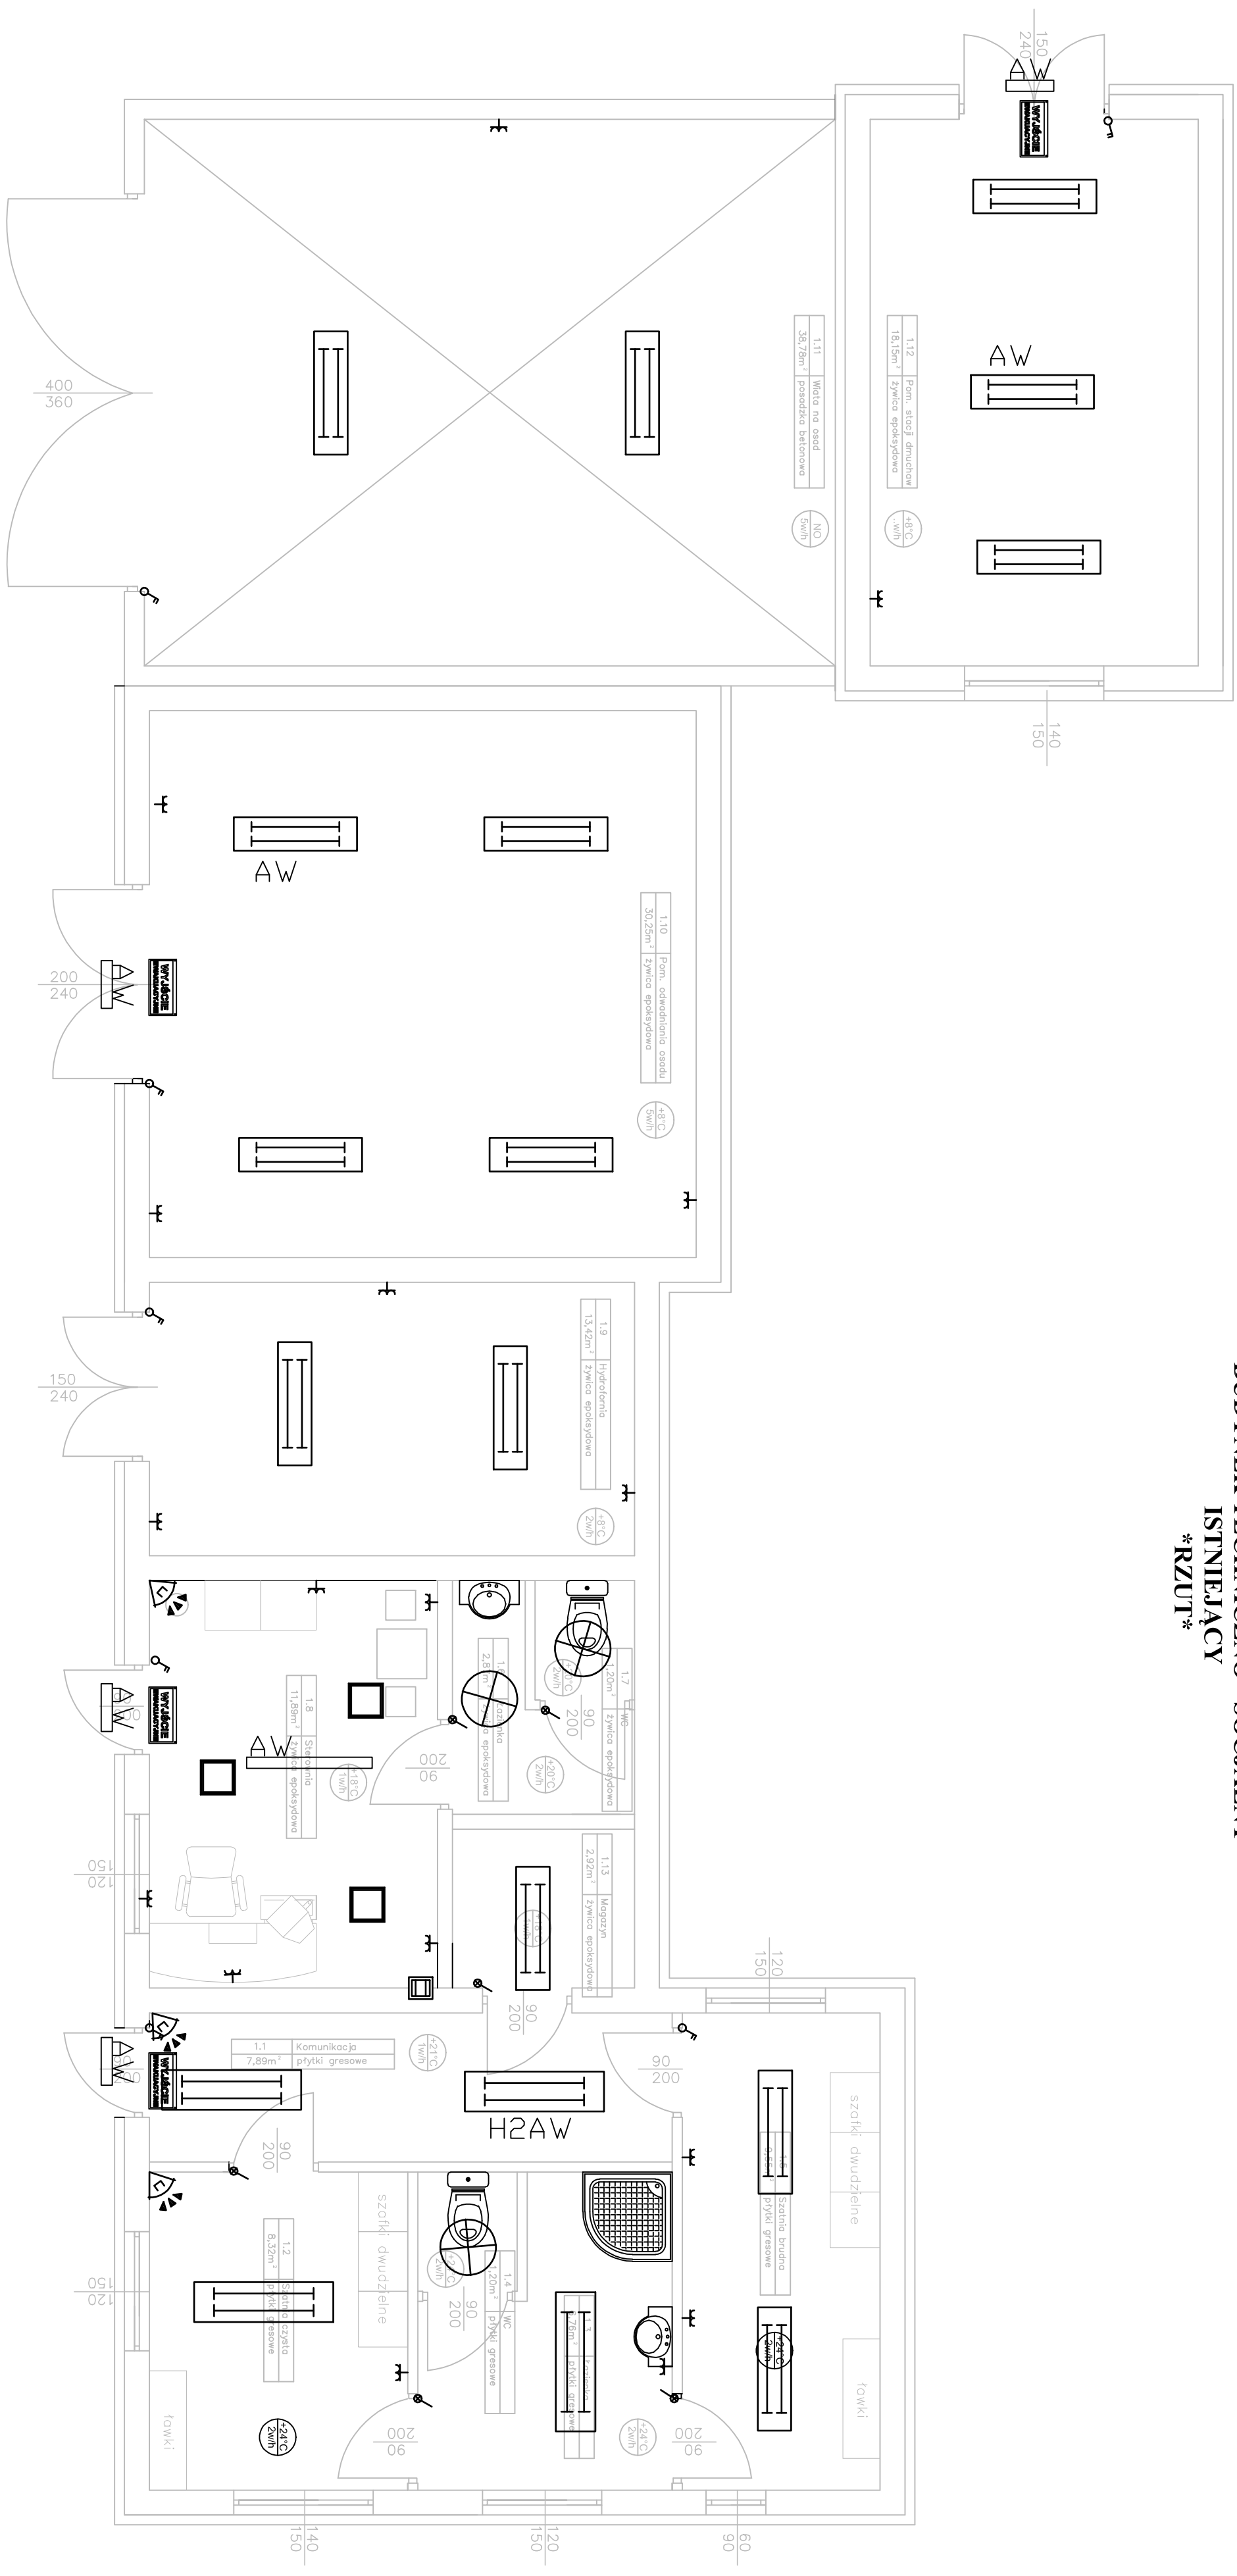
WŁACZNIK OŚWIETLENIA



Opłata hermetyczna LED 29 W IP44  
z modułem awaryjnym 1h

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis		<b>SEWTECH s.c.</b> Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Olszyny 30/23 86-032 Niemcz tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70 web <a href="http://WWW.SEWTECH.PL">WWW.SEWTECH.PL</a> e-mail <a href="mailto:BIURO@SEWTECH.PL">BIURO@SEWTECH.PL</a>	
Projektował	mgr inż. Krzysztof Górecki	KUP/0150/PWOE/14	ELEKTRYCZNA				
Opracował							
Sprawdził	mgr inż. Jacek Wojda	MAZ/0595/PWBE/16	ELEKTRYCZNA				
Technolog							
Inwestor  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ			Treść rysunku  Obiekt nr 7 Stanowisko agregatu prądotwórczego INSTALACJA WEWNĘTRZNA				
Obiekt  Oczyszczalnia ścieków w Krościenko			Nr dok.	0073-05-2019	Skala  1:50	Plik źródłowy E1.DWG	
			Stadium	PB			
			Data oprac.	20_PAŹDZIERNIK_2019			Nr rysunku E1
			Branża	ELEKTRYCZNA			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM							

**BUDYNEK TECHNICZNO - SPOŁECZNY  
ISTNIEJĄCY  
\*RZUT\***



Lampda  
Platform

111

□ prawa 2x38W



□ prawa Rastrowa 4x38W




# Czyżby kuchnia

**WYJŚCIE  
EWAKUACYJNE**


Opłata kierunkowa ledowa IP44  
z modulem awaryjnym 1h i piktogramem  
"WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

Oprowa hermetryczna LED 29 W IP44  
z modułem awaryjnym 1h

Norma		Nr ujęt. bud.	Specyfność	Profil	 <p><b>SEWTECH S.C.</b>          Gochin 38-440 Krynio          ul. Gochin 10/23 86-032 Inowrocław          tel. 52-329-42-34 fax. 52-329-48-70          web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL</p>
Projektant	mgr inż. Krzysztof Gadecki	KUP/ROSI/PMK/14	ELEKTROM		
Opisanci					
Sprawdził	mgr inż. Jacek Wojto	MAZ/ROSI/PMK/16	ELEKTROM		
Technologia					
Inwestor		Tęże Ursynki			
Pobornictwo Przemysłowo-Komunalne Sp. z o.o. Al. Jędrzejowa 55A, 34-400 Nowy Targ		Obiekt nr 5 Budynki techniczne – seccyjny stanowisko instalacji elektrycznej			
Objekt		Nr dok.	Skala		Plik złączowy E2DIME Nr rysunku <b>E2</b>
Oczyszczalnia ścieków w Krosieniu		Nr studium	1:50		
		Data oprac.			
		Wzrost	ELEKTROM		
PRACA AUTORSKA ZASTRZEŻENIE: POWIĘZIENIE I UDOŚCIĘPIENIE BEZ ZGODY AUTORÓW, ZABRANIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM					

BUDYNEK TECHNICZNY PIASKOWNIKA I STACJI DMUCHAW

\* RZUT \*

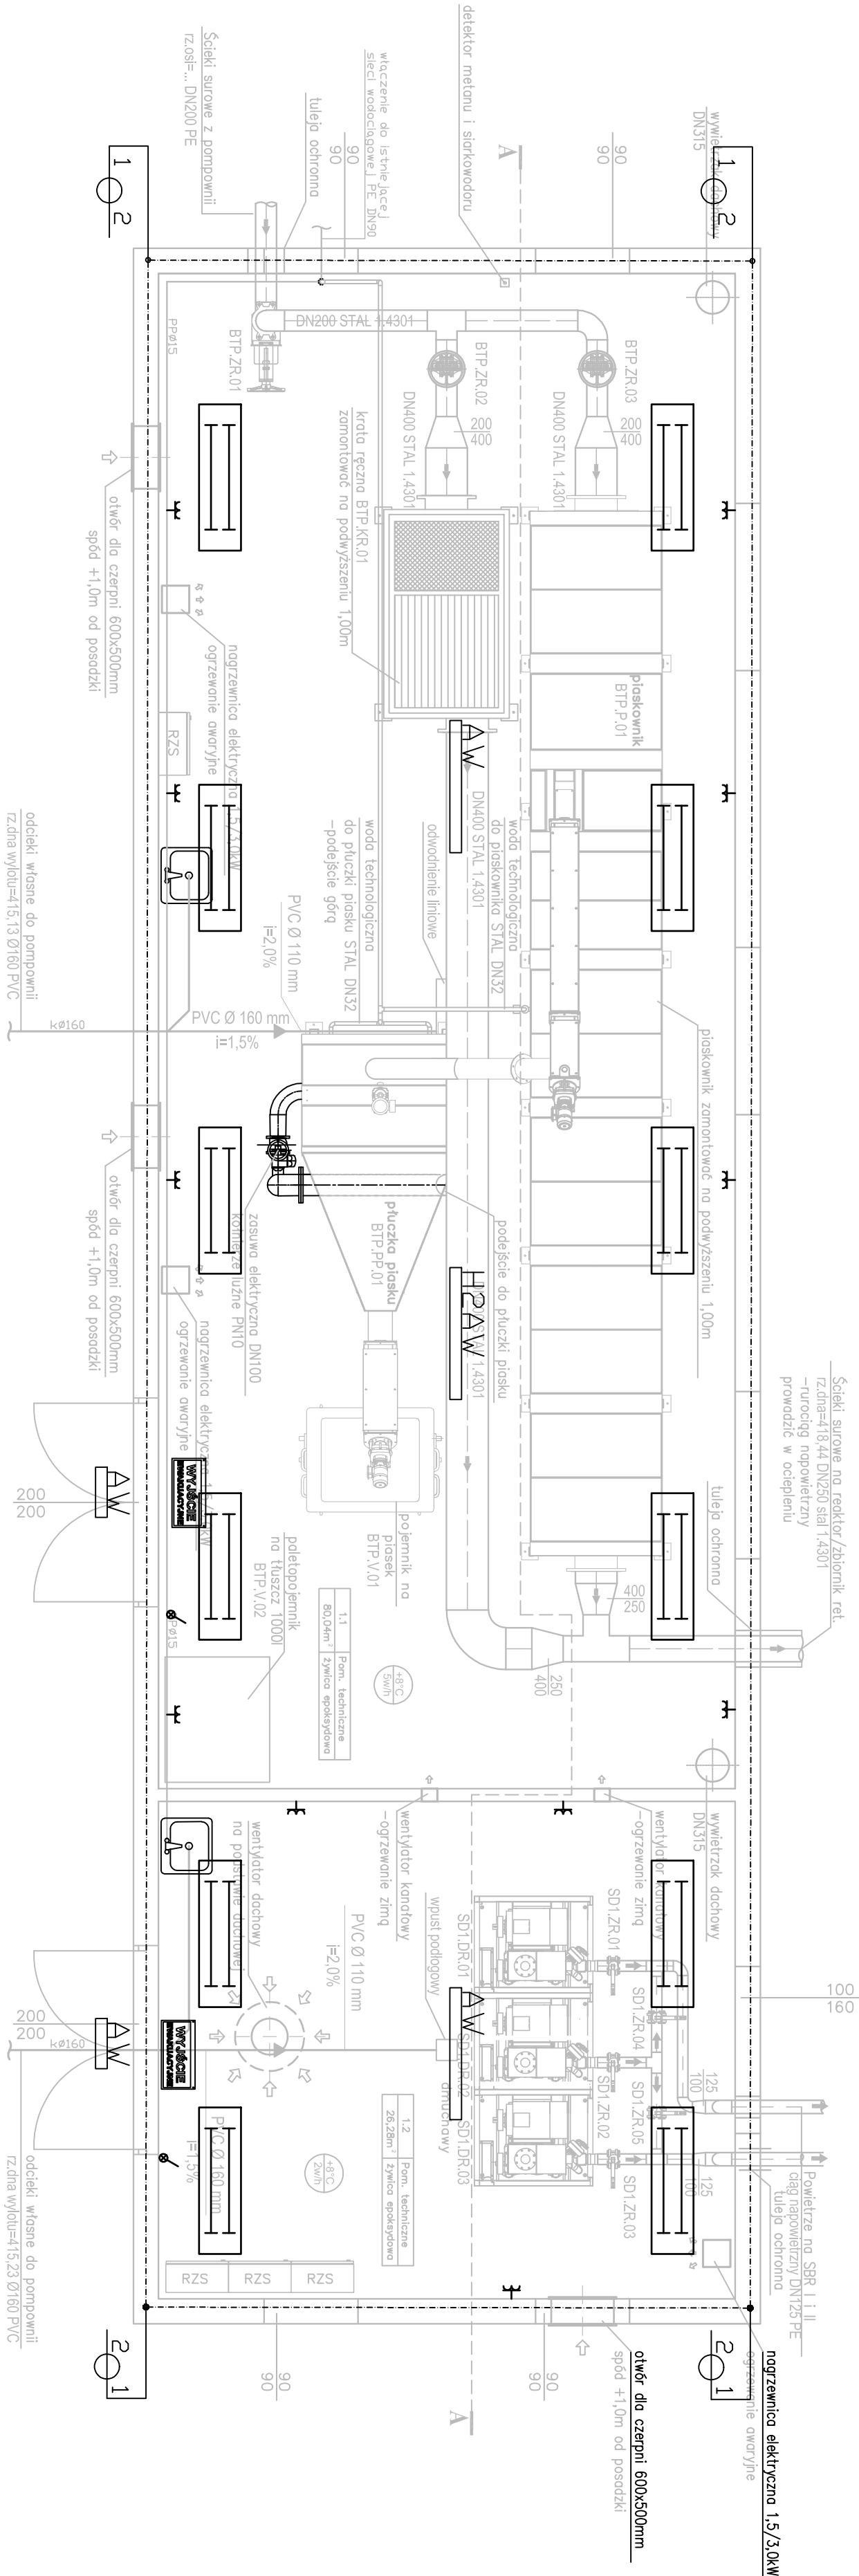

- Uziom fundamentowy
- Bednarka FeZn 30/4
- Przewód odprowadzający, drut stalowy o sr. 8 mm ocynkowany
- Złącze kontrolne

Oprawa 2x38W

- Oprawa kierunkowa ledowa IP44 z modulem awaryjnym 1 h i piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
- Oprawa hermetyczna LED 29 W IP44 z modulem awaryjnym 1h

GNIAZDO REMONTOWE  
3P+1P 32A  
WLACZNIK OŚWIETLENIA


Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis
mgr inż. Krzysztof Górecki	KUP/PIStP/PMK/14	ELEKTRYKA	
Opracował			
mgr inż. Jacek Wójcik	WUZ/PIStP/PMK/16	ELEKTRYKA	
Tętno			




SEWTECH s.c.  
Głogów 38, 89-240 Kopyń  
ul. Osypki 30/23 86-032 Niemcz  
tel. 52-329-20-34 fax 52-552-48-70  
web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL

Obiekt	Nr dok.	Skala	Plik źródłowy
Oczyszczalnia ścieków w Krosienku	PB	1:50	E30WK
Brzoza	Data oprac.		Nr rysunku
	20.04.2019		E3.1


BUDYNEK TECHNICZNY PIASKOWNIKA I STACJI DMUCHAW  
\*ELEWACJA ZACHODNIA\*

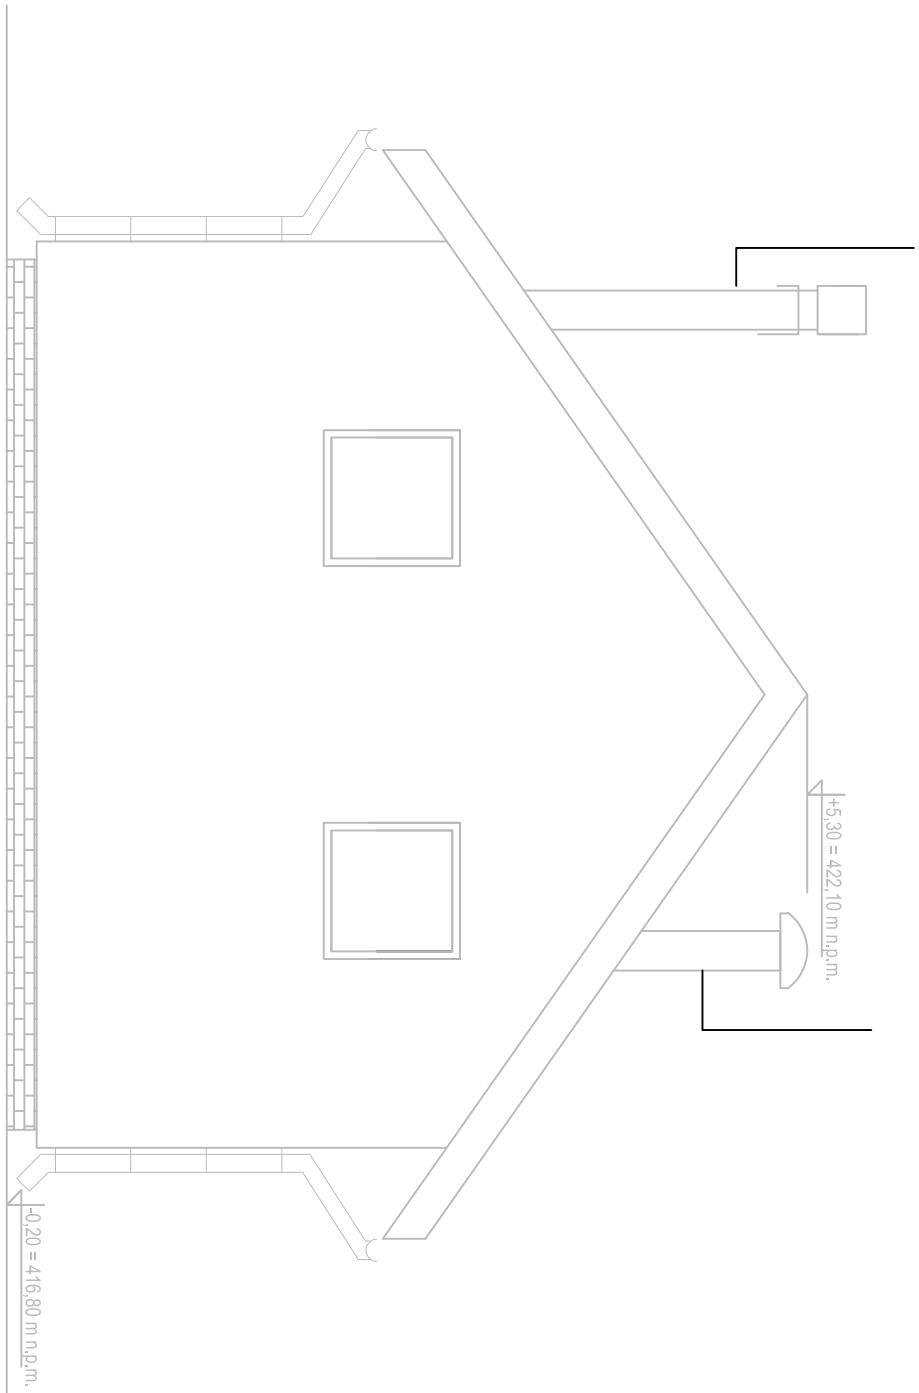

BUDYNEK TECHNICZNY PIASKOWNIKA I STACJI DMUCHAW  
\*ELEWACJA PÓŁNOCNA\*

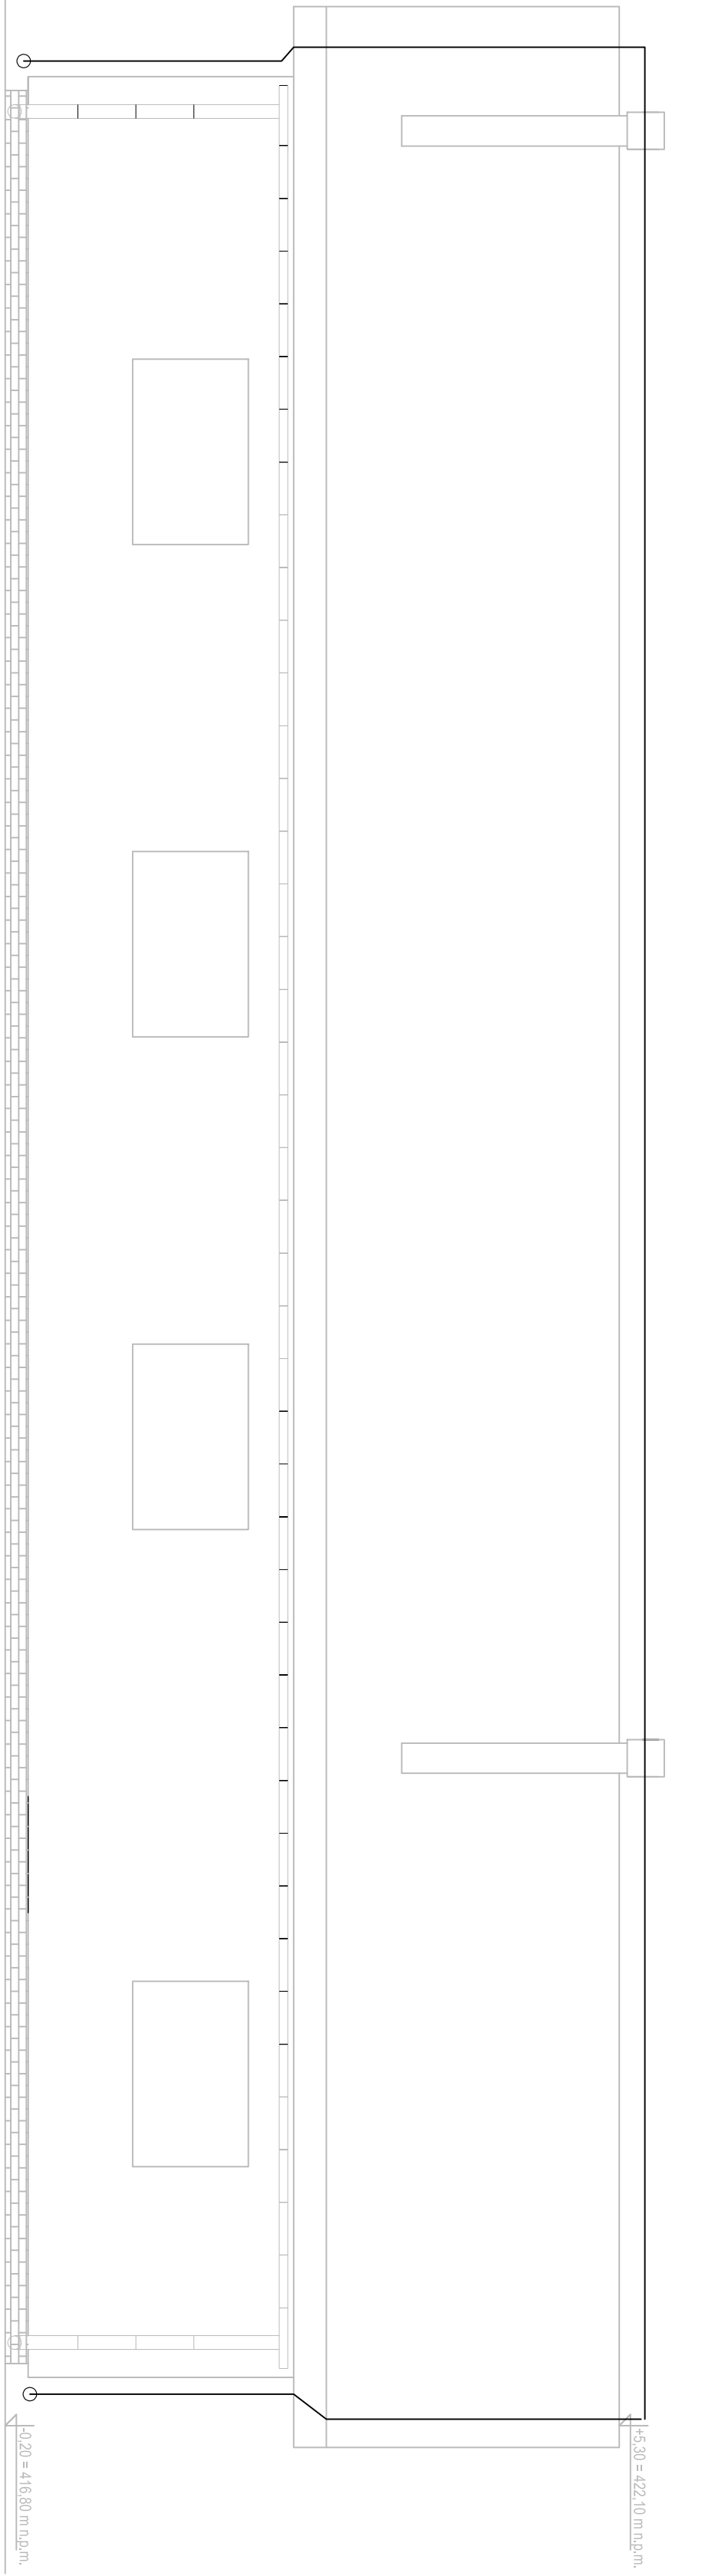

- Uziom Fundamentowy
- Becharka FeZn 30/4
- Przewód odprowadzający, drut stalowy o śr. 8 mm ocynkowany
- Złącze kontrolne

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis	 <div>SEWTECH s.c. Grodziń 38, 89-240 Kopyło ul. Osypki 30/23 86-032 Niemcz tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL</div>
Projektant	mgr inż. Krzysztof Górecki	KUP/1050/PWE/14	ELEKTRYKA		
Opisownik					
Sprawdził	mgr inż. Jacek Woźda	WAZ/1050/PWE/16	ELEKTRYKA		
Technolog					

Inwestor

Podmiotowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
Al. Trąbskiego 35A, 34-400 Nowy Targ

Treść rysunku


Obiekt nr 1 Budynek techniczny piaskownika i stacji dmuchaw  
WZOK INSTALACJI ODOROMOWEJ

Obiekt Oczyszczalnia ścieków w Krośnice	Nr dok.	0073-05-2019	Skala 1:50	Plik źródłowy E3DWK Nr rysunku E3.2
	Stadium	PB		
	Data oprac.	20.04.2019		
	Branża ELEKTRYKA			

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. POWIĘLNIENIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM



KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU  
\*RZUT\*

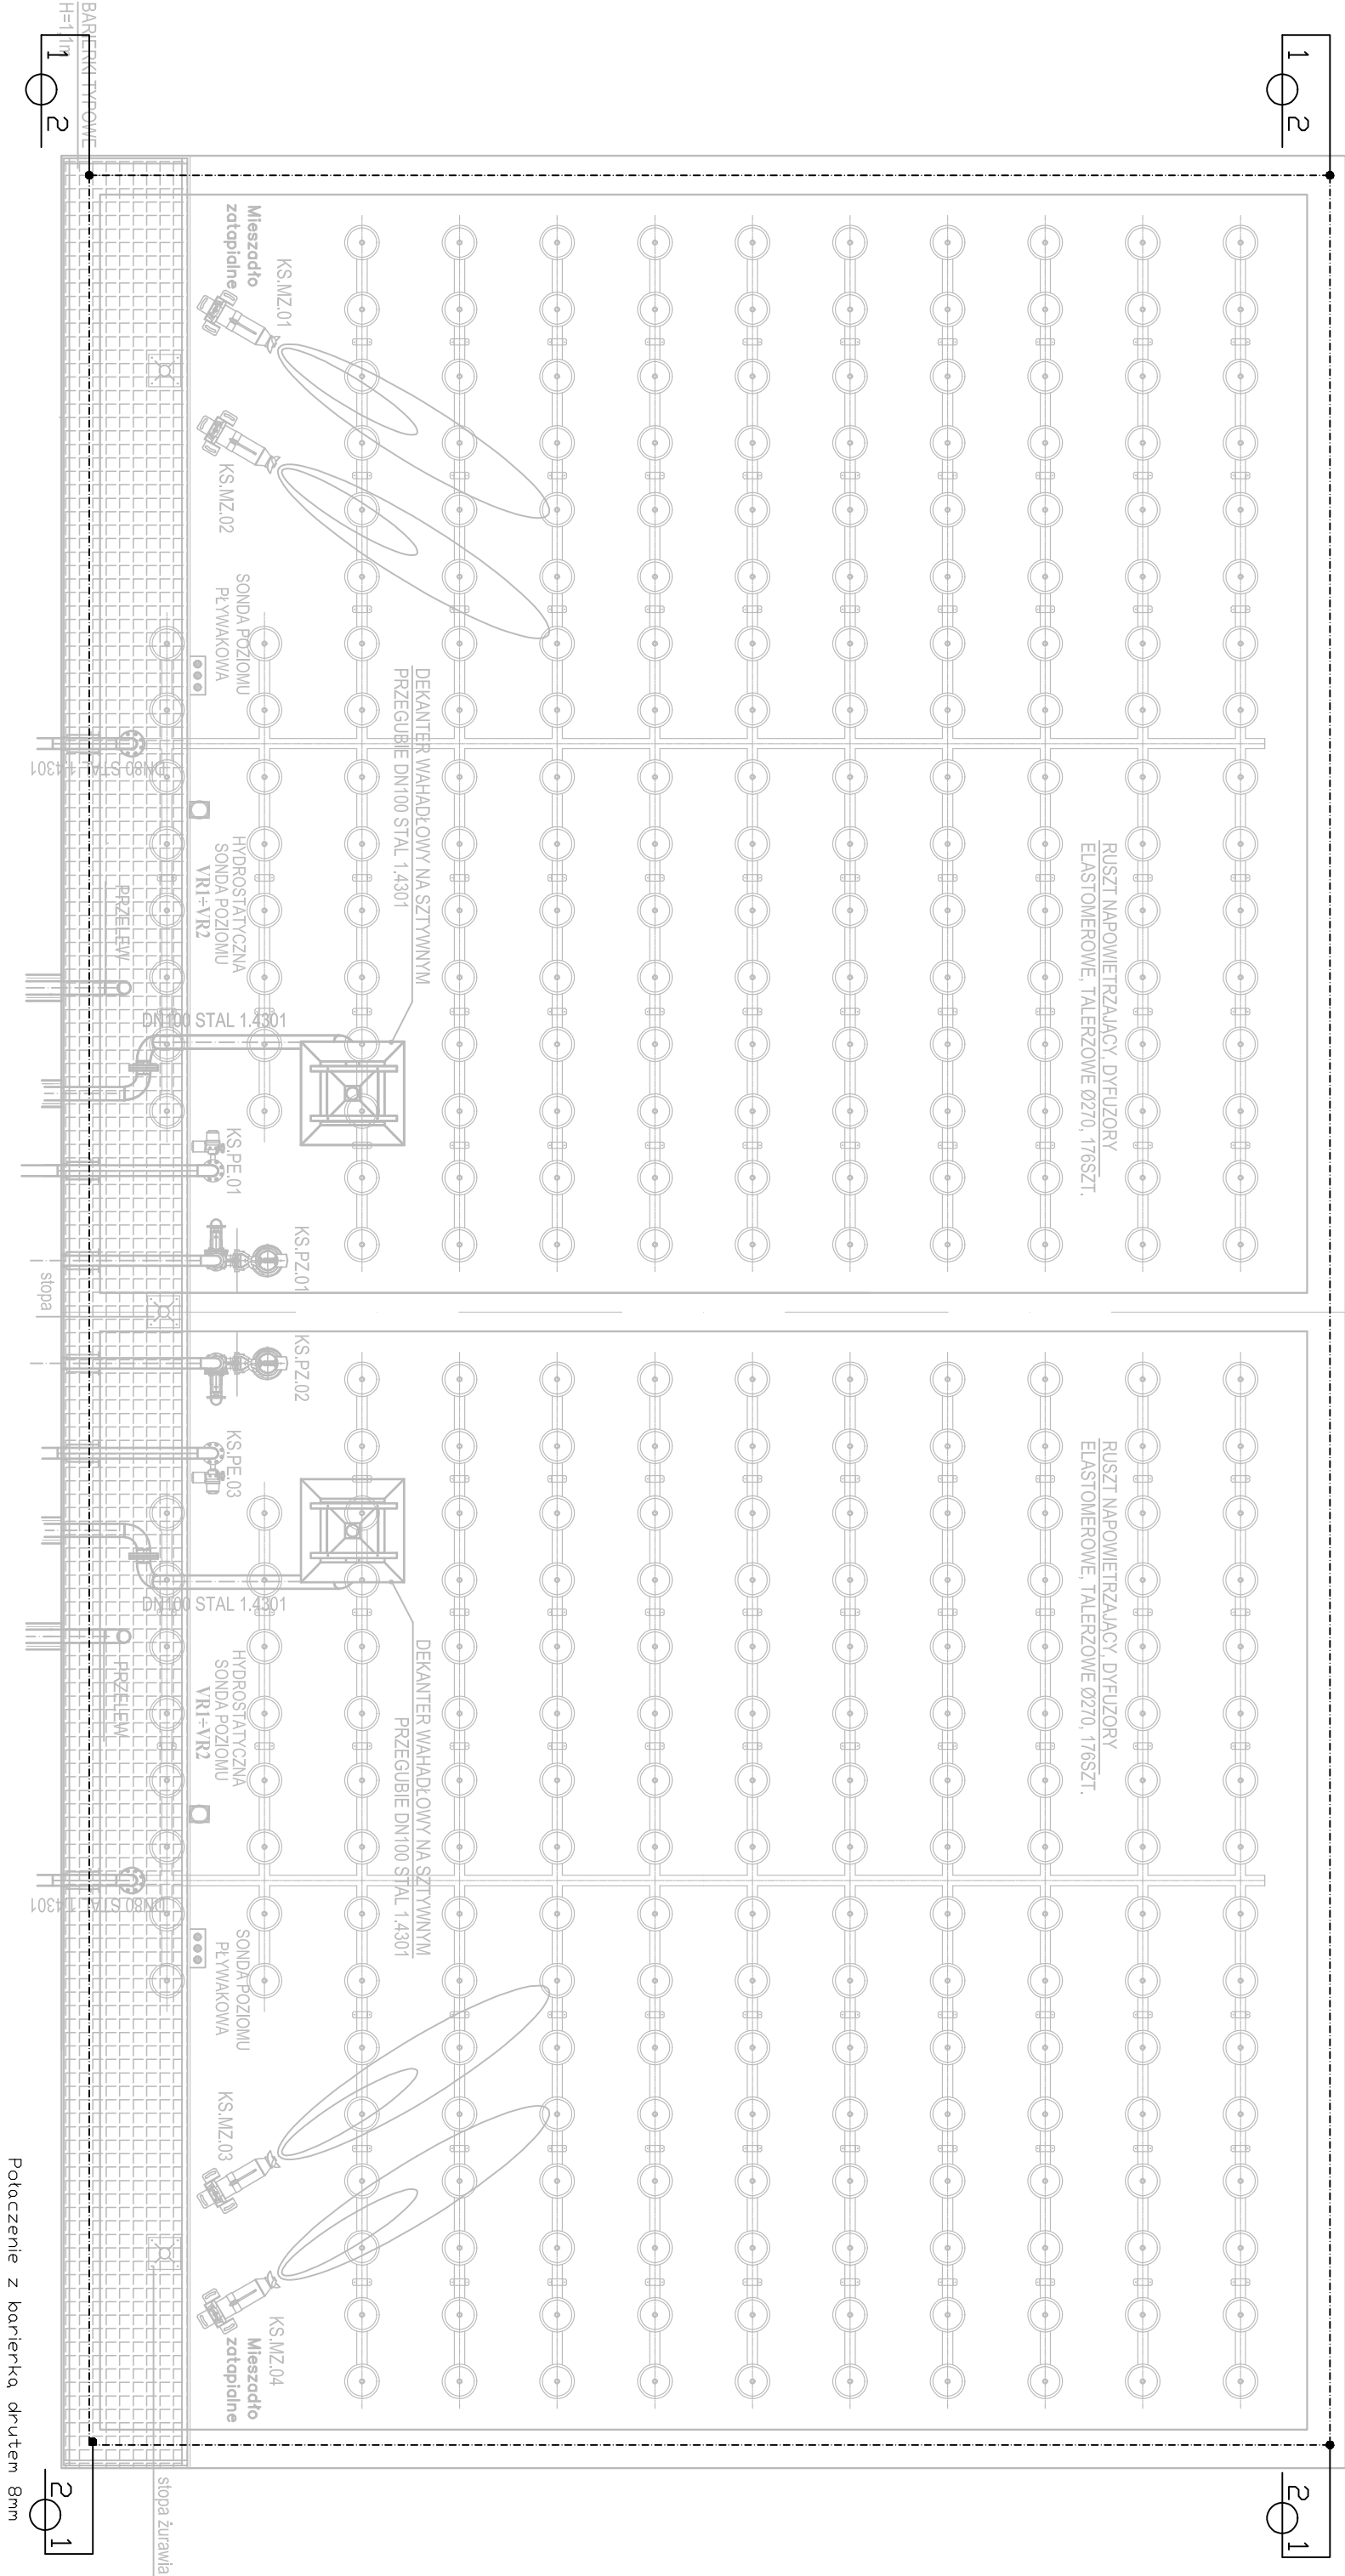

<b>Nazwisko</b>	<i>mgr inż. Krzysztof Grawek</i>	<b>Nr upr. bud.</b>	<i>KUB/0150/PWCE/14</i>	<b>Specjalność</b>	<i>ELEKTRYCZNA</i>	<b>Podpis</b>	
<b>Opracował</b>	<i>mgr inż. Jacek Wojda</i>	<b>MAZ/0080/PWCE/16</b>	<i>ELEKTRYCZNA</i>				
<b>Sprawił</b>							
<b>Technolog</b>							

Investor

Podmiotowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
Al. Jyskiego 35A, 34-400 Nowy Targ

**SEWTECH S.C.**  
Grodziń 38, 89-240 Kępno  
ul. Olszynie 30/23 86-032 Niemcz  
tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70  
web [WWW.SEWTECH.PL](http://WWW.SEWTECH.PL) e-mail [BIURO@SEWTECH.PL](mailto:BIURO@SEWTECH.PL)


Obiekt nr 1 Budynek techniczny piaskownika i stacji dmuchaw

INSTALACJA OGRZEWOWA

<b>Obiekt</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków w Krosienko</b>	<b>Nr dok.</b>	<i>0023-05-2019</i>	<b>Skala</b>	<i>1:50</i>	<b>Plik projektowy</b>	<i>E4DWG</i>
<b>Obiekt</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków w Krosienko</b>	<b>Stadium</b>	<i>P8</i>	<b>Data oprac.</b>	<i>20 PAŹDZIERNIK 2019</i>	<b>Nr Działu</b>	<i>E4</i>
<b>Obiekt</b>	<b>Oczyszczalnia ścieków w Krosienko</b>	<b>Brano</b>	<i>ELEKTRYCZNA</i>				

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIĘLNIENIE I UDOSTĘPNIENIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM



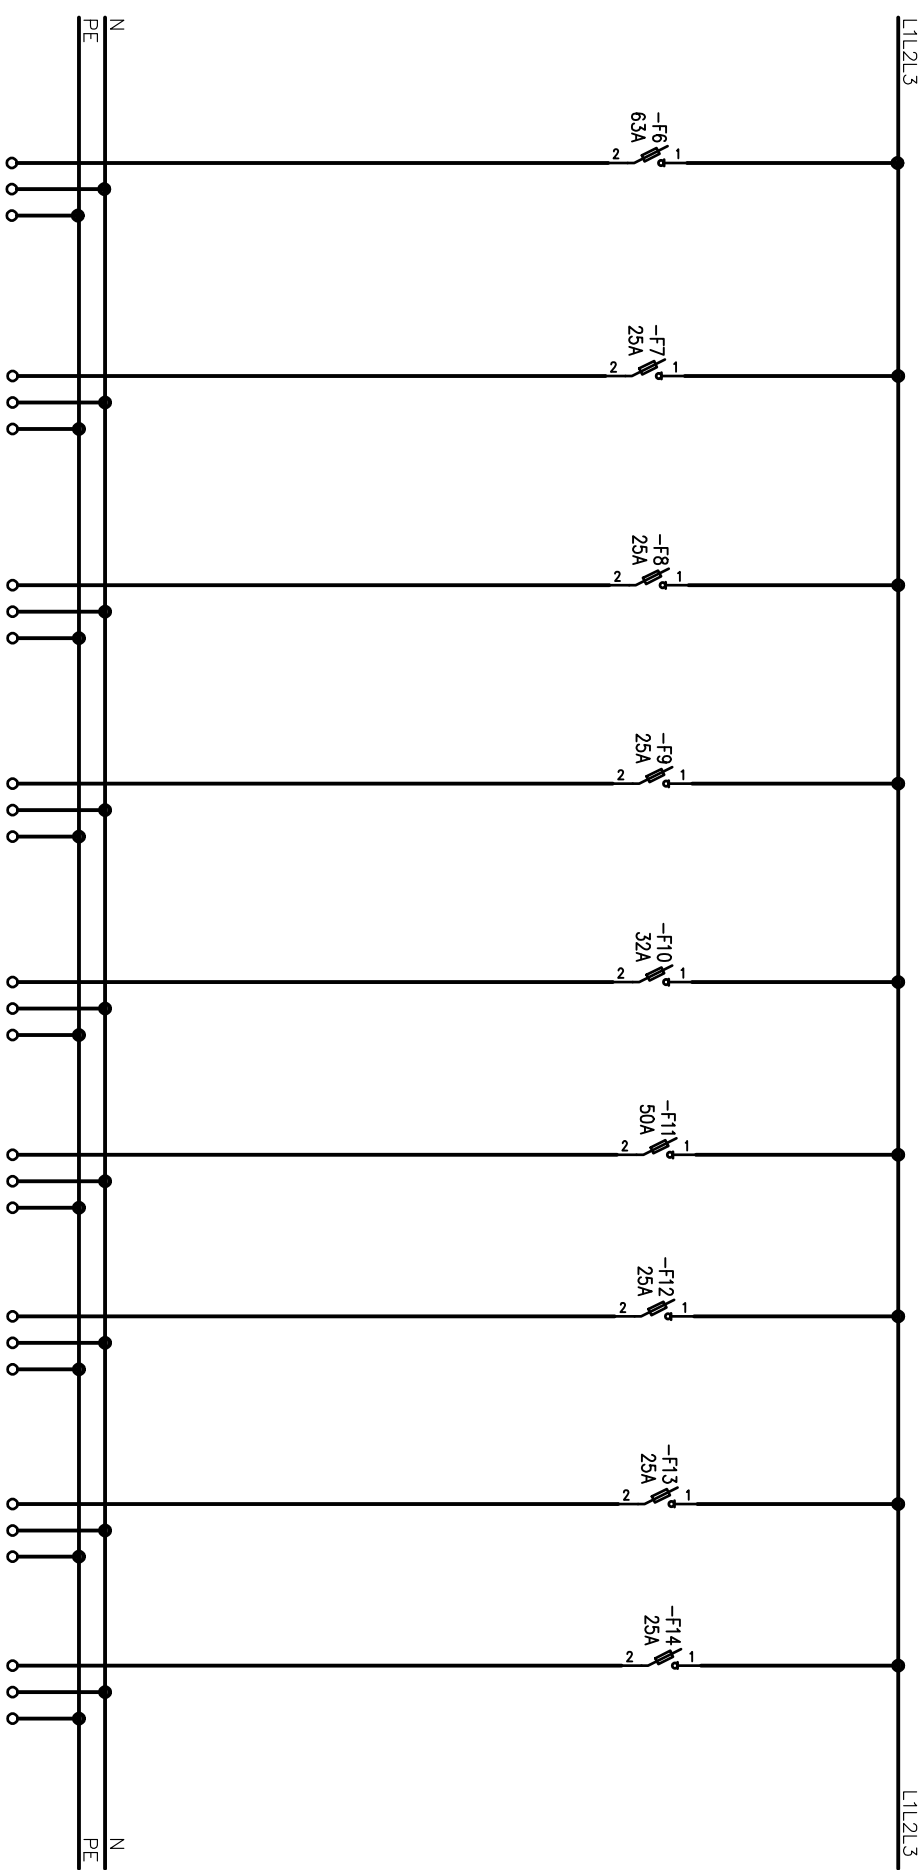

Nazwa obwodu	Zabezpieczenie	Moc	Numer obwodu
Opis, funkcja	Przewód	Przekrój	Długość
BUDYNEK EKSPLOATACYJNY	63A	30kW	8
ZASILANIE	YDYp	5x20	XX
STACJA ZLEWCZA	25A	5kW	9
ZASILANIE	YDYp	5x4	XX
zbiornik retencyjny	25A	5kW	10
ZASILANIE	YDYp	5x4	XX
STACJA PIX	25A	5kW	11
ZASILANIE	YDYp	5x4	XX
BUDYNEK TECHNICZNY	32A	13kW	12
ZASILANIE	YDYp	5x6	XX
REZERWA	50A	22kW	13
ZASILANIE	YDYp	5x10	XX
SITOPIASKOWNIK	25A	10kW	14
ZASILANIE	YDYp	5x4	XX
REZERWA	25A	5kW	15
REZERWA	YDYp	5x4	XX
OSWIETLENIE	25A	10kW	16
ZASILANIE	YDYp	5x4	XX

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis
Projektował	mgr inż. Anna Pawliśko-Zdobych	OPK-1-7342-43/95	ARCHITECTONICZNA	
Opracował	-	-	-	
Sprawdził	mgr inż. Zofia Wierusko-Frydlewicz	UAW-KZ-7210/144/88	ARCHITECTONICZNA	
Technolog	-	-	-	
Inwestor	Treść rysunku			
...	Rozdział Główny			
...				
...				




**SEWTECH s.c.**  
Grodzisk 38, 89-240 Koryta  
ul. Olszynie 30/23 86-032 Niemcz  
tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70  
web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL

Obiekt Oczyszczalnia ścieków w Krosienko	Nr dok.	0070-OS-2019		Skala 1:100	Plik źródłowy ES.DWG
	Stadium	PB			
	Data oprac.	LIPEC. 2019			
	Branda		ELEKTRYCZNA		
PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. POWIĘLNIENIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM					

The floor plan shows a rectangular room with a staircase on the left side, labeled "ROZDZIELNIA RG". The staircase has a width of 150. In the center of the room, there are two rectangular tables, each with a width of 240. The top table is labeled "AW". The bottom table is also labeled "AW" and has a sign above it that reads "WYJŚCIE" (Exit) and "WYKŁADALNIA" (Lecture Hall). The room has a door on the right side, indicated by a small circle and a line. The walls are represented by a double-line border, and the floor is a light gray color.

Oprowa kierunkowa ledowa IP44  
z modułem awaryjnym 1 h i piktogramem  
"WYJŚCIE EWAKUACYJNE"


	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis		<b>SEWTECH s.c.</b> Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Olszynki 30/23 86-032 Niemcz tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70 web <a href="http://WWW.SEWTECH.PL">WWW.SEWTECH.PL</a> e-mail <a href="mailto:BIURO@SEWTECH.PL">BIURO@SEWTECH.PL</a>
Projektował	mgr inż. Krzysztof Górecki	KUP/0150/PWOE/14	ELEKTRYCZNA			
Opracował						
Sprawdził	mgr inż. Jacek Wojda	MAZ/0595/PWBE/16	ELEKTRYCZNA			
Technolog						
Inwestor Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ			Treść rysunku Objekt nr 10 Budynek sterowni SCHEMAT INSTALACJI			
Objekt Oczyszczalnia ścieków w Krościenko			Nr dok.	0073-05-2019	Skala  1:50	Plik źródłowy E6.DWG
			Stadium	PB		Nr rysunku E6
			Data oprac.	20_PAŹDZIERNIK_2019		
			Branża	ELEKTRYCZNA		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM						




# WIATA NAD POMPOWNIĄ - Ob. nr 3


## PROJEKTOWANY

### \*RZUT\*

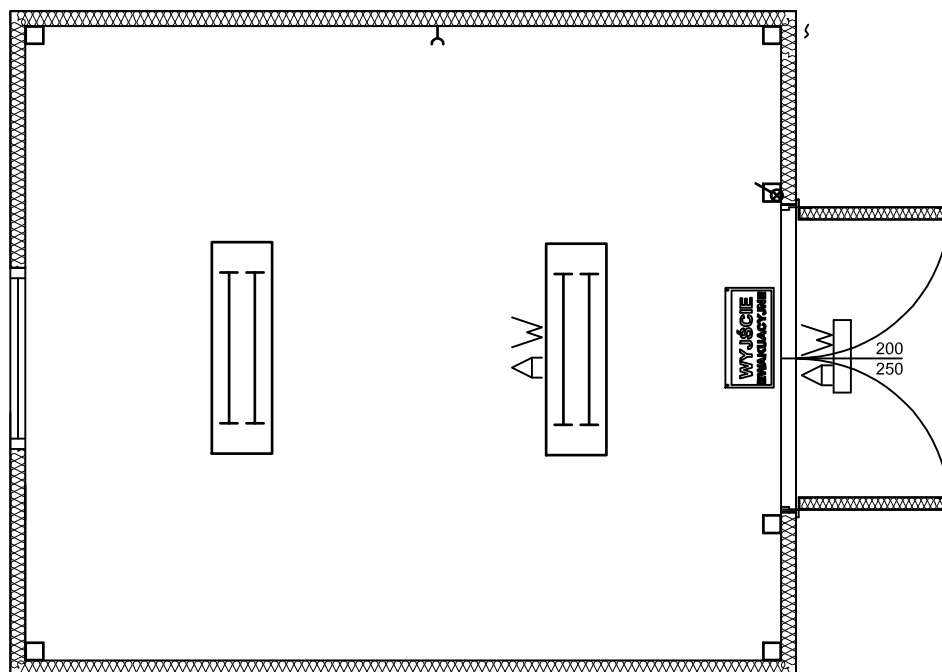


 Oprawa 2x38W


 Przetącznik jednobiegunowy

 Gniazdo wtykowe

AW  Oprawa hermetyczna LED 29 W IP44  
z modułem awaryjnym 1h



 Oprawa kierunkowa ledowa IP44  
z modułem awaryjnym 1 h i piktogramem  
"WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis		<b>SEWTECH s.c.</b> Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Olszynki 30/23 86-032 Niemcz tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70 web <a href="http://WWW.SEWTECH.PL">WWW.SEWTECH.PL</a> e-mail <a href="mailto:BIURO@SEWTECH.PL">BIURO@SEWTECH.PL</a>
Projektował	mgr inż. Krzysztof Górecki	KUP/0150/PWOE/14	ELEKTRYCZNA			
Opracował						
Sprawdził	mgr inż. Jacek Wojda	MAZ/0595/PWBE/16	ELEKTRYCZNA			
Technolog						
Inwestor  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ			Treść rysunku  Obiekt nr 3 Wiata nad pompownią SCHEMAT INSTALACJI			
Obiekt  Oczyszczalnia ścieków w Krościenko			Nr dok.	0073-05-2019	Skala  1:50	Plik źródłowy E7.DWG
			Stadium	PB		
			Data oprac.	20_PAŹDZIERNIK_2019		Nr rysunku E7
			Branża	ELEKTRYCZNA		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM						