
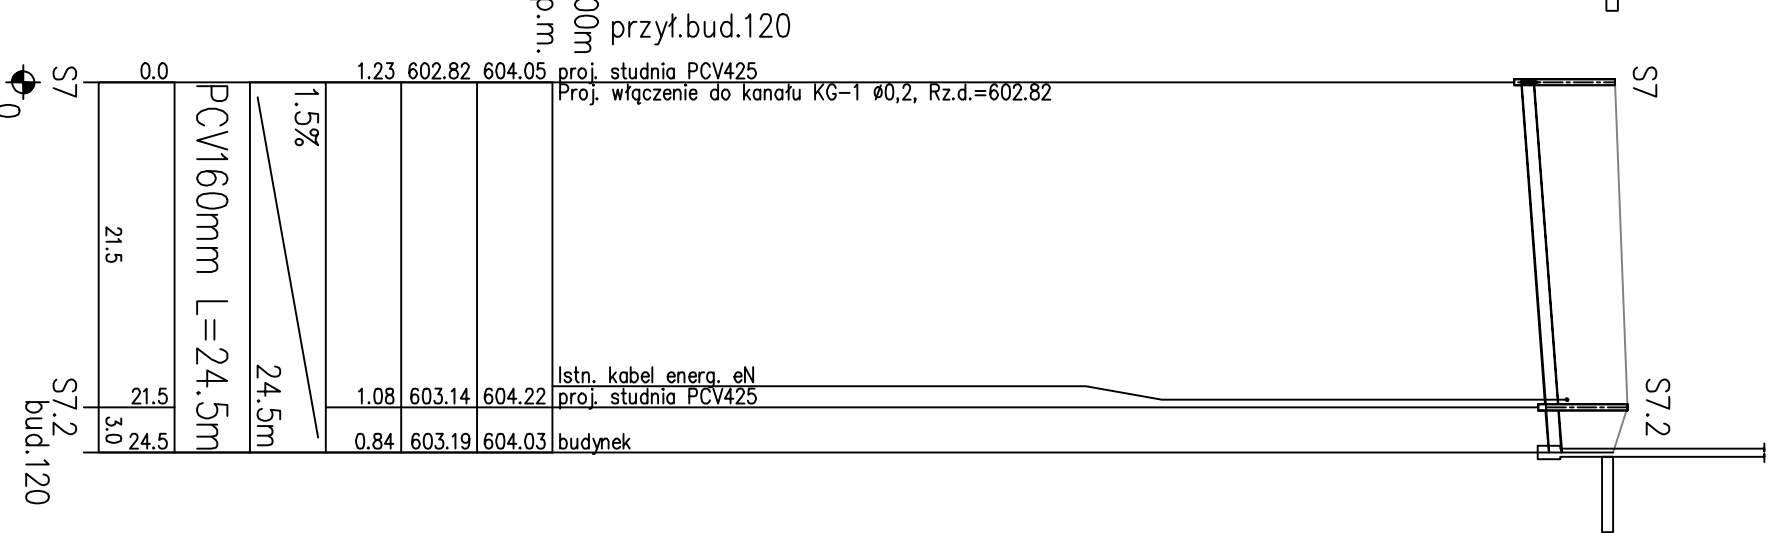
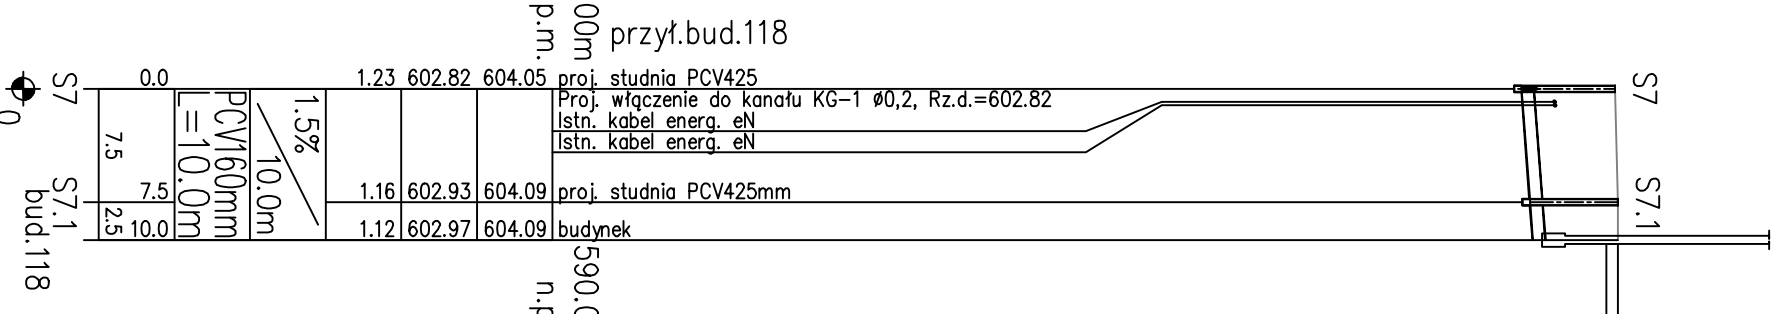
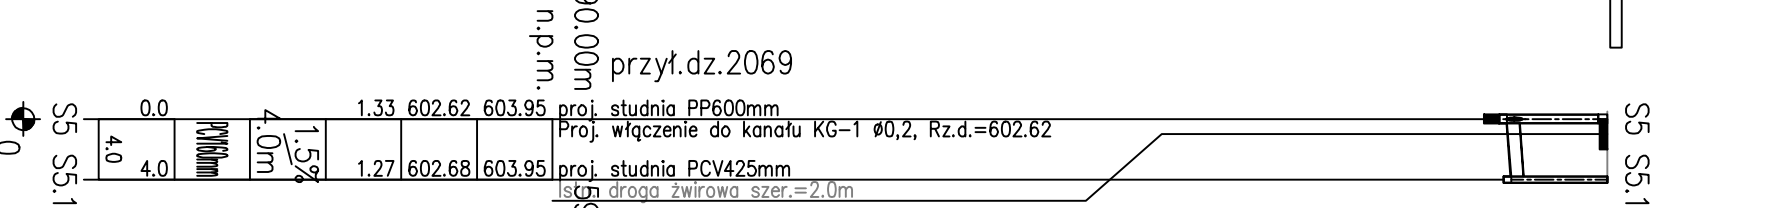


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY				590.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.				przył.dz.2081/1
RZĘDNA DNA KANAŁU				proj. studnia PP600mm Proj. włączenie do kanału KG-1 Ø0,2, Rz.d.=602.20 Istn. droga żwirowa szer.=1.4m
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU				proj. studnia PCV425mm
SPADKI, DŁUGOŚCI				budynek
ŚREDNICA, MATERIAŁ				590.00m
ODLEGŁOŚCI				przył.dz.2069
HEKTOMETRY				przył.bud.118

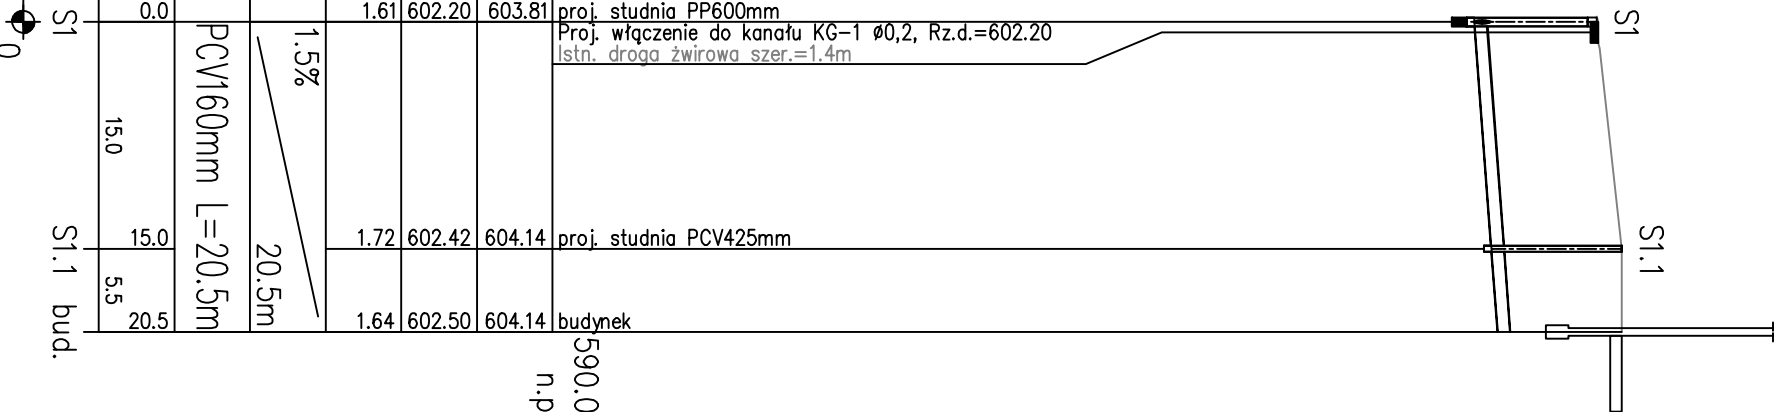

1. W miejscach skrzyżowań z linijęnymi ścieżkami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiedzialnych służb
2. Przy skrzyżowaniu kanałowej sanitarniej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kablem w rejonie proj. trasy należy odłożyć i zabezpieczyć na odległości min. 2 m od osi kanału.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi ścieżkami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości, na kanałowej należy zadziżyć rurow ochronne z tworzywa sztucznego
4. Przejścia poprzeczne kanałowej sanitarniej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach nasadzonych na ściele obciążenie wykonane w ramach ochronnych ścianowych
5. W miejscu montażu studni PCV425mm na posesjach, linijęnych zbiorniki bezodpływowe zlikwidować lub zastąpić
6. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć skłopy i budynki przed osuwaniem się, osiedzeniem, pękaniem fundamentów itp.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław					PB
Inwestor	Podmiotowo Przemysłowo-Komunalne Sp. z o.o. ul. Trzebieńska 38A, 34-400 Nowy Targ			Stadium	
Inwestycja	Kanalizacja sanitarna w Ludźmierzu Rejon Gimnazjum			Temat	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Treść	PROFIL PRZYŁĄCZY KOLEKTORA KG-1				Skala: 1:100/500 Nr rys. 3
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	
Proj.inst.sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOŚ/06	12.2013		
Proj.gpr. inst.sanit.	Piotr Peregudowski	426/P4/UV	12.2013		