

PROJ. POMPOWIA WODY TECHNOLOGICZNEJ


– RZUT I PRZEKRÓJ A–A

– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1:50


RZUT

1:50

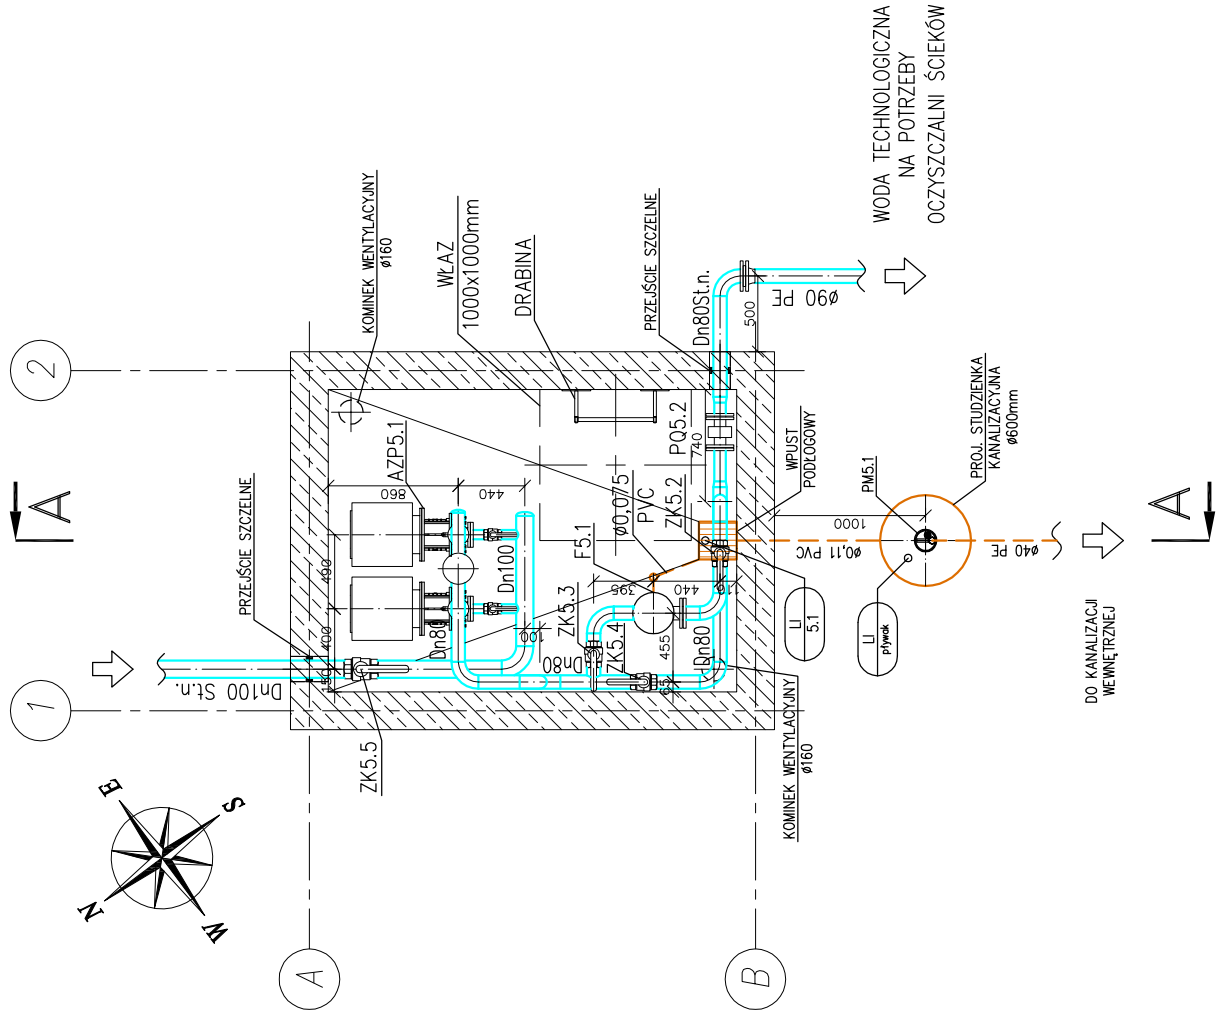

PRZEKRÓJ A–A

1:50

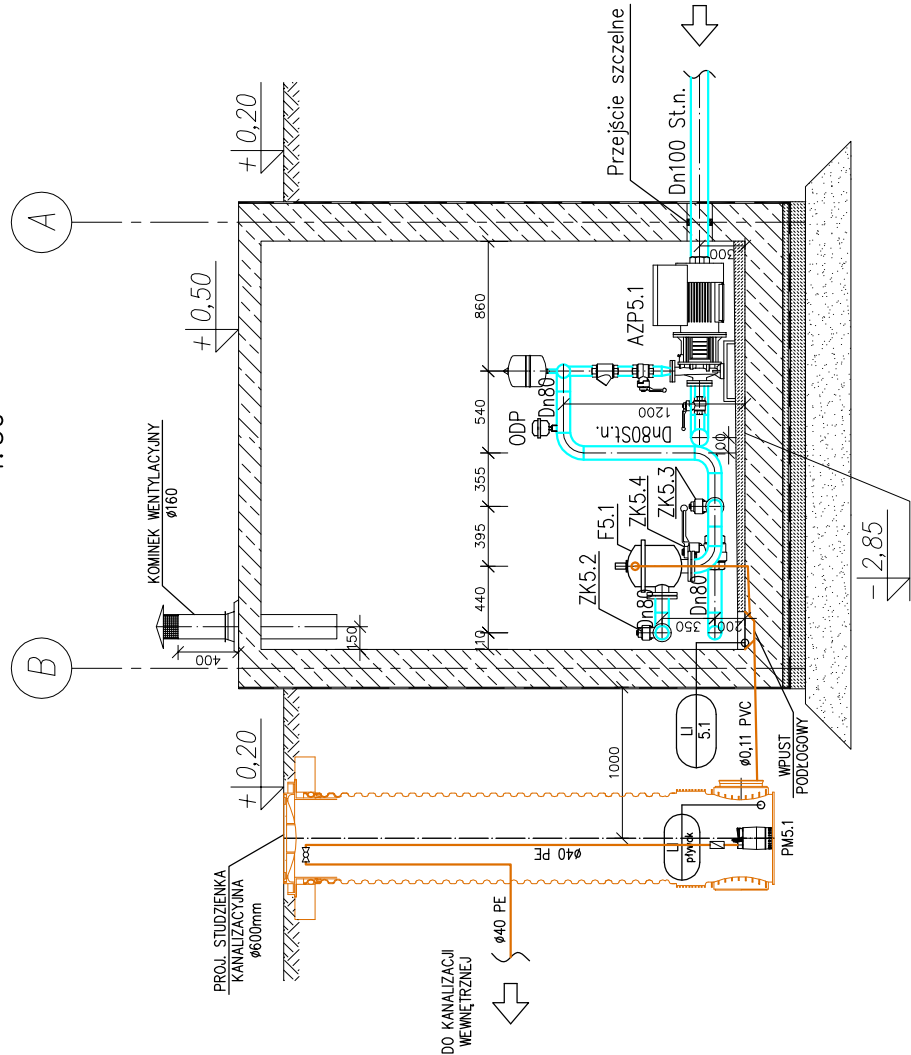

Legenda:

- woda technologiczna
- kanalizacja wewnętrzna
- sprężone powietrze

Uwagi:

- Oznaczenia zg. ze schematem technologicznym i zestawieniem urządzeń i armatury
- Montaż i instalację urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta
- Przejścia rurociągów przez ściany komory i studni należy wykonać jako szczelne z wykorzystaniem systemowych łańcuchów uszczelniających
- Rurociągi stalowe nierdzewne układane w ziemi należy zaizolować za pomocą taśmy PVC
- ±0,00=655,80m n.p.m.

<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div>		NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl		
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC		
INWESTOR:		PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG		
NR EWID.		4119/5, 4119/8, 4030/41, 4031/7, 4031/10, 4030/2		
DZIAŁEK:		OBRĘB 0003 CZARNY DUNAIEC		
NAZWA RYS.:		PROJ. POMPOWIA WODY TECHNOLOGICZNEJ – RZUT I PRZEKRÓJ A-A – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO – SANITARIA		12.2015
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Izabela Ściubidło		TECHNOLOGICZNO – SANITARIA		12.2015
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Teresa Syc-Wójcik	SLK/1030/PWOS/05	TECHNOLOGICZNO – SANITARIA		12.2015
STANOWI DOKUMENTACJĘ		PW		
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO – SANITARIA		SCALA		
1:50				
T-13				