



RZUT
1:50

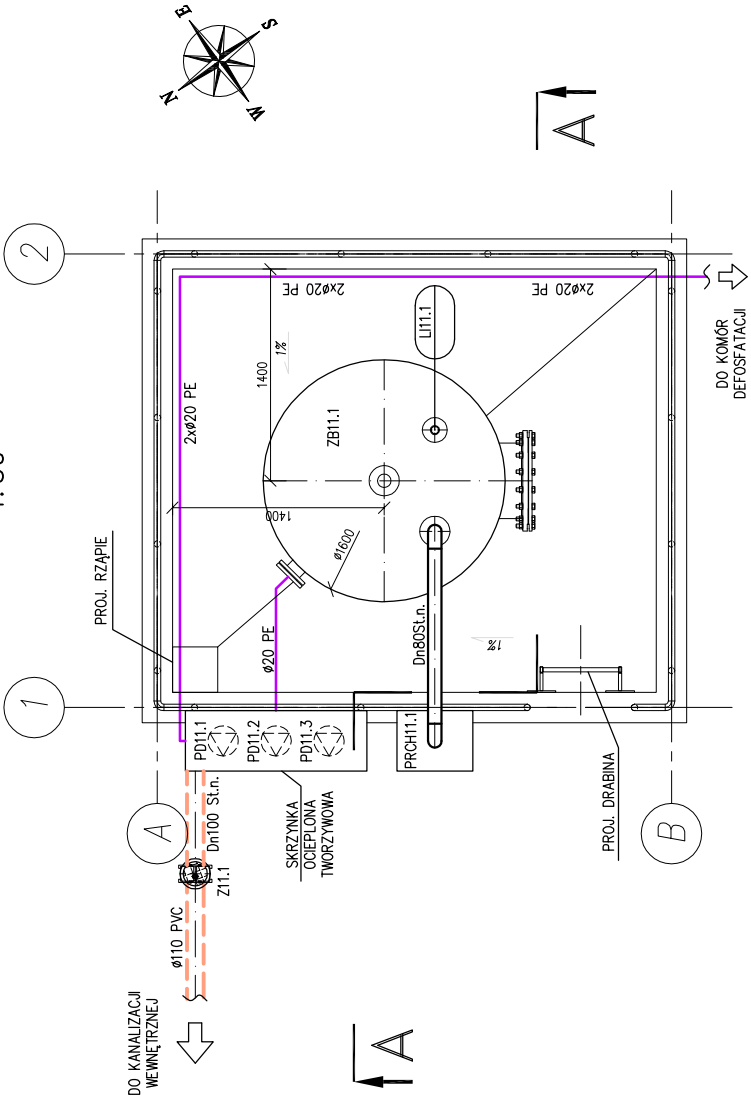

PRZEKRÓJ A-A
1:50

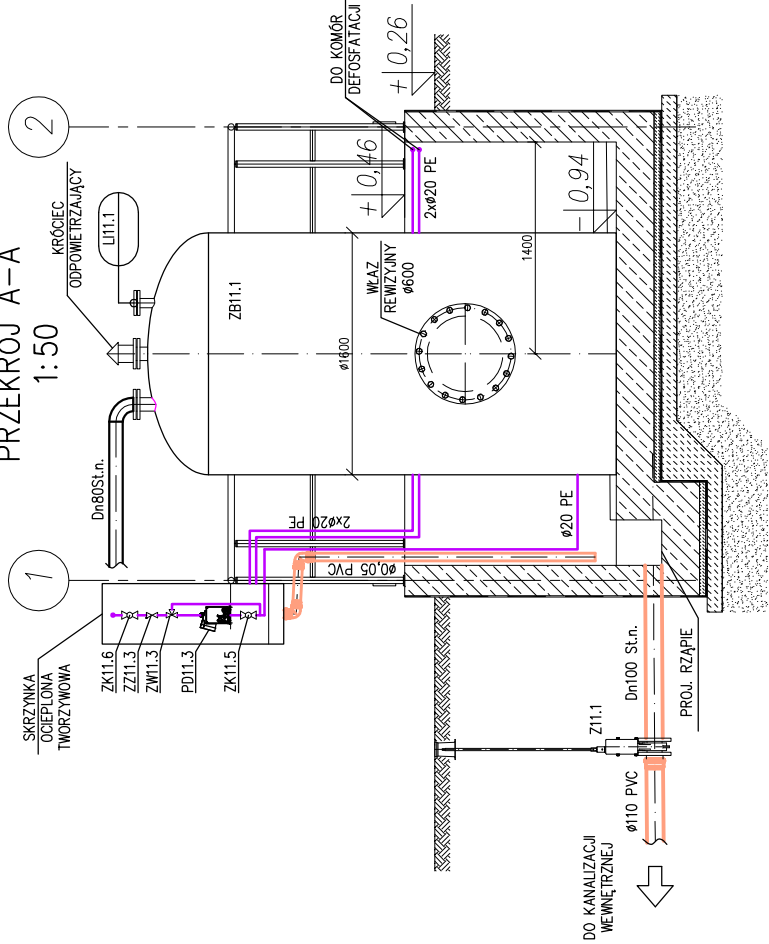


PROJ. STACJA DOZOWANIA ZŻW
– RZUT I PRZEKRÓJ A–A
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50

Legenda:

- ZŻW
- kanalizacja wewnętrzna

Uwagi:

- Oznaczenia zg. ze schematem technologicznym i zestawieniem urządzeń i armatury
- Rurociągi dozowania środków chemicznych należy zabezpieczyć izolacją odporną na działanie promieni UV, odpowiednią do zastosowań zewnętrznych
- Rurociągi stalowe nierdzewne układane w ziemi należy zaizolować za pomocą taśmy PVC
- $\pm 0,00 = 655,80\text{m n.p.m.}$

	NBM Technologies		NBM Technologies Mrocza i Wspólnicy spółka jawna 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
	ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
OBJEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC		STANOWI DOKUMENTACJĄ
INWESTOR:		PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG		PW
NR EWID.		4119/5, 4119/8, 4030/41, 4031/7, 4031/10, 4030/2		CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNĄ
DZIAŁEK:		OBREB 0003 CZARNY DUNAJEC		SKALA
NAZWA RYS.:		PROJ. STACJA DOZOWANIA ZŻW – RZUT I PRZEKRÓJ A-A – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE		1:50
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA	12.2015	T-14
OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	DATA	
mgr inż. Izabela Ściubidło		TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA	12.2015	
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	DATA	
mgr inż. Teresa Syc-Wójcik	SLK/1030/PWOS/05	TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA	12.2015	