



WIDOK ELEWACJI

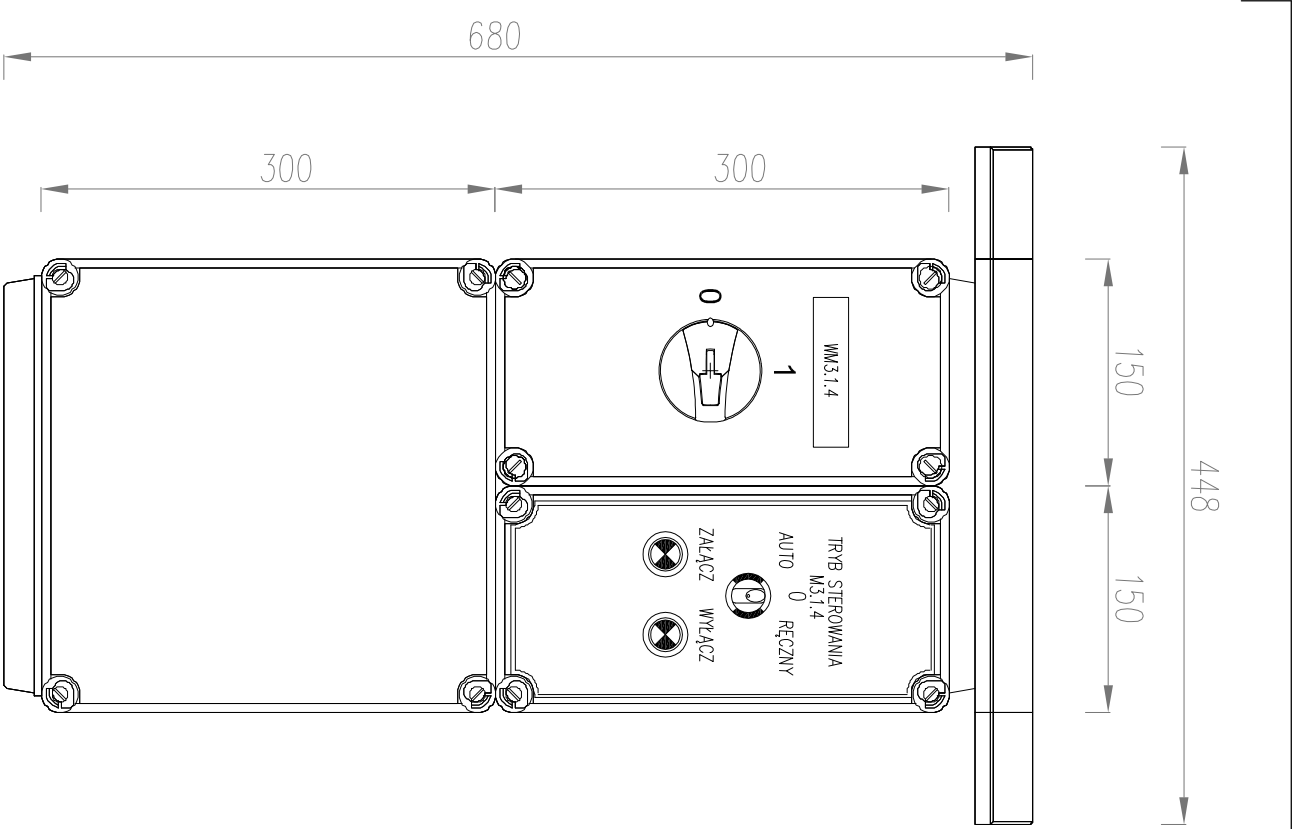

WIDOK WNETRZA

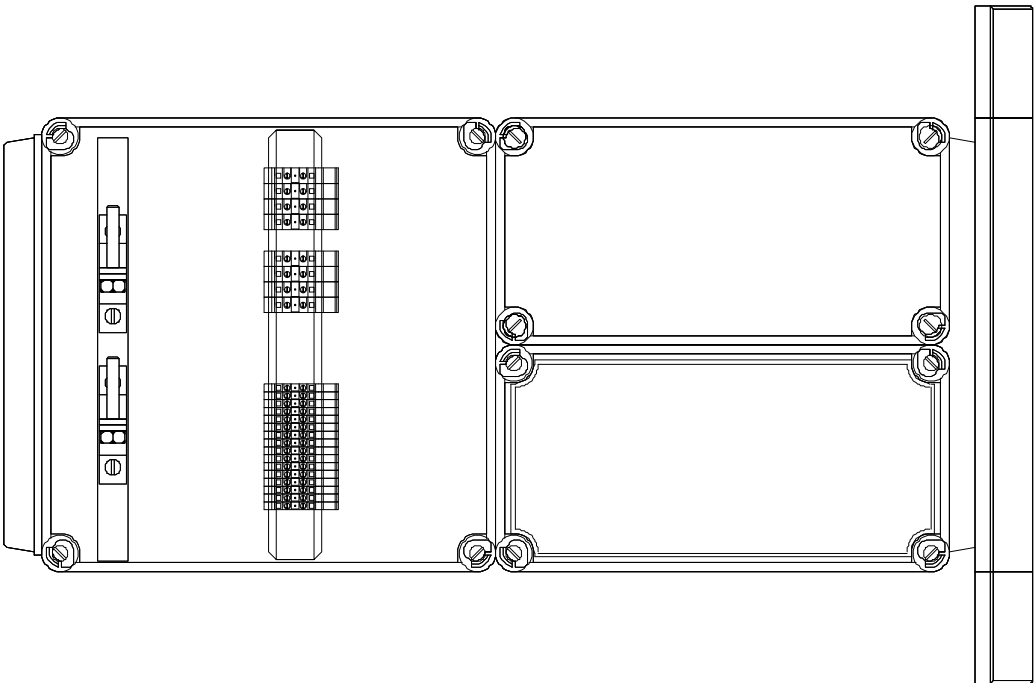

UWAGI:

1. Tablicę TM3.1.4 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
2. Tablicę TM3.1.4 należy przymocować do barierki ochronnej rektora za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
3. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
4. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
5. Wszystkie urządzenia należy zasilć oraz sterować zgodnie z DTR podanę przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

NBM

Technologies

NBM Technologie

42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157

tel./fax: 34 365-75-81

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie

Możcho i Wspólnicy Spółka Jawna

42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157

tel./fax: 34 365-75-81

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC,
GMINA NOWY TARG

INWESTOR:

PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID.

4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8

DZIAŁEK:

0BRĘB 0003

NAZWA RYS.:

WIDOK ELEWACJI I WNETRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ
TM3.1.4

PROJEKTOWA:

NR DOKUMENTU:

NR ARKUSZA:

mgr inż. Paweł KOZUCH

SLK/4013/PWOE/11


1 / 1

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Cezary SKULKA

-

ELEKTRYCZNA




12.2015

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Paweł BLADY

SLK/0366/PWOE/04

ELEKTRYCZNA



12.2015

STADIUM DOKUMENTACJI:

PW

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SKALA:

1/1

NR ARKUSZA:

1 / 1

NR INWENTUR:

E-81