


# POMPOWNIĄ OSADU – PRZEKRÓJ B-B – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 1:50

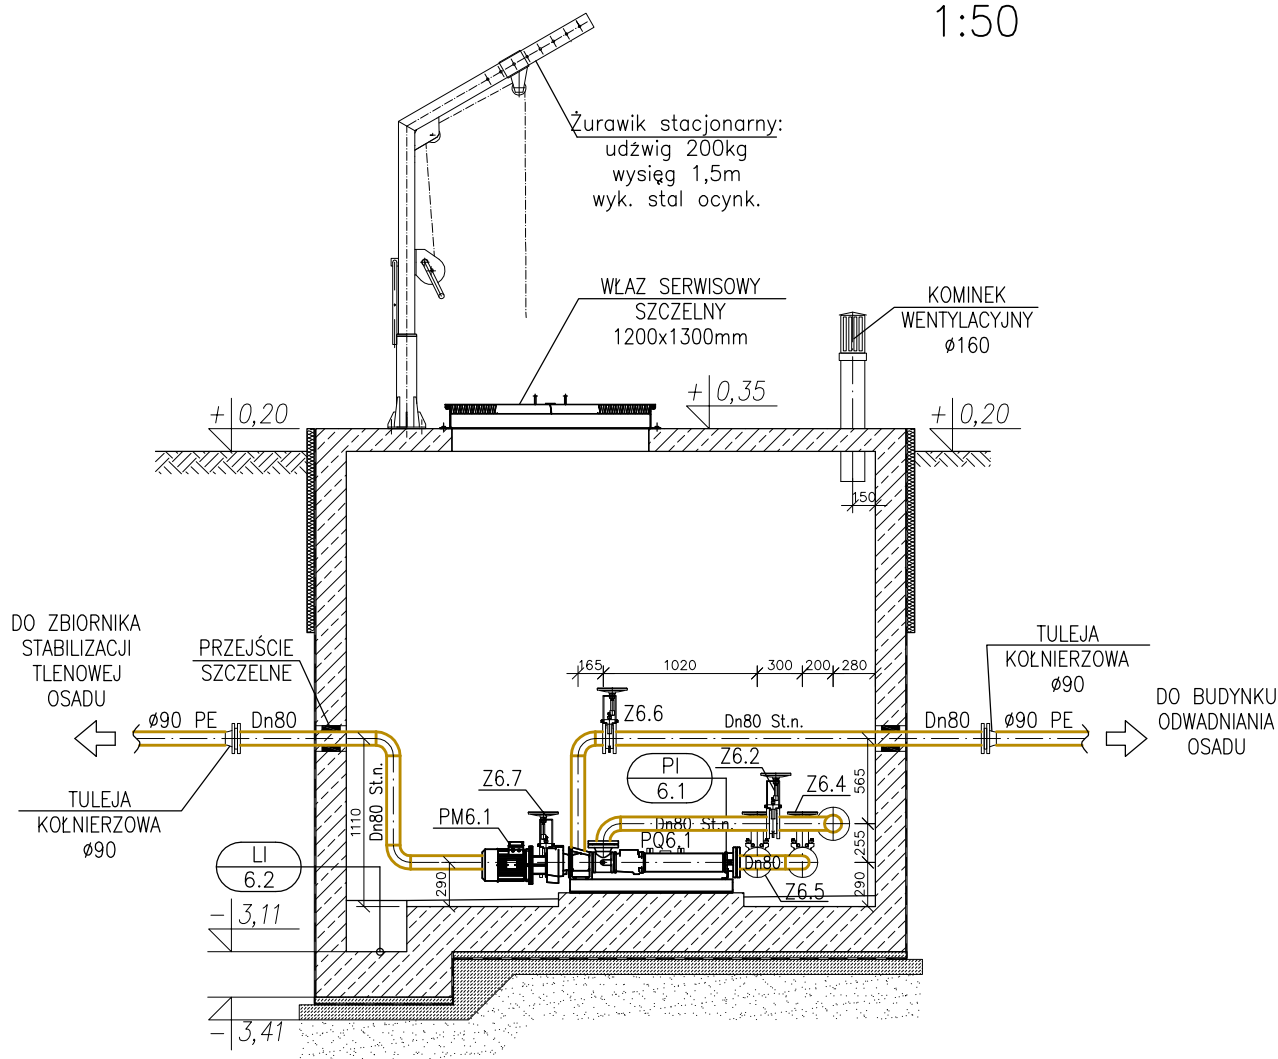


## Uwagi:

- Oznaczenia zg. ze schematem technologicznym i zestawieniem urządzeń i armatury
- Rurociągi i armaturę narażone na działanie niskich temperatur zewnętrznych należy obudować warstwą wełny mineralnej w płaszczu z blachy nierdzewnej
- Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika należy wykonać jako szczelne z wykorzystaniem systemowych łańcuchów uszczelniających
- Rurociągi stalowe nierdzewne układane w ziemi należy zaizolować taśmą PVC
- $\pm 0,00 = 655,80\text{m n.p.m.}$

## Legenda:

— osad zagęszczony

		<b>NBM Technologie</b> Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl			
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC			STADIUM DOKUMENTACJI
INWESTOR:		PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG			PW
NR EWID. DZIAŁEK:		4119/5, 4119/8, 4030/41, 4031/7, 4031/10, 4030/2 OBRĘB 0003 CZARNY DUNAJEC			CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA
NAZWA RYS.:		POMPOWNIĄ OSADU – PRZEKRÓJ B-B – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE			SKALA
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapacz		SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA		12.2015
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Izabela Ściubidło			TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA		12.2015
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Teresa Syc-Wójcik		SLK/1030/PWOS/05	TECHNOLOGICZNO-SANITARNIA		12.2015
					NR RYSUNKU
					T-21