



WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA SZAFKI KOMPUTEROWEJ SK  
-widok elewacji



WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA SZAFKI KOMPUTEROWEJ SK  
-widok wnętrza

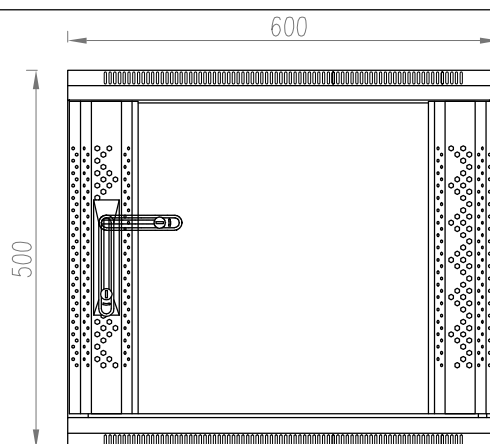

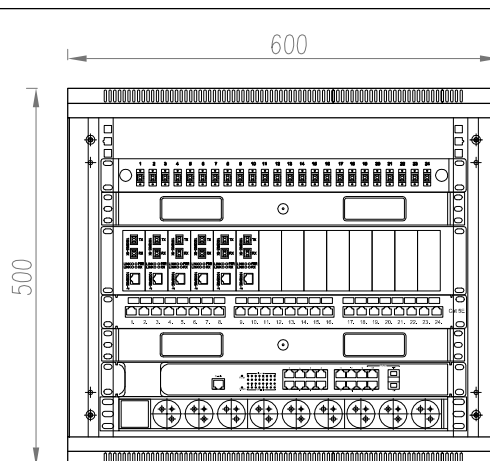


**UWAGI:**

1. Szafkę SK należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy naściennej typu RACK wykonanej z metalu o stopniu ochrony IP20 i I klasie ochrony.
2. Zacisk uziemiający obudowę tablicy należy połączyć z listwą PE.
3. Tablicę należy przytwierdzić do ściany w sposób trwały (w pom. dyspozytorni ob. nr 1).
4. Tablicę należy wyposażić zgodnie ze schematem ideowym.
5. Tablicę należy doposażyć w blok zasilający 16A P+N+Z oraz schemat ideowy.
6. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
7. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
8. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.



**NBM Technologie**

NBM Technologie  
Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC				
OBIEKT:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC GMINA NOWY TARG				
INWESTOR:		PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG				
NR EWID. DZIAŁEK:		4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBRĘB 0003				
NAZWA RYS.:		WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA SZAFY TELEINFORMATYCZNEJ SK				
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH		SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2015	1/1
OPRACOWAŁ:		-	ELEKTRYCZNA		12.2015	NR RYSUNKU:
mgr inż. Cezary SYKUŁA						
SPRAWDZIŁ:						
mgr inż. Paweł BLADY		SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2015	E-113