


- LEGENDA:
- proj. n/ł tablica sterowniczo-zasilająca pompowni wody technologicznej, IP55,
  - TAZP5.1 – proj. tablica zestawu pompowego, IP54, dostarczana przez producenta wg. proj. technologicznego,
  - TLF5.1 – proj. tablica automatycznego filtra szczelnikowa, dostarczana przez producenta wg. proj. technologicznego.

- LEGENDA:
- proj. uziom fundamentowy – bednarka FeZn 30x4,
  - proj. połączenie spawane,
  - proj. połączenie wyrownawcze – linka LgYzo 16,
  - proj. główna szyna wyrownawcza GSW – bednarka FeZn 25x4,
  - proj. połączenie skrócone,
  - proj. uziom pionowy – pręt FeZn Ø20.

- UWAGI:
1. Połączenia wyrownawcze pomiędzy sąsiednimi modułami konstrukcji pomostu należy wykonać za pomocą linki LgYzo 16mm.
  2. Do GSW za pomocą linki LgYzo 16 należy podłączyć: metalowe rury, drabiny, urządzenie el., korytka kablowe oraz wszystkie dostępne elementy przewodzące.
  3. Połączenia wyrownawcze z metalowymi rurami należy wykonać za pośrednictwem opasek wyrownawczych wykonanych ze stali nierdzewnej.
  4. Uziemienie obiektów należy wykonać za pośrednictwem uziomu fundamentowego sztucznego z bednarki FeZn 30x4. Bednarkę uziemiającą należy podłączyć poprzez skręcanie ze zbudowaniem fundamentowymi. Bednarkę uziemiającą należy łączyć metodą spawania oraz zabezpieczyć antykorozyjnie spawy.
  5. W miejscach wskazanych na rys. należy wykonać wypusty uziemiające GSW z bednarki FeZn 30x4, które należy doprowadzić odpowiednio do tablic oraz metalowych pomostów.
  6. Rezystencja uziemienia powinna mieć wartość Ru<10Ω – wartość Iq potwierdzić pomiarami a w przypadku jej przekroczenia uziemienie należy rozbudować o uziomy pionowe wykonane z prętów FeZn Ø20 pograżdanych mechanicznie w gruncie.
  7. Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

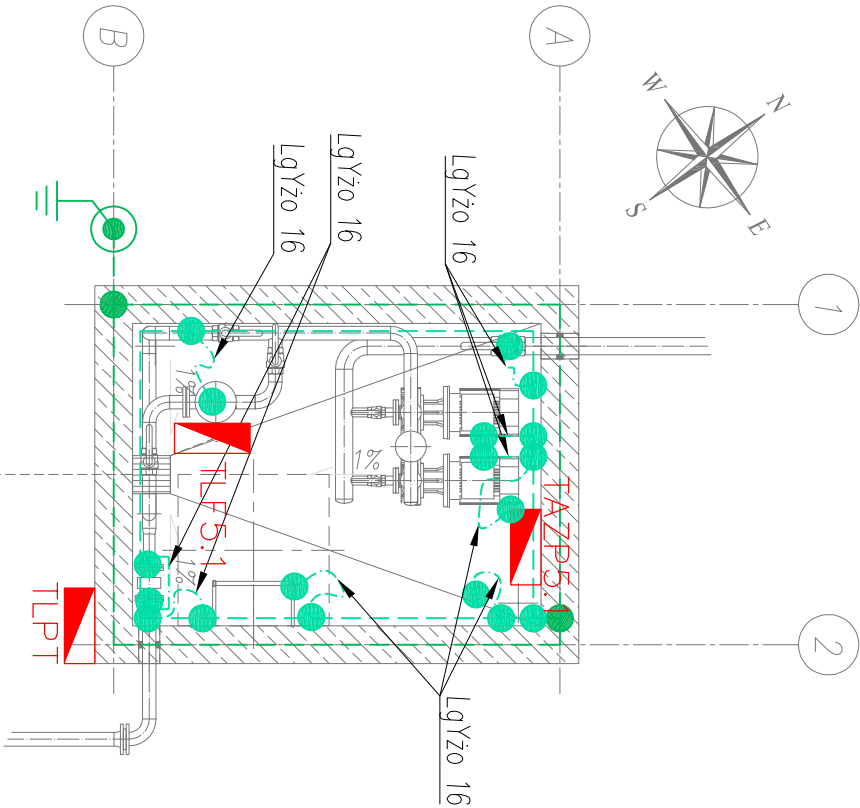

<div><div><div>NBM Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>Mroczko i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel./fax: 34 365-75-61 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>	
ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC, GMINA NOWY TARG
INWESTOR:	PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG
NR EWID.	4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8
DZIAŁEK:	OBREB 0003
NAZWA RYS.:	PLAN INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ I UZIEMIENIA
OB. NR 28	