



WIDOK ELEWACJI

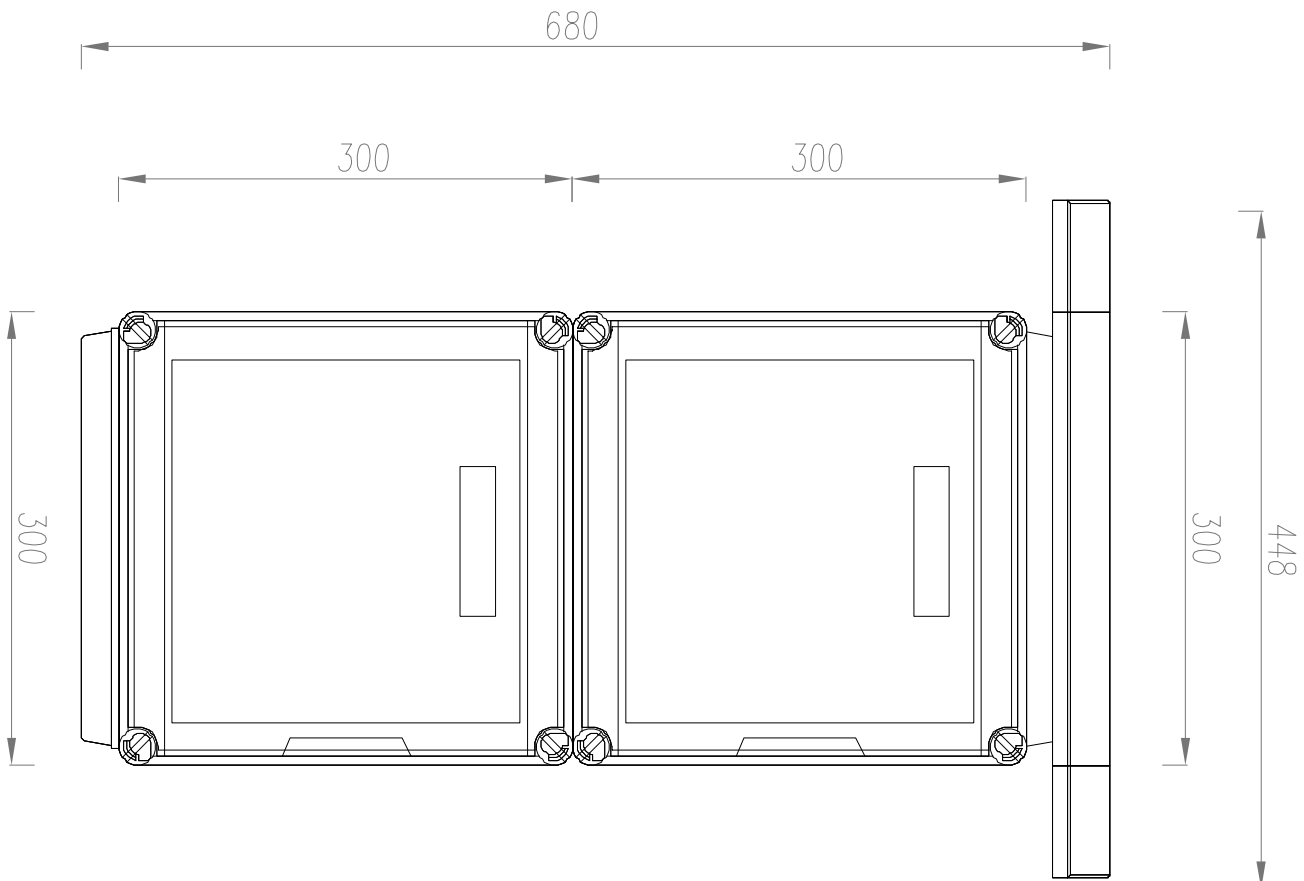

WIDOK WNEȚRZA

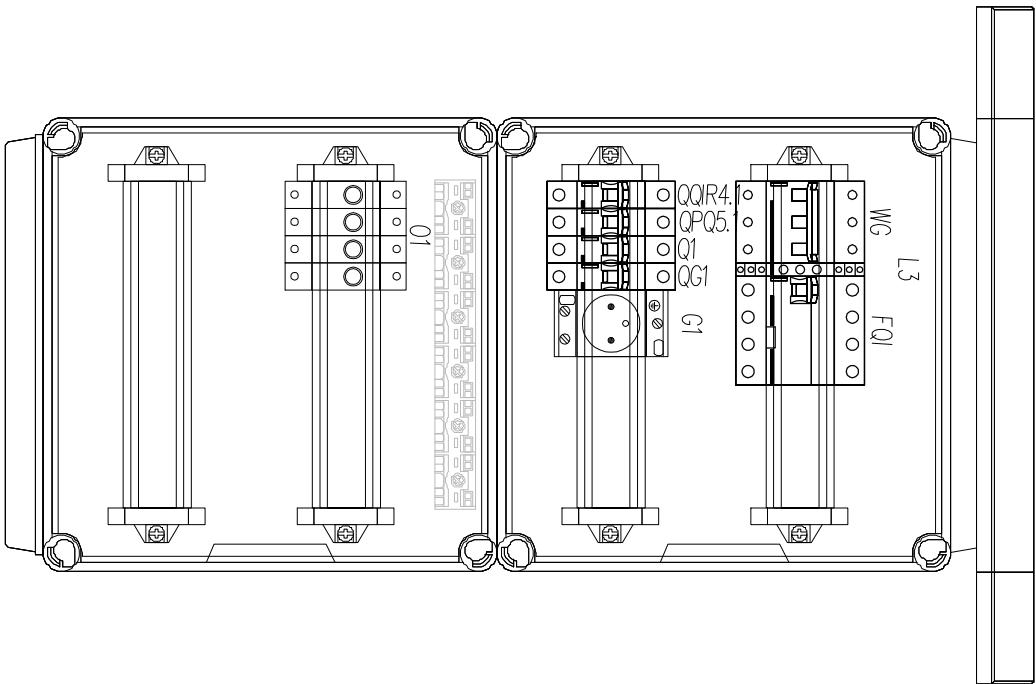

- UWAGI:
1. Tablicę TLKP należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
  2. Tablicę TLKP należy przymocować do prefabrykowanego fundamentu o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
  3. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
  4. Wymiory gabarytowe tablicy podano w mm.
  5. Wszystkie urządzenia należy zasilić zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.
  - 6.

N

B

M

Technologie

NBM Technologie

Miejska i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Bór 143/157  
42-202 Częstochowa  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie  
Miejska i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Bór 143/157  
42-202 Częstochowa  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC,  
GMINA NOWY TARG

INWESTOR:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.  
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID. DZIAŁEK:

4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8  
OBRĘB 0003

NAZWA RYS.:

WIDOK ELEWACJI I WNEȚRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ  
TLKP

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Poweł KOȚUCH

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Cezary SKULKA

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Poweł BLADY

NR DOKUMENTU:

SLK/4013/PWOE/11

SPECJALNOŚĆ:

ELEKTRYCZNA

RODZAJ:

KoȚuch

DATUM:

12.2015

NR AKTUALIZACJI:

1 / 1

NR PRZESŁANKI:

STADIUM DOKUMENTACJI:

PW

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SKALA:

\* / \*