



WIDOK ELEWACJI

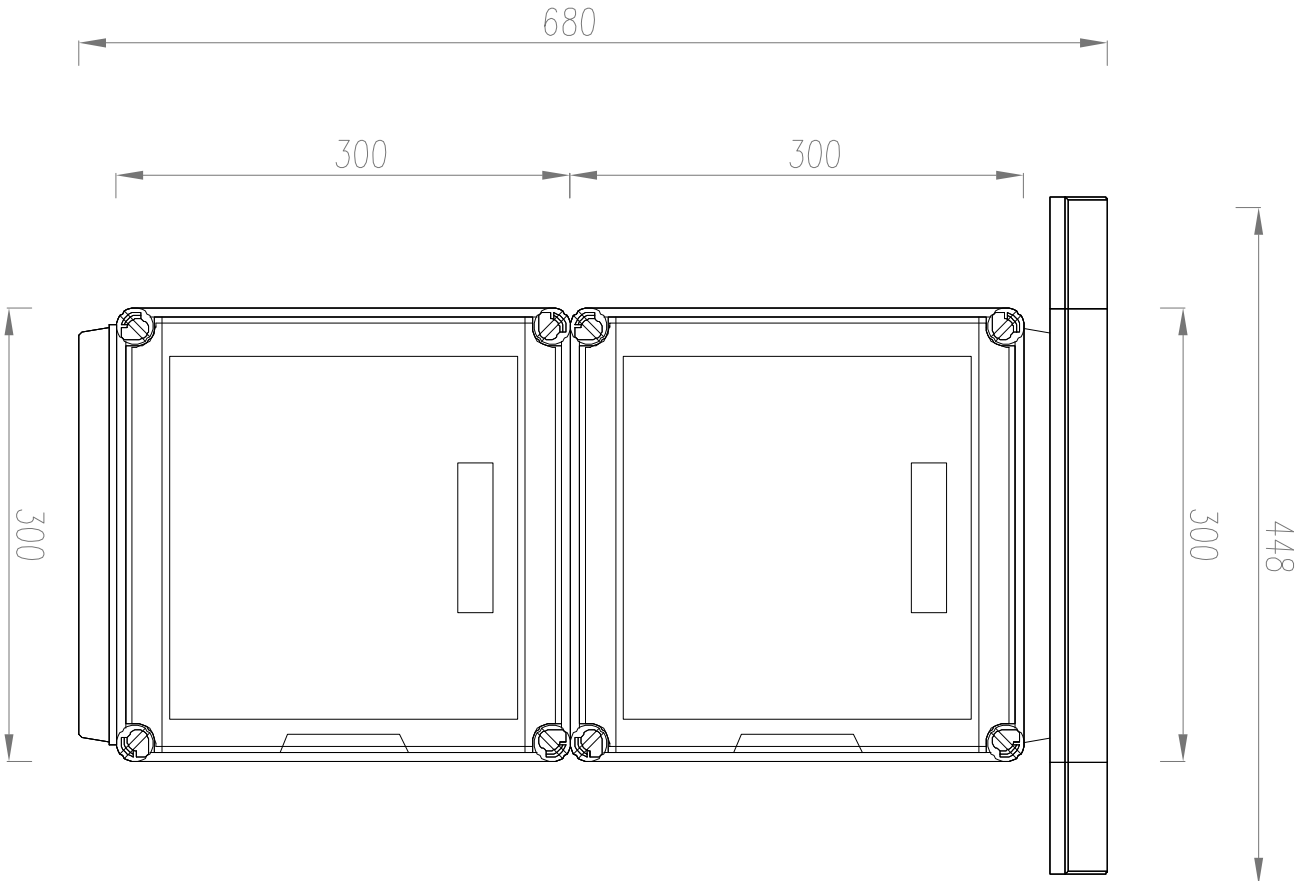

WIDOK WNEȚRZA

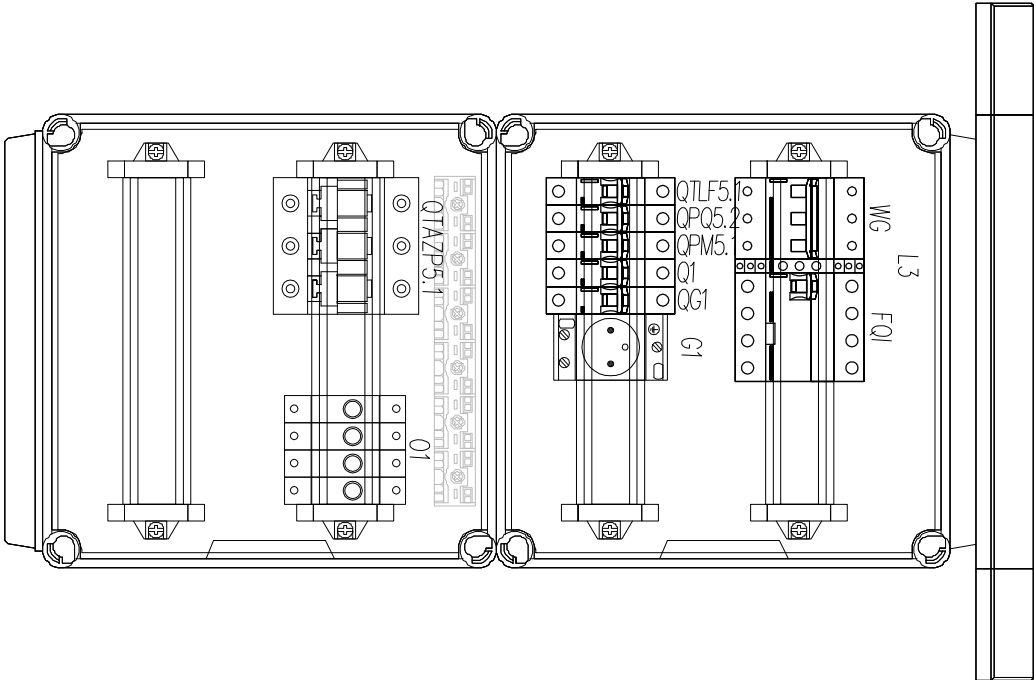

- UWAGI:
1. Tablicę TLPT należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
  2. Tablicę TLPT należy przymocować do prefabrykowanego fundamentu o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
  3. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
  4. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
  5. Wszystkie urządzenia należy zasilic zgodnie z DTR podanq przez
  6. producenta dla zastosowanego urządzenia.

<div><div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div></div>		<div><div>NBM Technologie</div><div>Moszcza i Wspólnicy Spółka z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div>	
ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC		
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC, GMINA NOWY TARG		
INWESTOR:	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG		
NR EWID. DZIAŁEK:	4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBRĘB 0003		
NAZWA RYS.:	WIDOK ELEWACJI I WNEȚRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ TLPT		
PROJEKTOWAŁ:	NR DOKUMENTU:	SPECYALNOŚĆ:	PODS:
mgr inż. Poweł KOȚUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA	KoȚuch
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Cezary SKULKA	-	ELEKTRYCZNA	CS
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Poweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA	Blady
			12.2015
		NR AKWIZYCJA:	
		1 / 1	
		NR RISUNKU:	
		E-57	