

Oznaczenia

Urządzenia:

- VII

Urządzenie do odwadniania osadu Drainad typ 12 BC/AVPK
Dostawa: Ekofim-Pol Sp z o.o. Gdańsk, ul. Belgradzka 89
Zespół przygotowania i dozowania polektrolitu typ CMP 10XL
z pompą dozującą PD XL V=1000 l, Qp=90-300 l/h
Dostawa: Ekofim-Pol Sp z o.o. Gdańsk, ul. Belgradzka 89

szt. 1
- VIII

Urządzenie do odwadniania osadu Drainad typ 02 BM
Dostawa: Ekofim-Pol Sp z o.o. Gdańsk, ul. Belgradzka 89
Pojemnik na skratki typ PB 1100 /laminat/ V=1,1 m³, waga 75 kg

szt. 1
- IX

Sprężarka powietrzna typ Balna 50L
Dostawa: Ekofim-Pol Sp z o.o. Gdańsk, ul. Belgradzka 89

szt. 1
- X

Urządzenie do odwadniania osadu Drainad typ 02 BM
Dostawa: Ekofim-Pol Sp z o.o. Gdańsk, ul. Belgradzka 89

szt. 1
- XI

Producent: Presko Dębno Lubuskie

szt. 1
78.

Armatura:
Zawór kulowy ZK ϕ 80

szt. 1
79.

Zawór kulowy ZK ϕ 50


szt. 2
80.


Zawór kulowy ZK ϕ 32

szt. 1
81.

Thermik drgań ϕ 80 zaizolowany ze stali k.o.

szt. 1
- Producent: WSK Warszawa, ul. Grochowska 242 /sklep fabryczny/

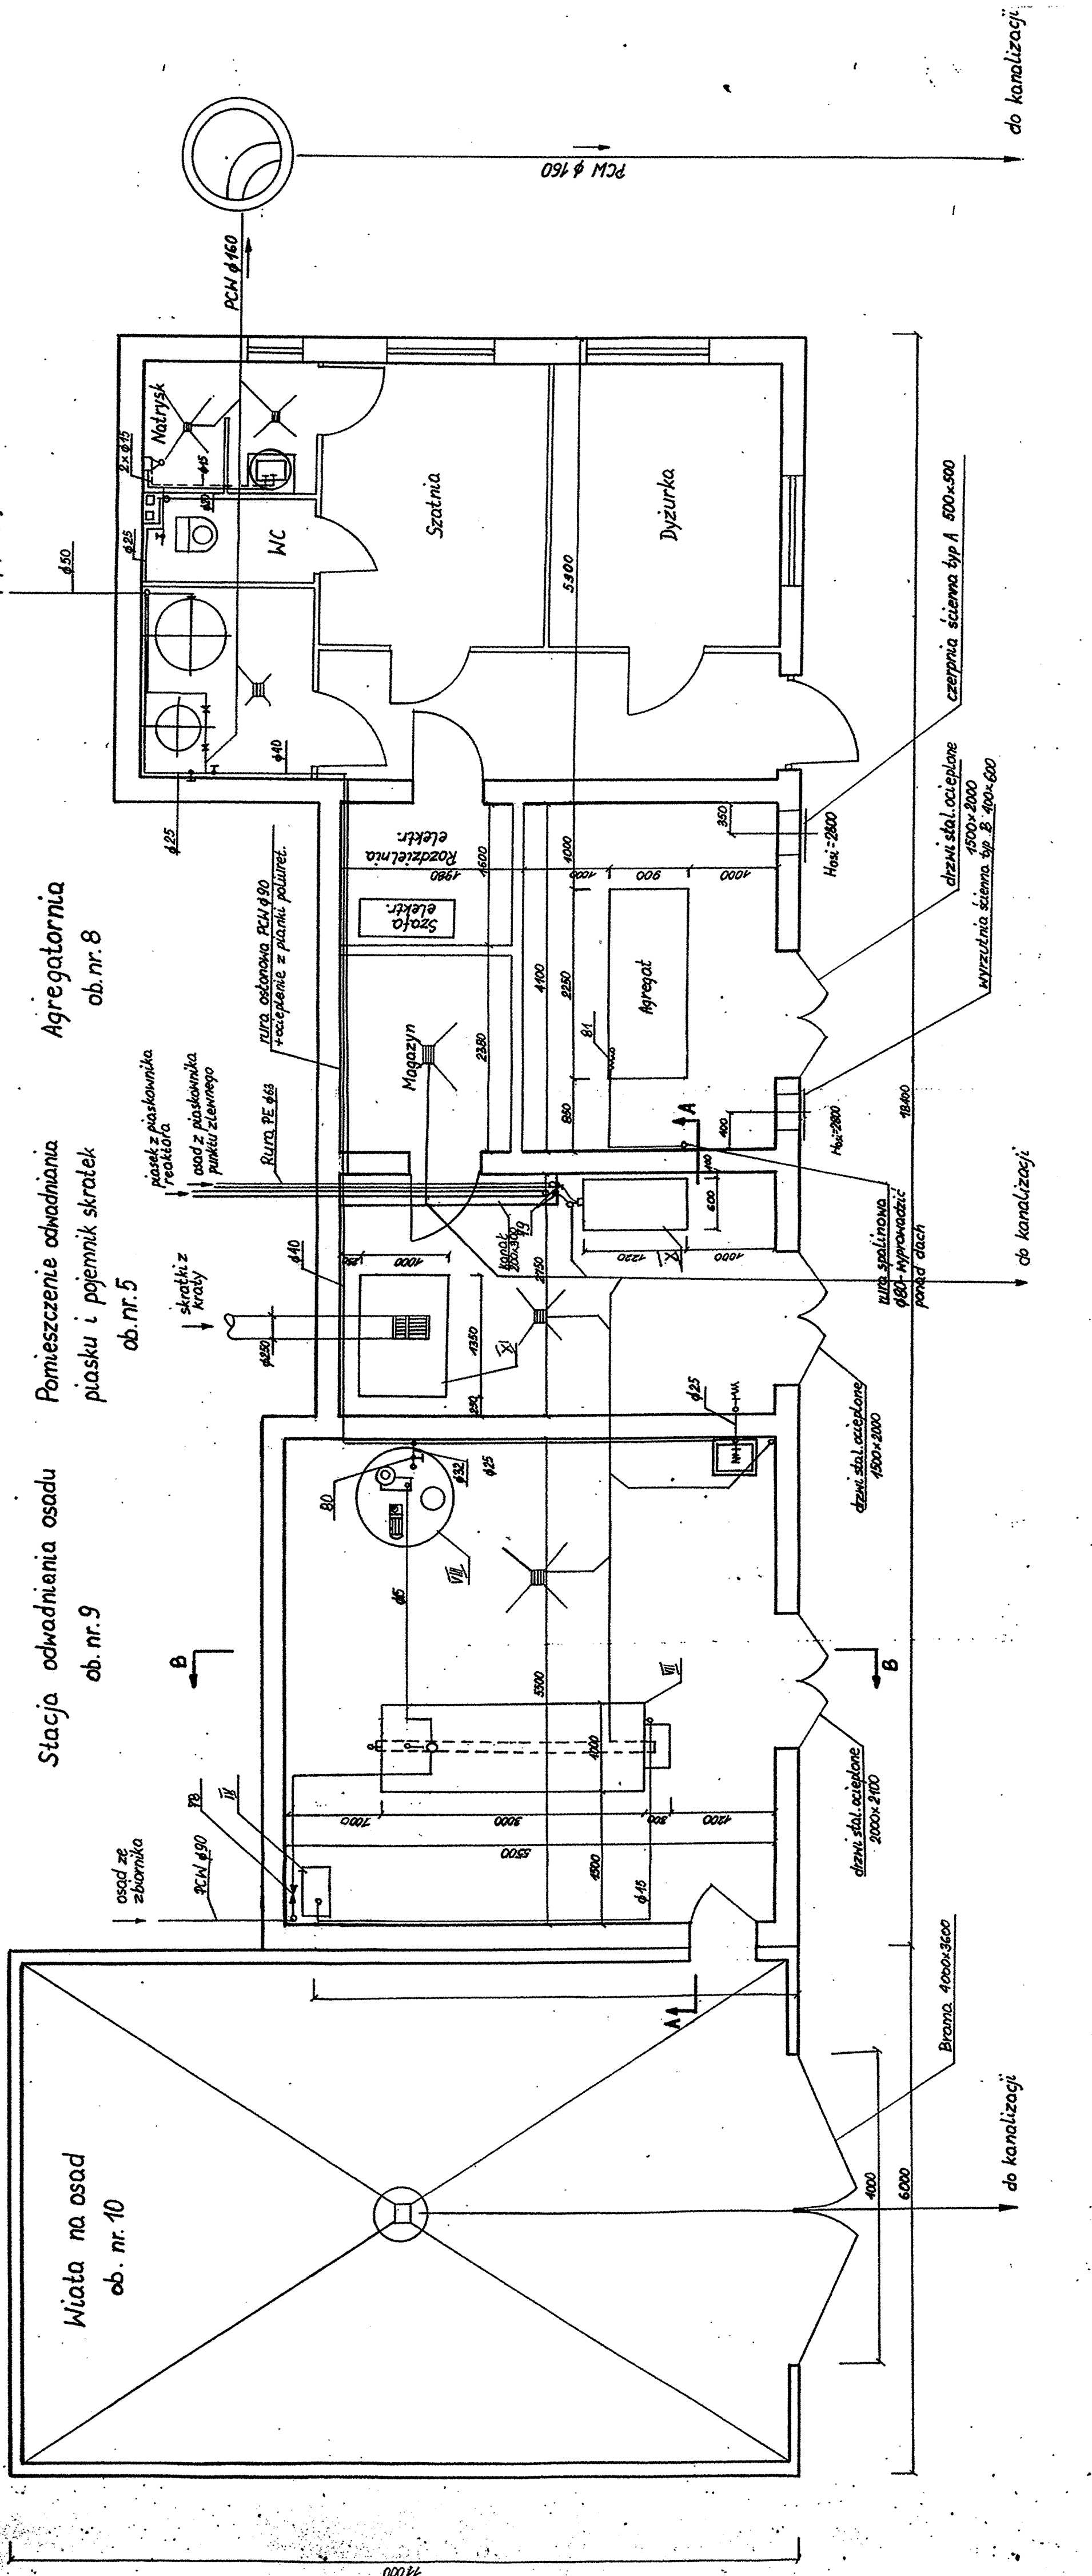



WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH
„HYDROCENTRUM” S.A.
00-950 WARSZAWA ul. MOKOTOWSKA 56
Tel. centrala 628 14 51 do 5 Fax 21 41 27 Telex 81 24 31

P.B. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRÓŚCIENKU OBIEKTY TECHNOLOGICZNE	
Temat rysunku BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY OB. NR 5, 7, 8, 9, 10	7
Kierownik tematu Dr inż Ryszard Wenda	Nr. rys. 1:50
Projektant mgr inż. Stanisław Warzecha	Skala 01.97 r.
Sprawdził mgr inż. Henryk Wenda	Data