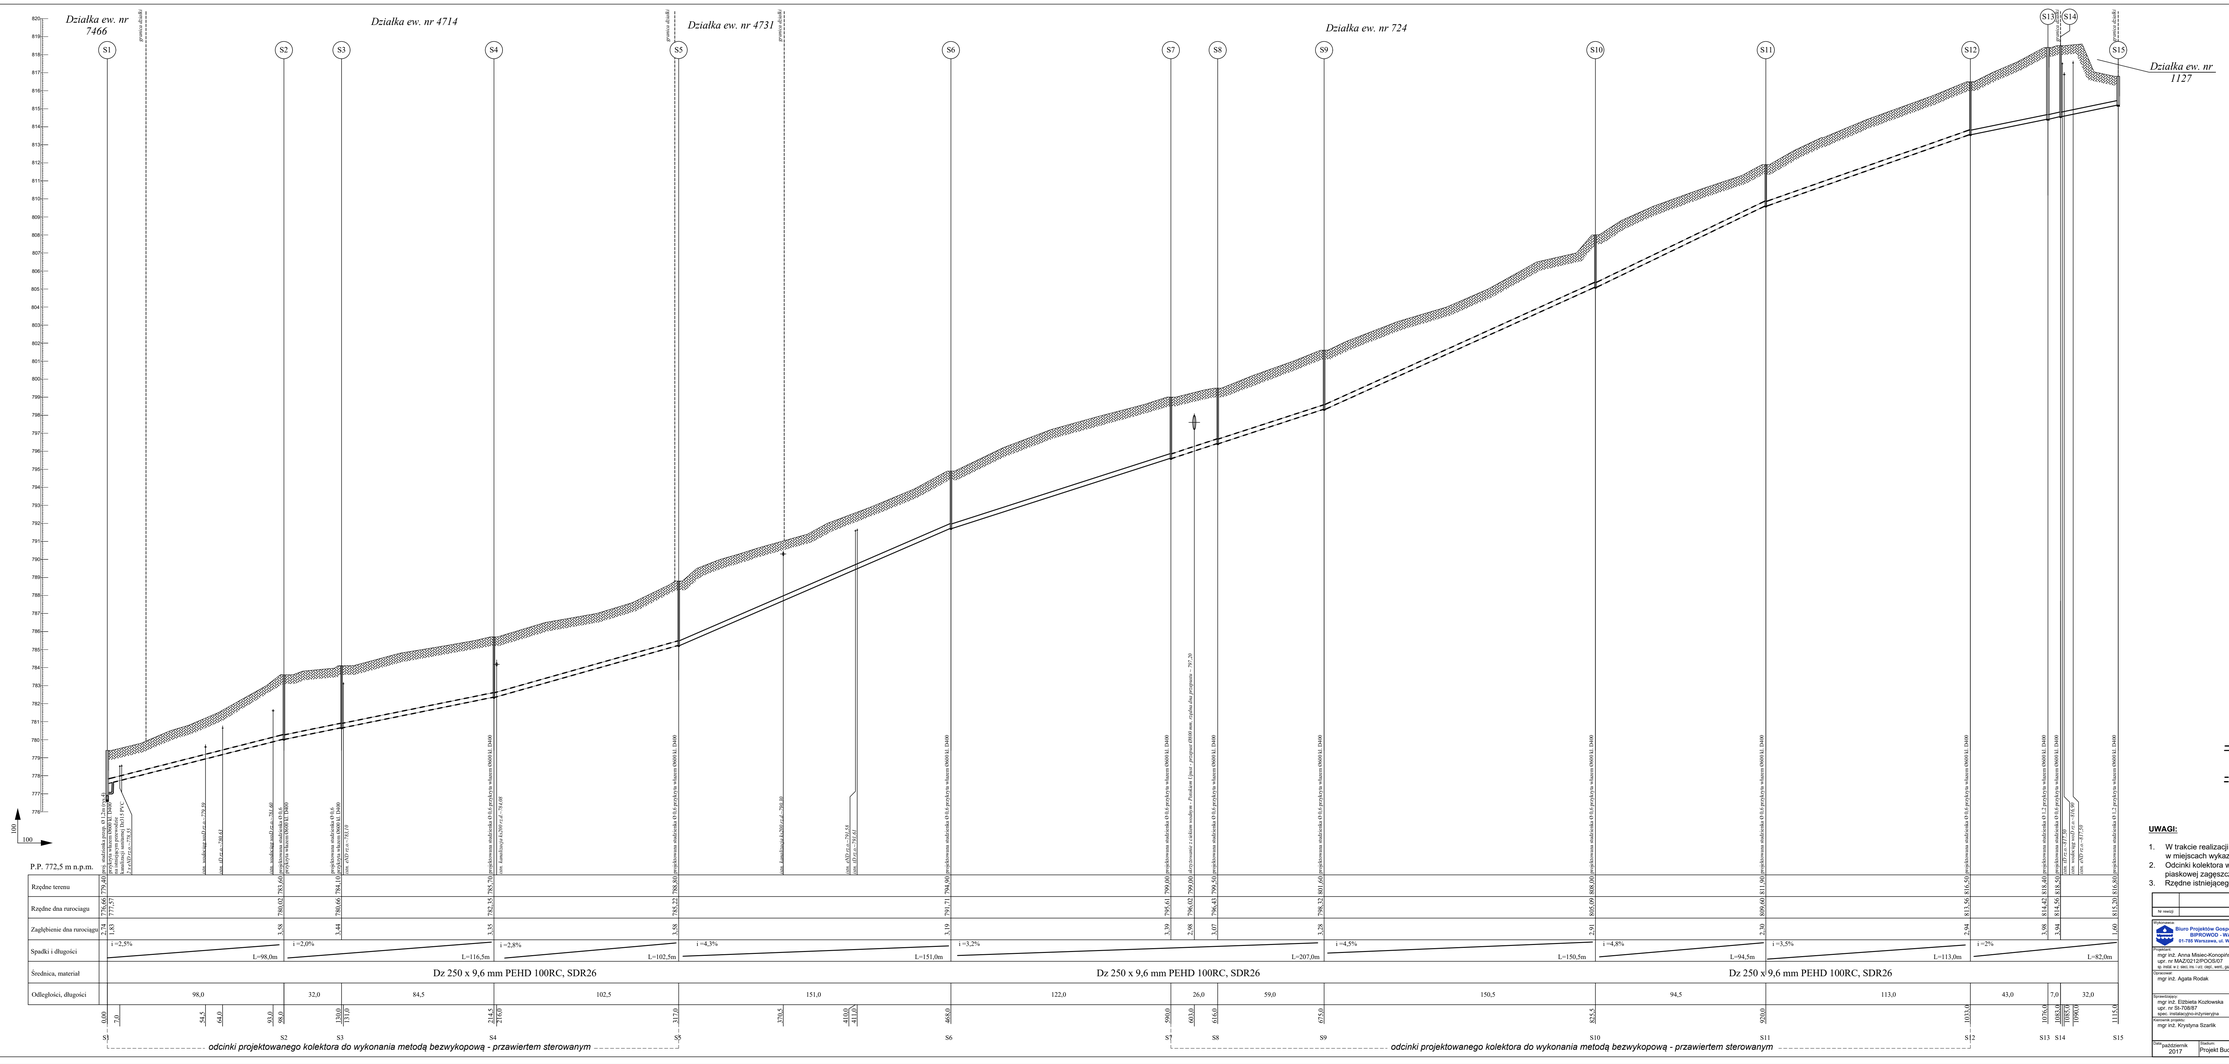

UWAGI:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wykazanych na profilu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
2. Odcinki kolektora wykonywane metodą wykopu otwartego układać na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie min. 15cm.
3. Rzędne istniejącego uzbrojenia są wartościami przybliżonymi.

Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o.
01-755 Warszawa, ul. Wańkowicza 3

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 35A, 34 - 400 Nowy Targ

Projektował: mgr inż. Anna Misiec-Konopińska upr. nr MAZ/0212/POOS/07 ss. inżyn. w z. bez. ins. i cz. inżyn. sanit. gaz. wod. i kan.

Sprawdził: mgr inż. Agata Rodak

Podpis:

Kierownik projektu: mgr inż. Elżbieta Kozłowska upr. nr St-708/87 spec. instalacyjno-inżynieryjna

Kierownik zespołu: mgr inż. Krystyna Szarlik

Nazwa projektu: Zadanie 2: Budowa (przepięcie) kolektora ściekowego z oczyszczalni w Murzasichlu do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Obiekt: Kolektor ściekowy DN250

Nazwa rysunku: Profil podłużny

Data	Stadium	Branża	Skala	Nr archiwalny	Nr rysunku
październik 2017	Projekt Budowlany	sanitarna	1:100/100	7153	3