


1. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kablem w torze progu, trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odstępie min. 2 m rura ochronna Asola.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normalnych odległości, na kanalizację należy założyć mury ochronne ze wzmacnianiem.
4. Przekłady poprzeczne nakolebkiem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach narazonych na śnie obciążenia wykonane w murach ochronnych sławowych
5. W miejscach montażu studni PC425mm na posesjach, istniejące zbiorniki bezodpływowe zakłonić lub zasypać
6. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć skarpy i budojny przed osuwaniami ście, osłanianiem, pękaniem fundamentów itp.

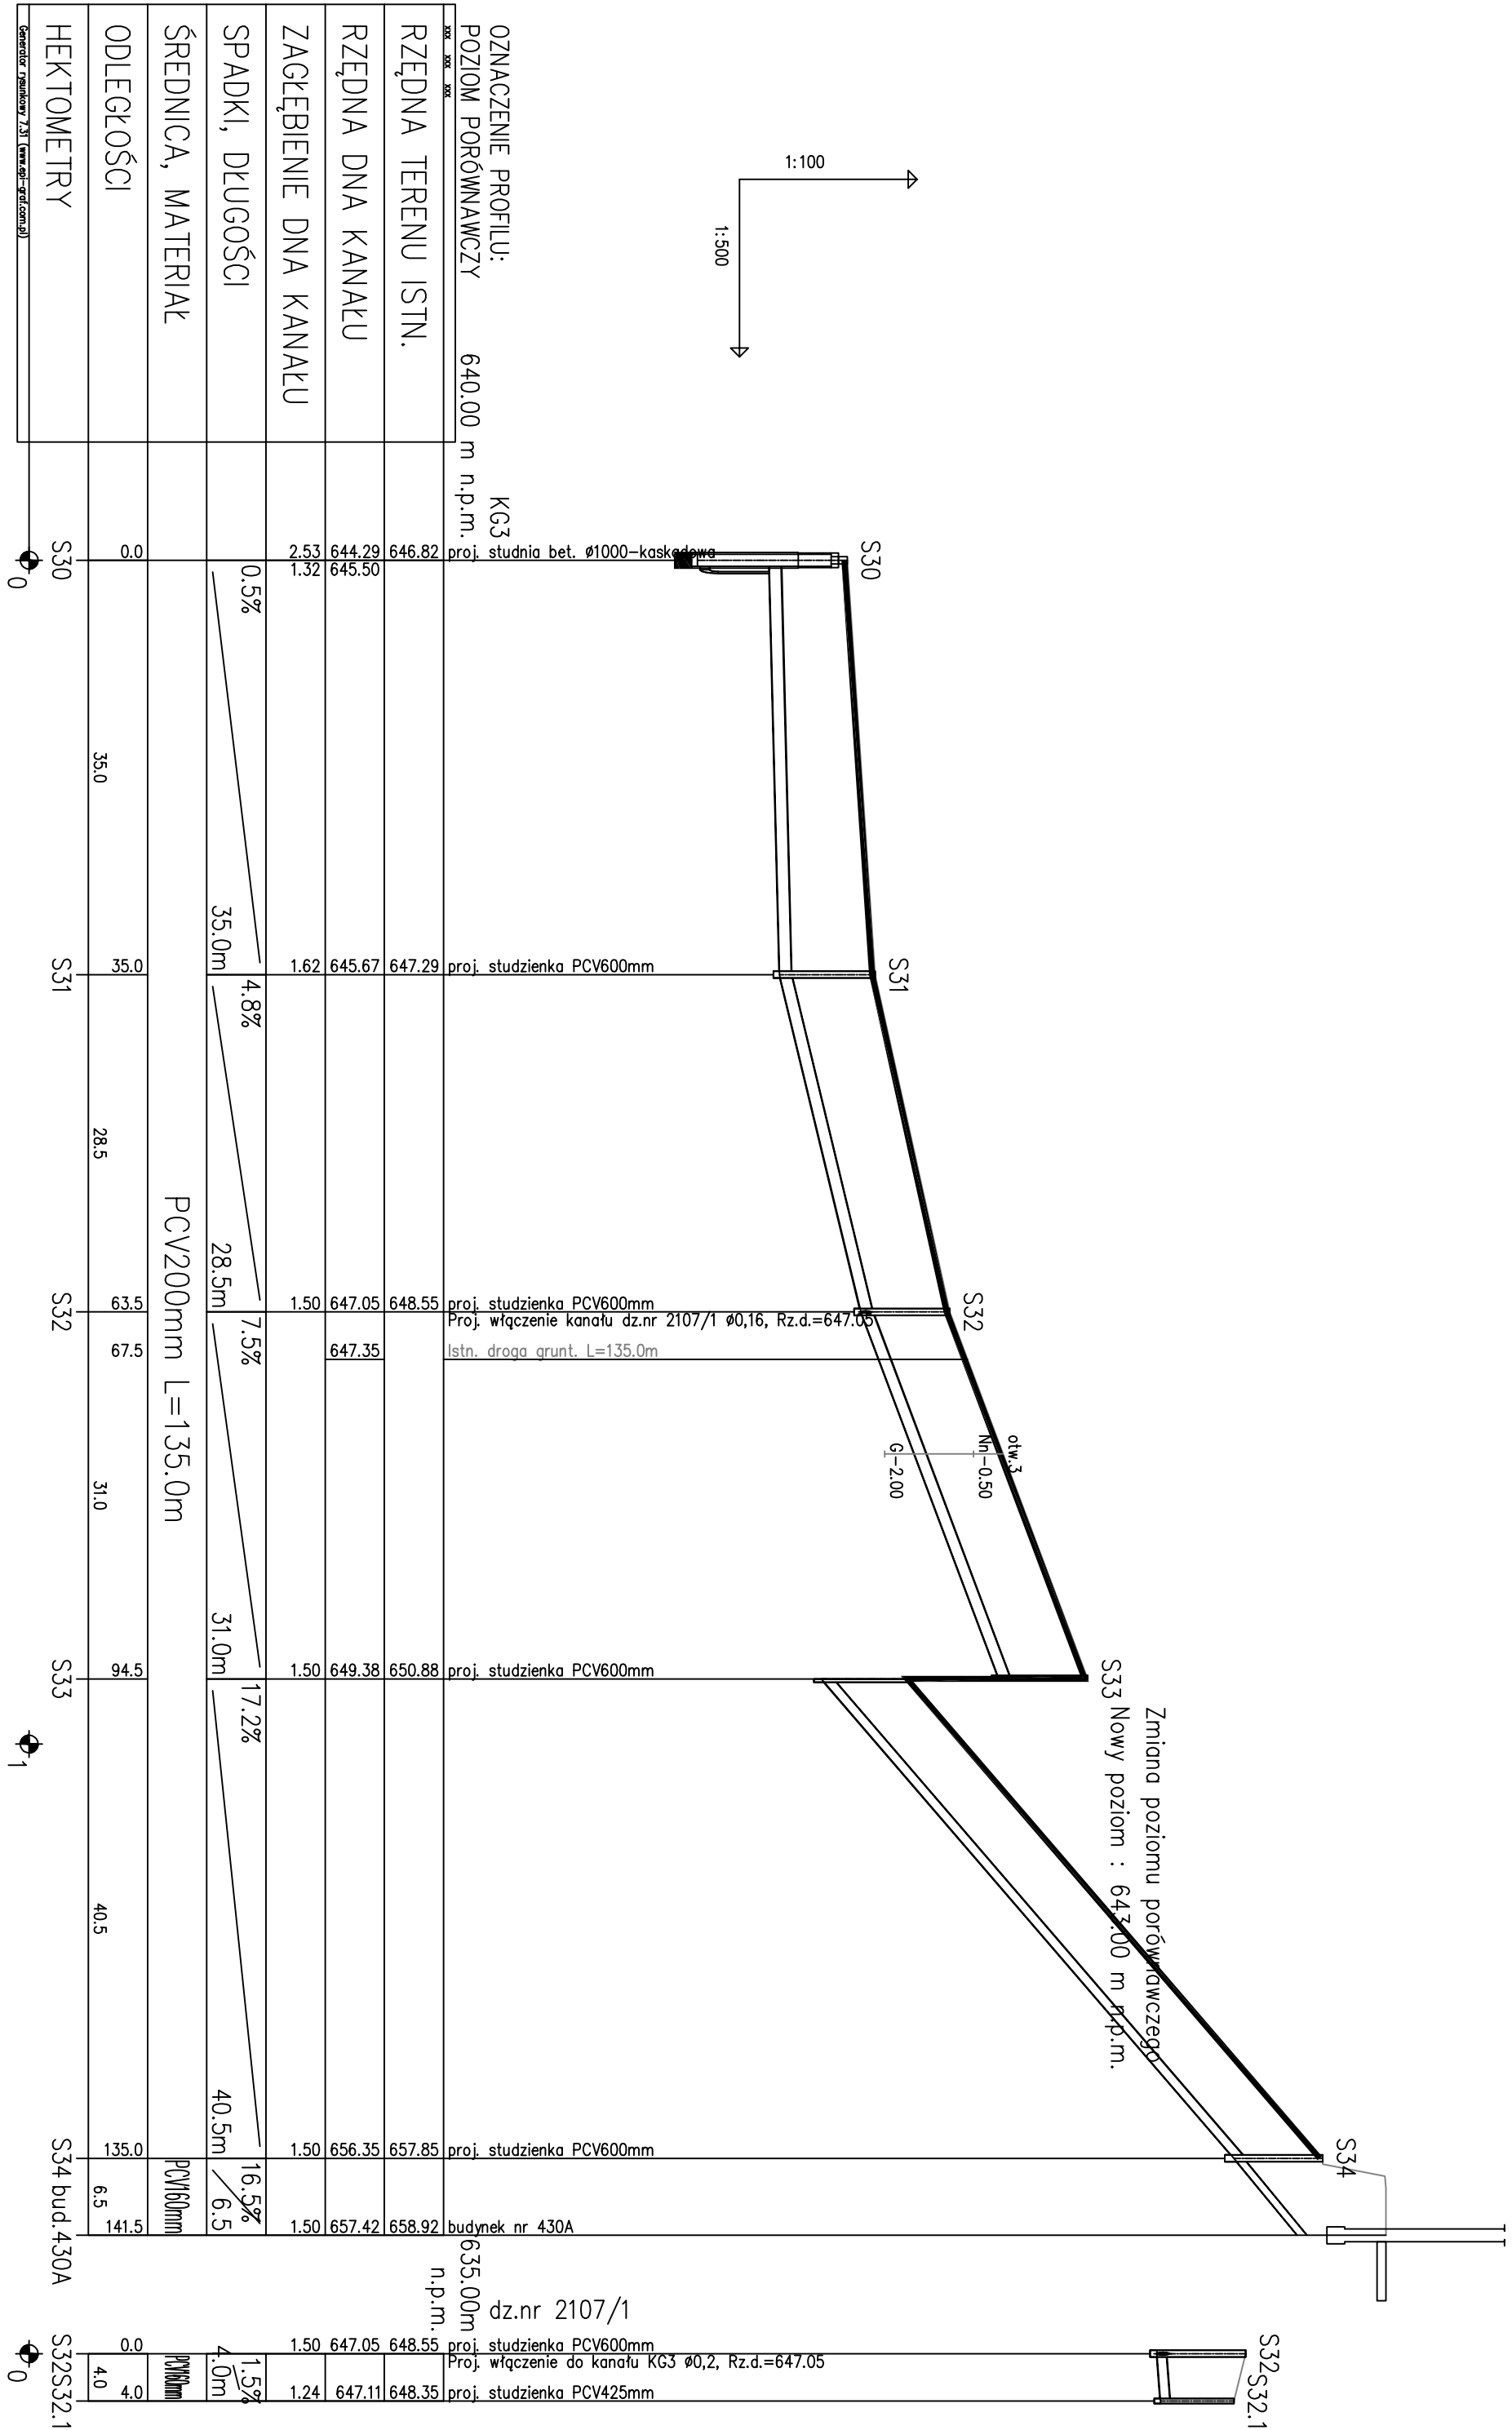

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław				
Investor	Podmiotem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Trystaciecia 35A, 34-400 Nowy Targ			Stadium <b>PB</b>
Investycja	<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRONIKÓW - zadanie VI</b>			<b>SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>
Treść	<b>PROFIL KOLEKTORA KG-3 z przyłączami</b>			
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Proj.inst.sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOŚ/06	07.2013	
Proj.spr. inst.sanit	Piotr Peregudowski	426/94/UW	07.2013	
				Skala: 1:500 Nr rys. <b>8</b>