
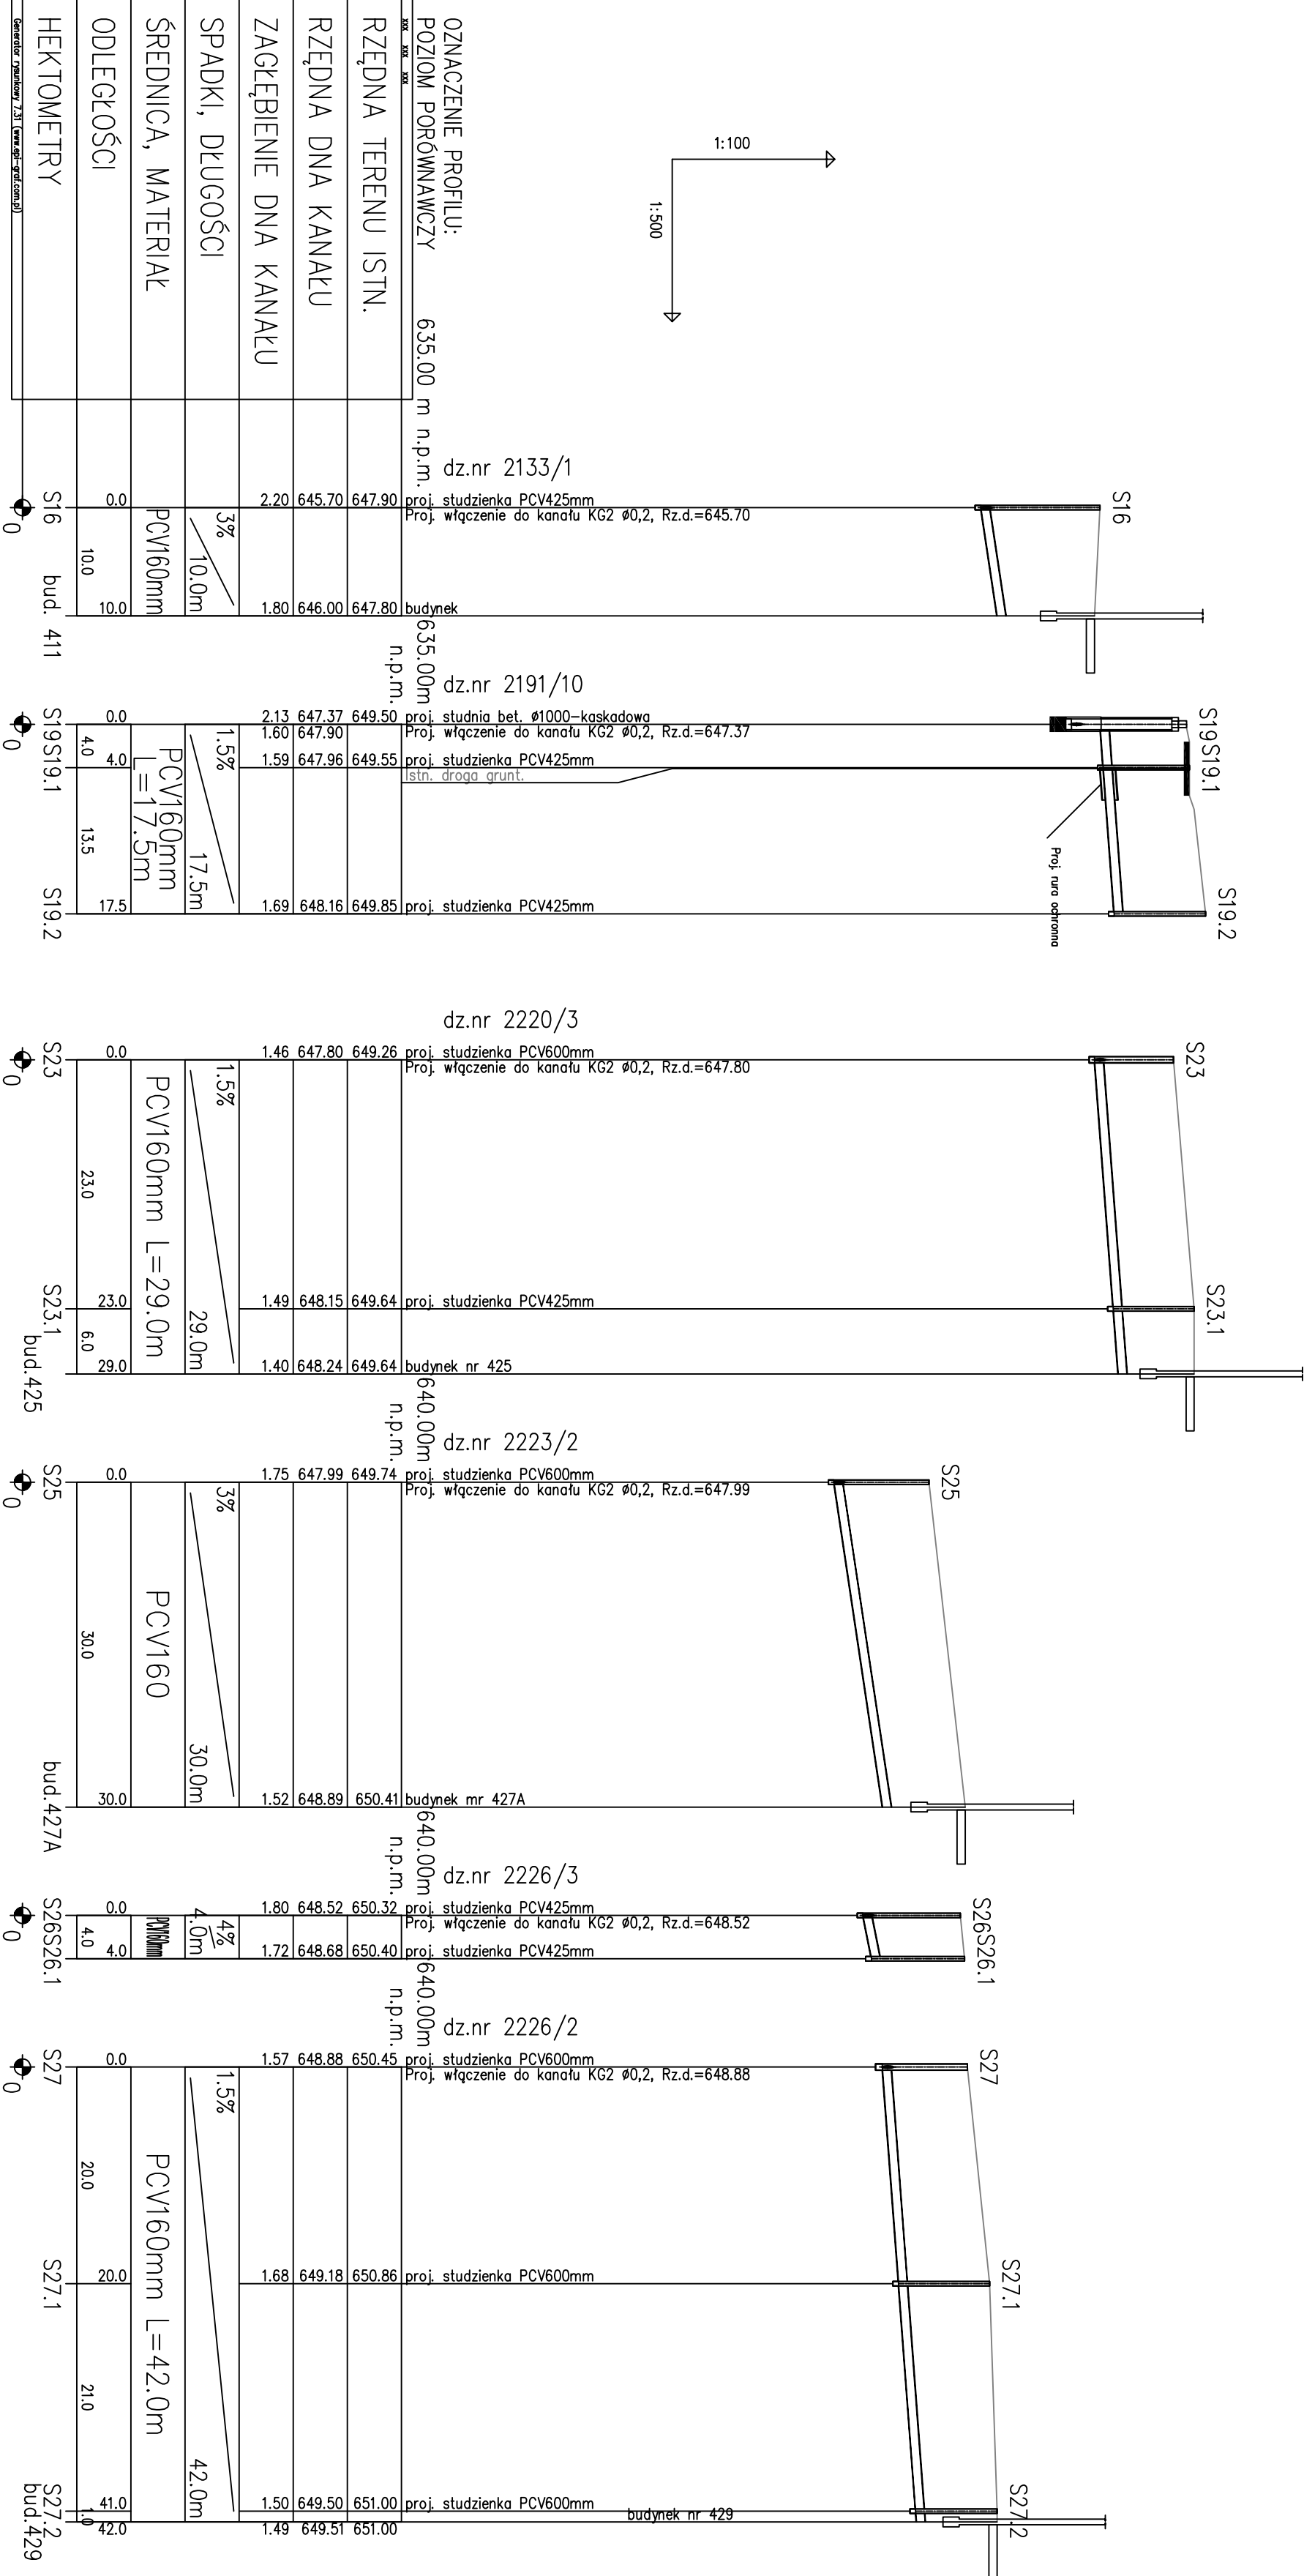


1. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kablem w rejonie proj. trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odrobnu min. 2 m runą ochronną AotA.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normalnych odległości, na kanalizację należy założyć rury ochronne z tworzyw sztucznych
4. Przejścia poprzeczne kolektorom kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach przeznaczonych na stałe obciążenia wykonać w rurach ochronnych stalowych
5. W miejscu montażu studni PCV425mm na posesjach, istniejące zbiorniki bezodpływowe zlikwidować lub zasypać
6. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć skarpy i budynki przed osuwaniem się, osiedleniem, pękaniem fundamentów itp.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCyjNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław					PB	
Inwestor	Podhalaskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ				Stadium	
Inwestycja	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRONKÓW - zadanie VI				Temat	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Treść	PROFIL PRZYŁĄCZY KOLEKTORA KG-2					
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala: 1:500 Nr rys. 11	
Proj.inst.sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOS/06	07.2013			
Proj.spr. inst.sanit	Piotr Peregudowski	426/94/UW	07.2013			