

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 685.00 m n.p.m.
wykonać przewiertem

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić różnicie i pod nadzorem odpowiednich służb.

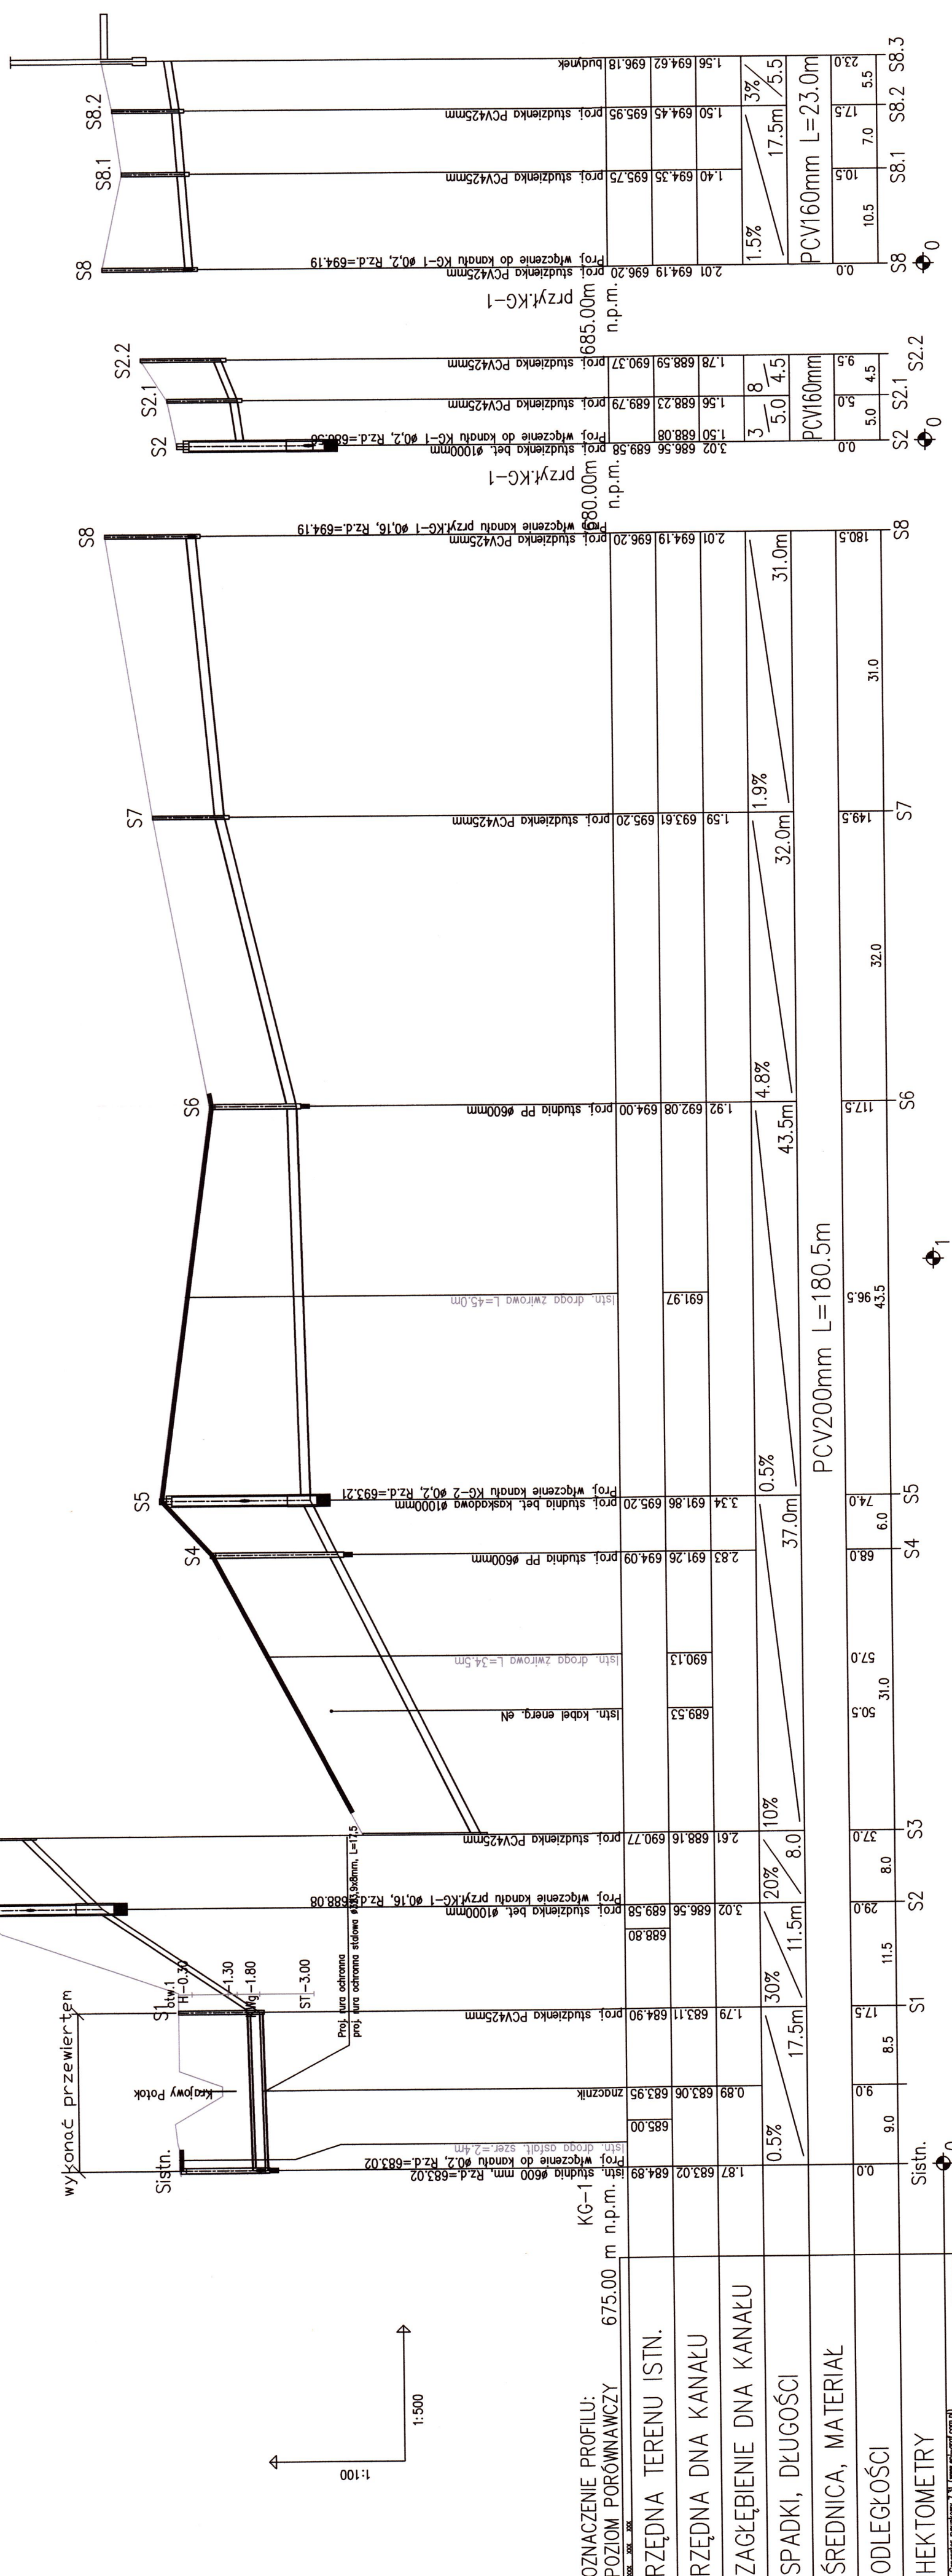
Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kabelem w rejonie ruro, trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odcinku min. 2 m rura ochronna Awa.

W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normalnych odległości, na kanalizację należy założyć rury ochronne z tworzyw sztucznych

Przebiegające kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach naruszonych na stałe obciążeniami wykonawcą w ramach obronnych słatowych w miejscu montażi slaty PCV425mm na posadzki, ścieńce zbiorniki bezodpływowe zlikwidować lub zasypać.

Do uwzględnienia przez Zamawiacza przed rozpoczęciem robót budowlanych jest wyłączenie z eksploatacji i zabezpieczenie szkodliwych i budownictwa przed uszkodzeniem itp.

**STACJUSZ POWIATOWY
W ZAKOPANEM**
14-500 Zakopane, ul. Chramcowski 15
tel. 0-18 20 17 100
fax 0-18 20 17 104

[illegible]

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław		PB	
Investor	Stadium		
Podhalanische Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ			
Wnawca	Temat		
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAIEC, ul. Krajowe - zadanie I			
PROFIL KOLEKTORA KG-1 z przyłączami			
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Proj.inst.sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOS/06	11.2014
Proj.spr. inst.sanit.	Piotr Peregrudowski	426/94/UW	11.2014
Sieć KANALIZACJI SANITARNEJ			Skala: 1:100/500 Nr rys. 2