


1. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić różnicie i pod nadzorem odpowiednich służb
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kabel w rejonie prof. trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odcinku min. 2 m rurociągową Arola.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normalnych odległości, na kanalizację należy założyć rury ochronne z tworzyw sztucznych
4. Przejścia poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach narażonych na stałe obciążenia wykonać w rurach ochronnych słabowych
5. W miejscu montażu studni PCV425mm na posesjach, istniejące zbiorniki bezodpływowe zlikwidować lub zasypać
6. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć skarpy i budynki przed osuwaniem się, osłanianiem, pękaniem fundamentów itp.

**STAROSTWO POWIATOWE
W ZAKOPANEM**
34-500 Zakopane, ul. Chramcowski 15
tel. 0-18 20 17 100
fax 0-18 20 17 104

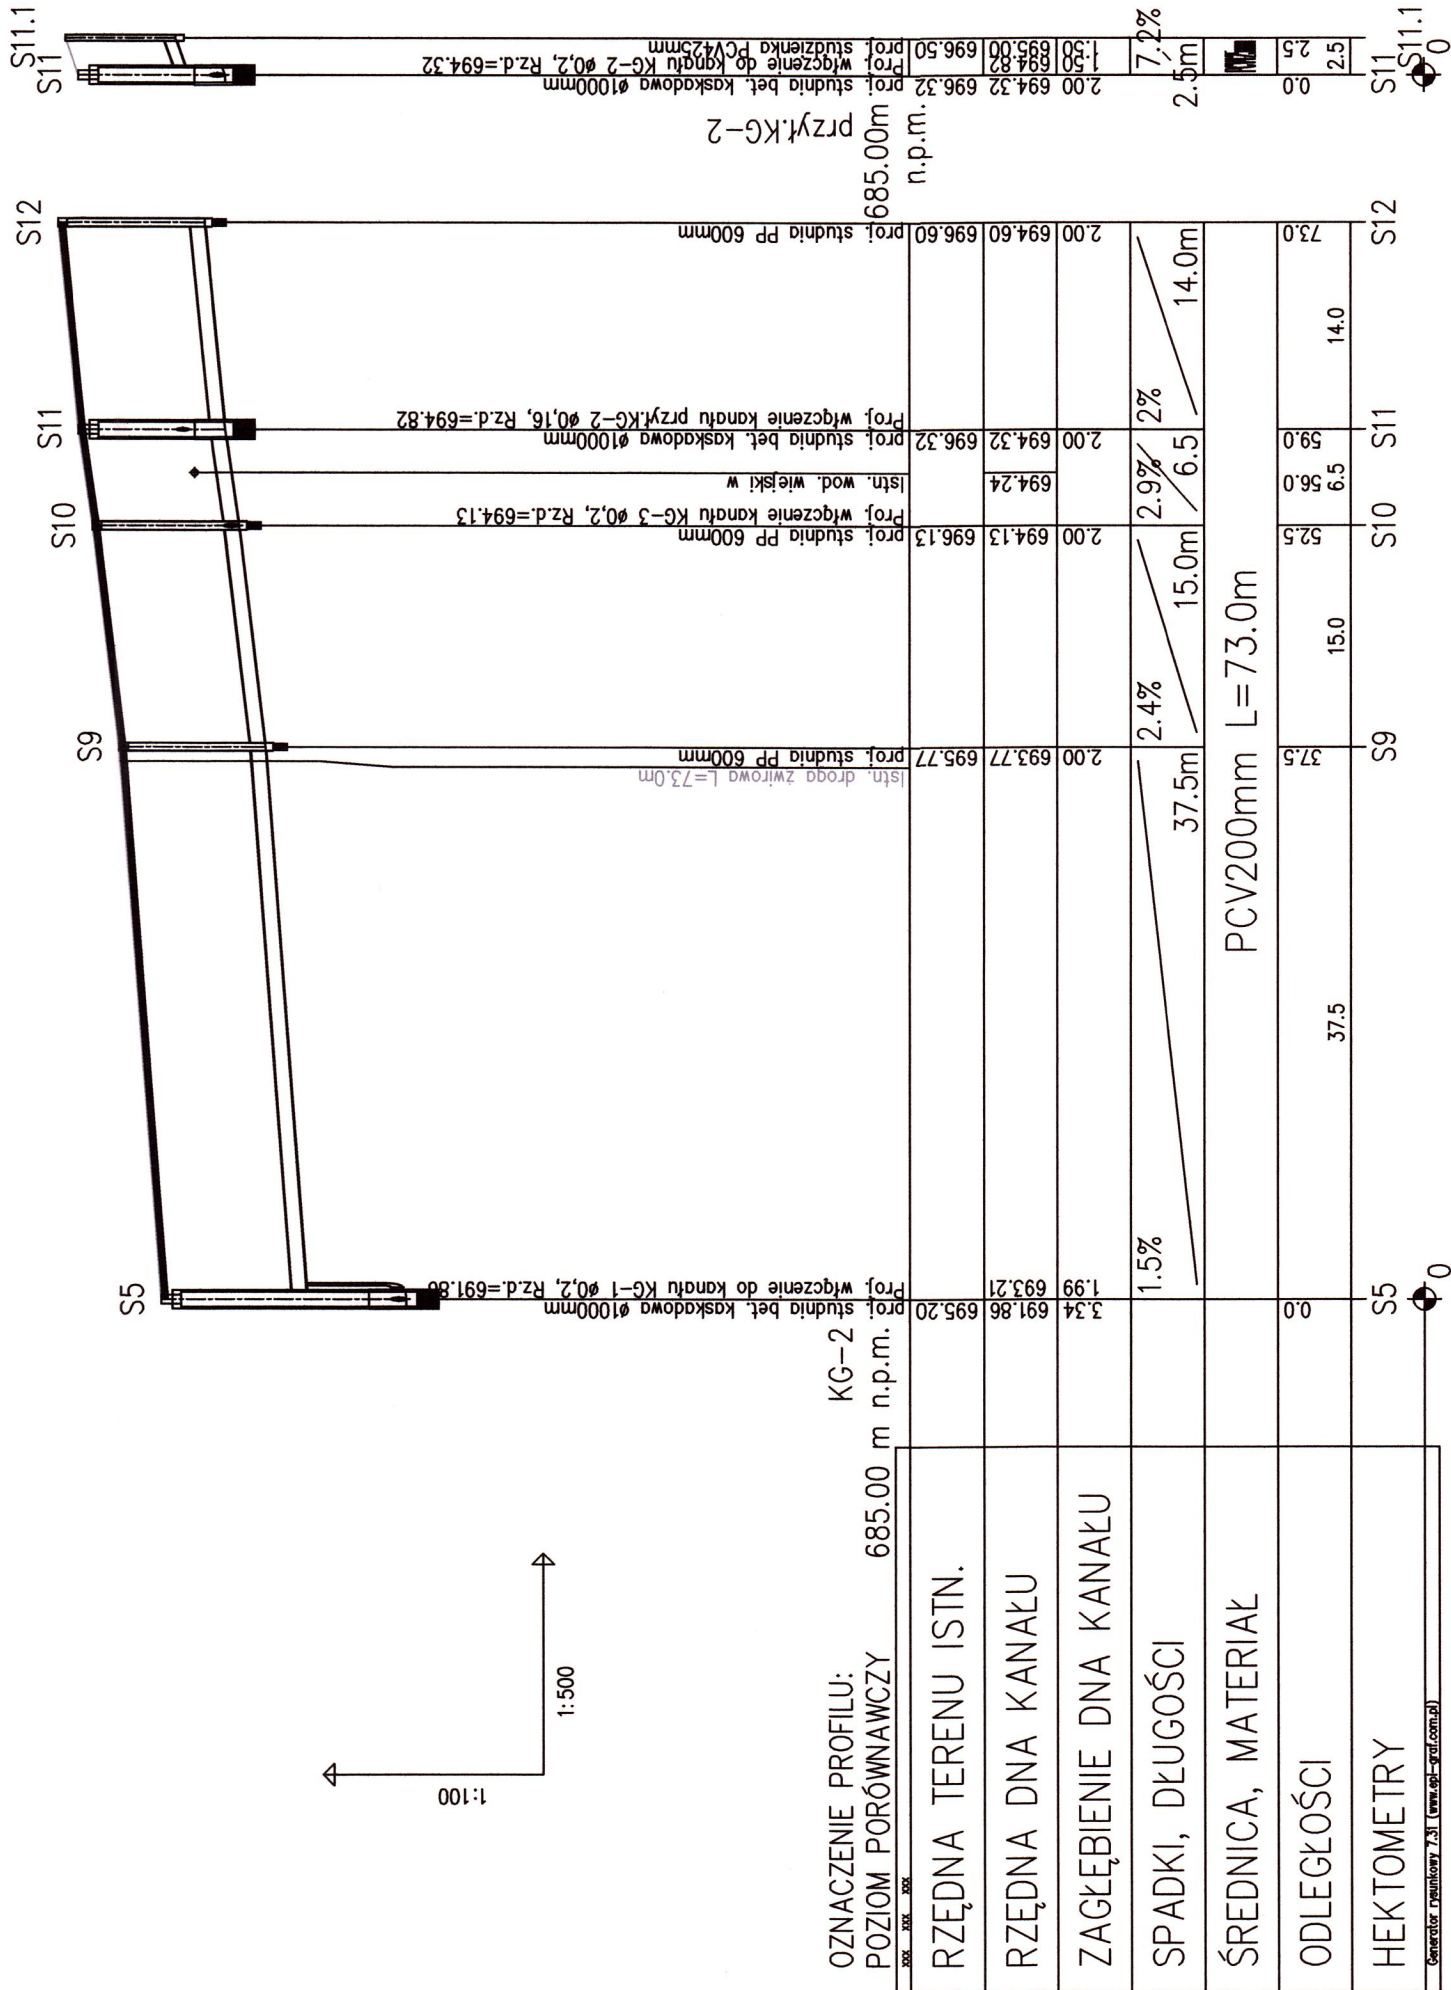

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCyjNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław | | | |
| Inwestor | Podhalanckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ | | |
| Inwestycja | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEĆ, ul. Krajowe - zadanie I | | |
| Treść | PROFIL KOLEKTORA KG-2 z przyłączami | | |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Data |
| Proj. inst. sanit. | Magdalena Kucharska | 241/DOS/06 | 11.2014 |
| Proj. spr. inst. sanit. | Piotr Peregudowski | 426/94/UW | 11.2014 |
| Stadium | | PB | |
| Temat | | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | |
| Skala: | | 1:100/500 | |
| Nr rys. | | 3 | |